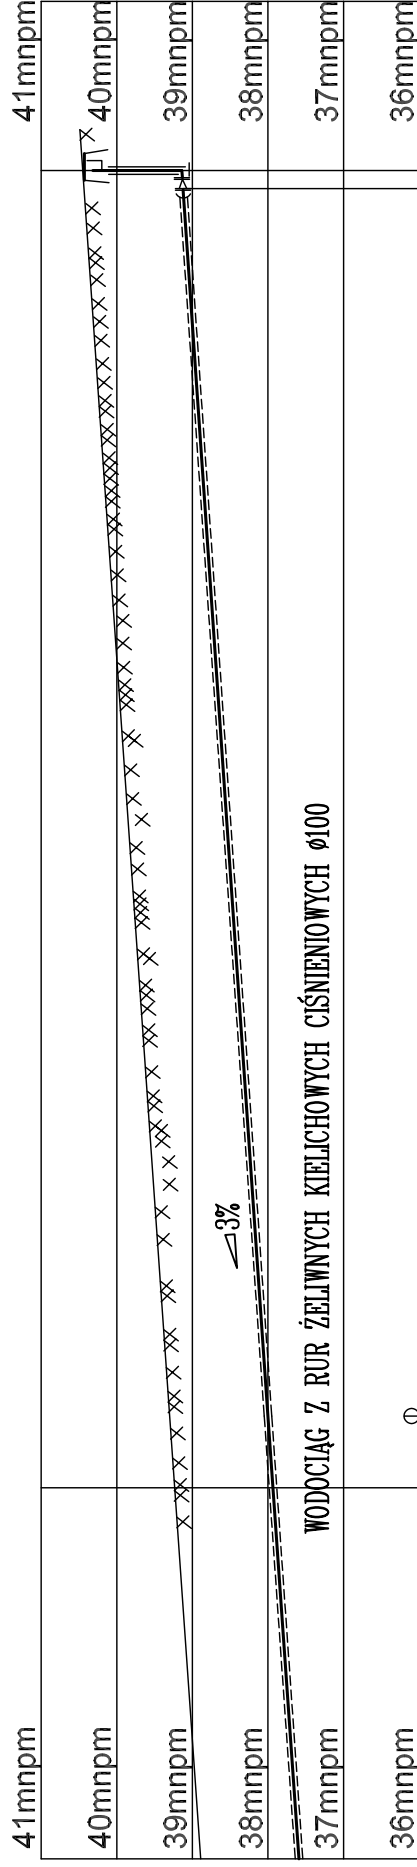


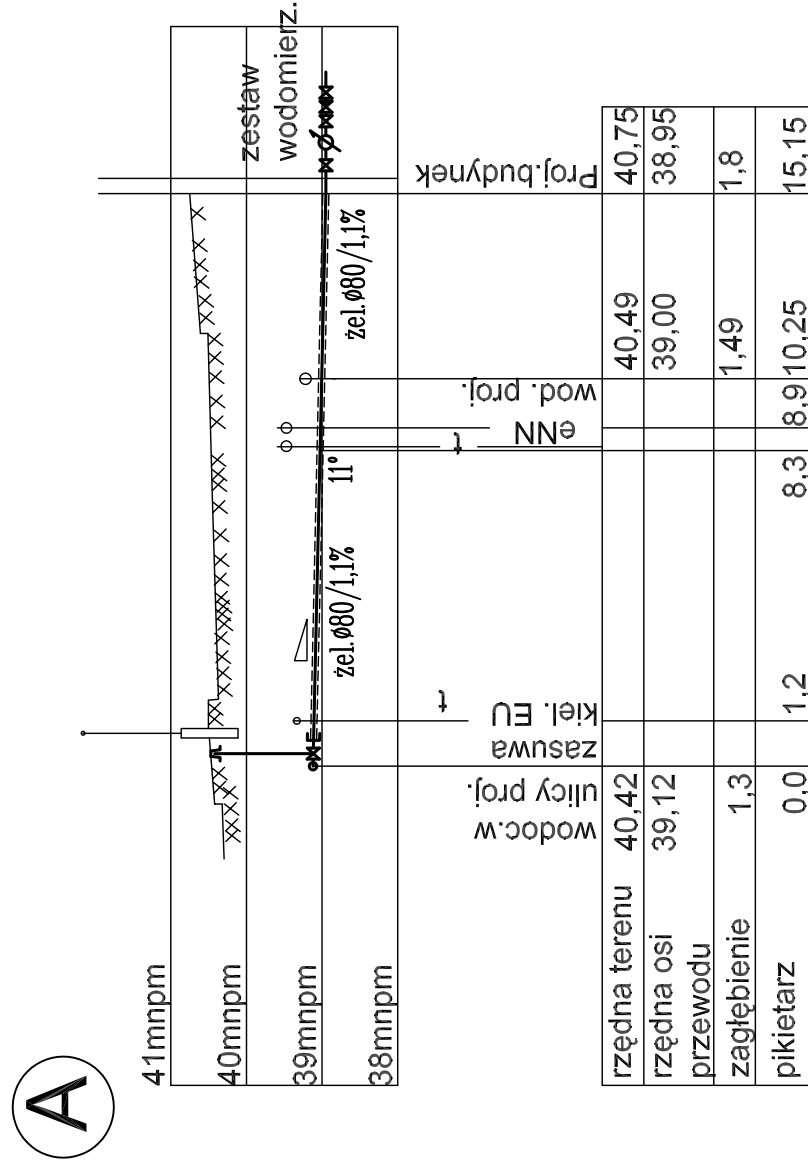

Strefa przemarzania gruntu
0,8m. Zagłębienie osi
wodociągu 1,3m

U.S.






- kr. kielich F 100
- zwężka 100/80
- kolano stopowe N80
- hydrant podziemny Dn80

rzędna terenu	39,62		40,44
rzędna osi przewodu	38,32		39,14
zagłębienie	1,30		1,3
pikietarz	0,0	1,9	34,06
			34,85



PRZYŁĄCZE

[illegible]

GŁÓWNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ulicy Powolnej w Gdyni ETAP PROJEKTOWANIA		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI PRZYLĄCZA WODKAN		URZĄD MIASTA GDYNI UL. PIŁSUDSKIEGO 59/64 81-382 GDYŃA	AUTOCZĘŚCIOWA ARCHITECTURY UL. ŚW. JÓZEF 10 81-382 GDYŃA TEL. (022) 742 11 43, 742 11 50, fax 022 742 11 50 e-mail: sklad@czesciowo.net.pl www.czesciowo.net.pl		Nazwa: I Nr sekcji: IX	IWE WZWIŚCIE: _____ NR UPRAWNIENIA: _____ PODPIS: _____	Profekt: inż. Marek Rożkowski inż. Leszek Wojski	Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Nowak	Skala: 1:100/200 Numer rysunku 4 Data opracowania: STYCZEŃ 2008