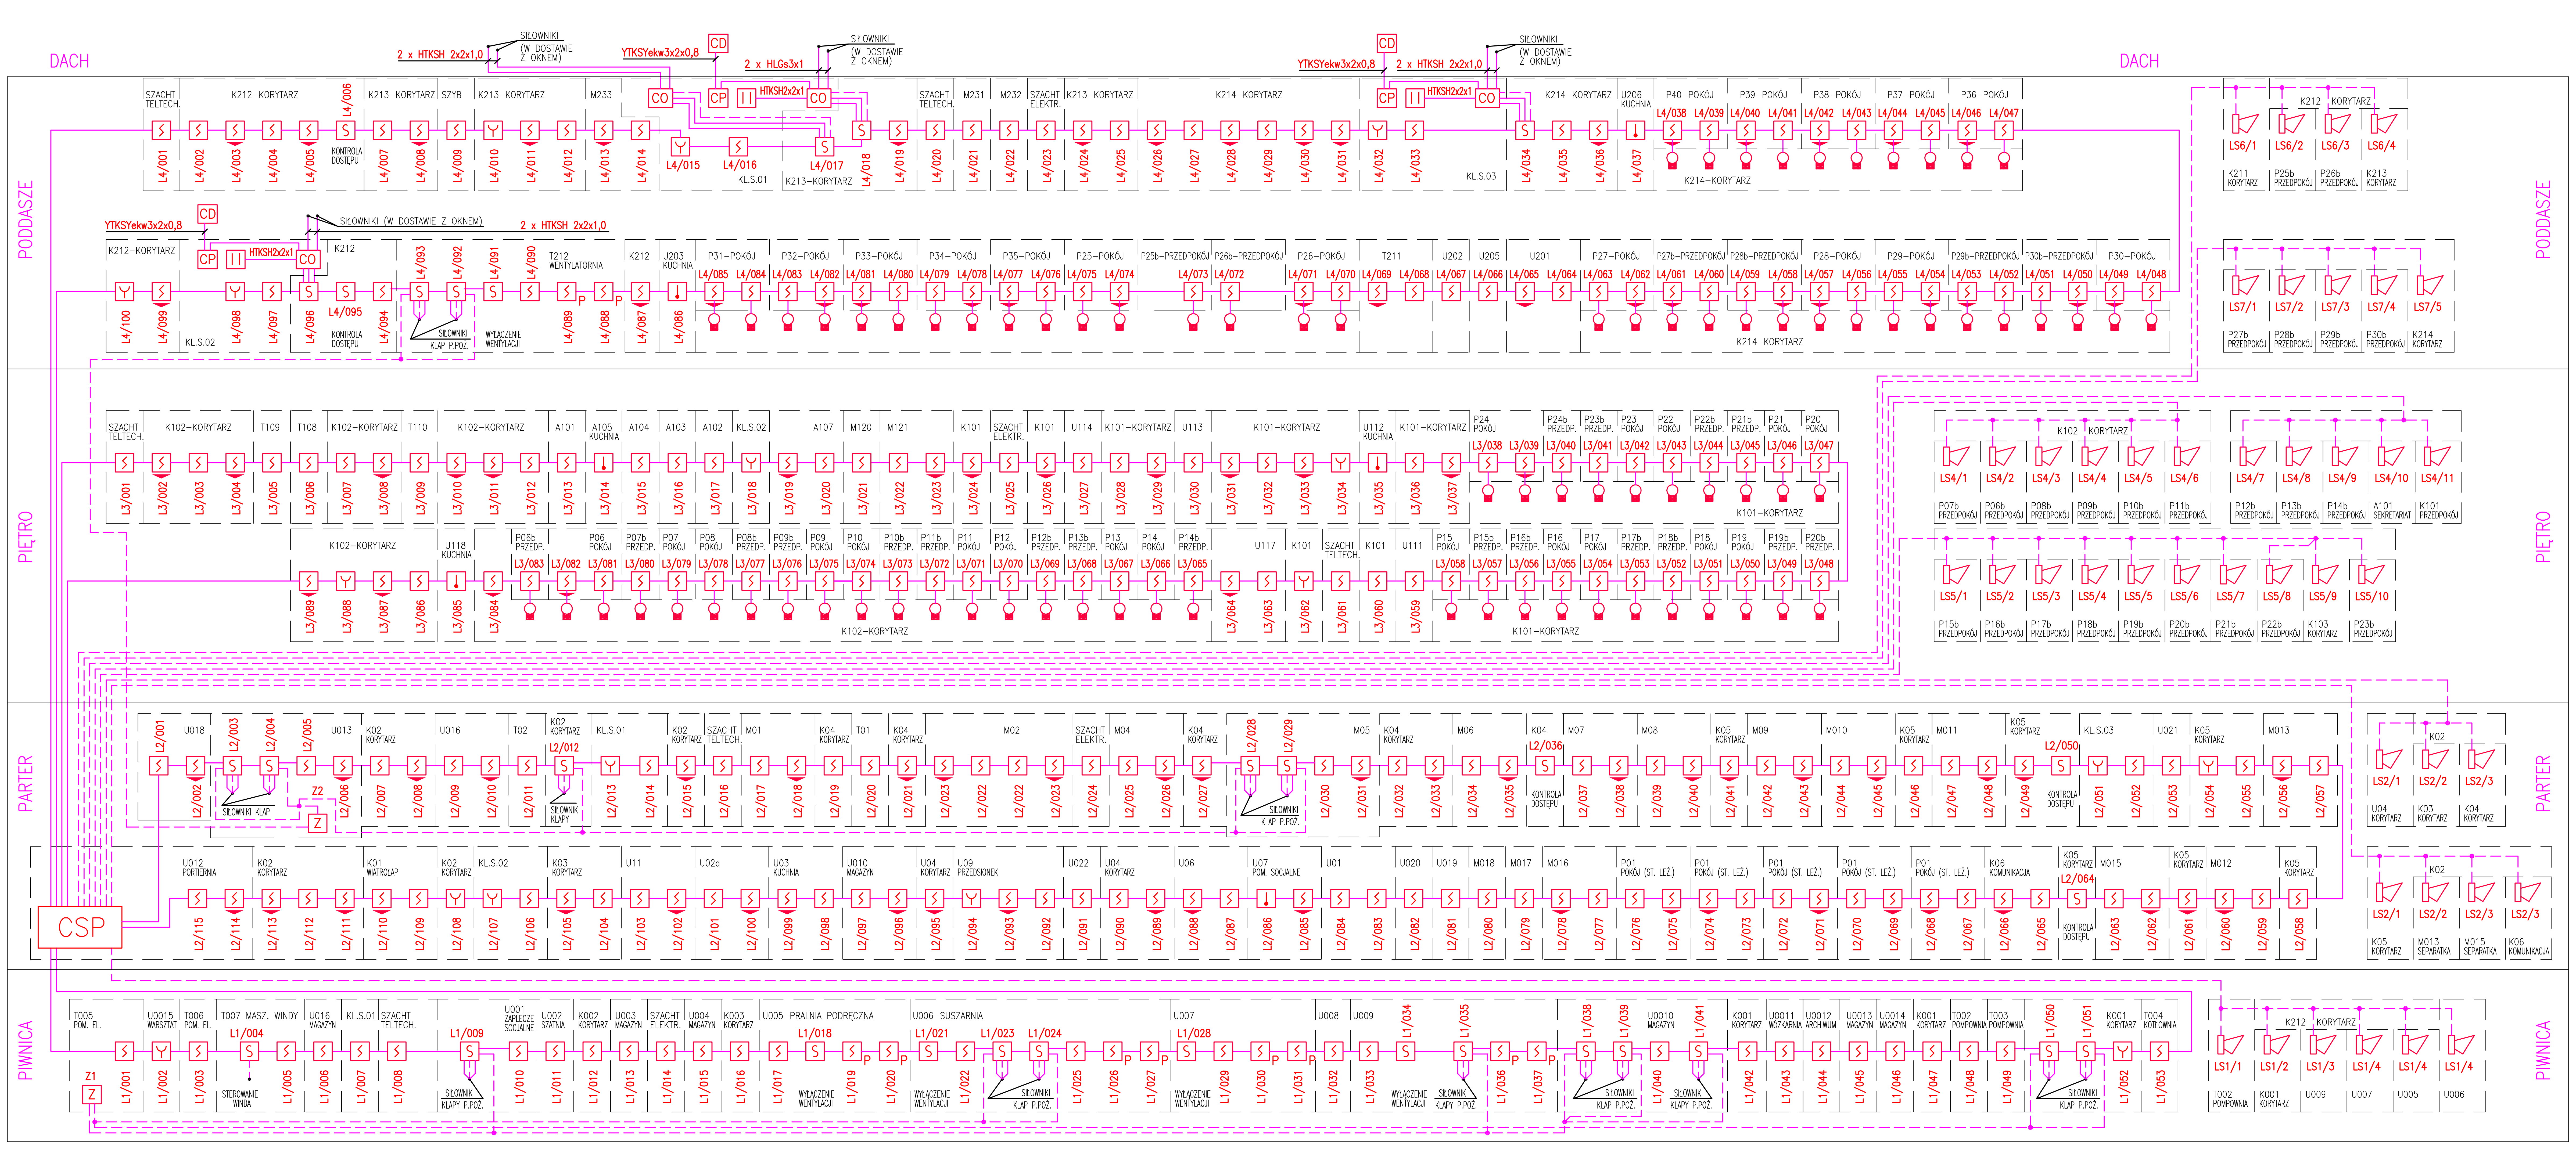

OZNACZENIA:

- CSP – CENTRALA CYGNALIZACJI POŻARU TYPU BMZ INTEGRAL (Z DRUKARKĄ, AKUMULATORAMI 2 x 40Ah, KARTĄ PRZEKAŹNIKOWĄ, KARTAMI DLA 4 LINII DOZOROWYCH I 7 LINII SYGNALIZATORÓW (WYJ. NADZOROWANE)
- – OPTYCZNA CZUJKA DYMU OSD2000 + GNIAZDO USB501-1
- – OPTYCZNA CZUJKA DYMU W PRZESTRZENI MIĘDZYSTROPOWEJ Z WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA NA SUFICIE PODWIESZONYM
- – WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA BA-UPI+PIG
- – CZUJKA TERMICZNA DMD2000 + GNIAZDO USB501-1
- – RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY TYP MCP 545
- – MODUŁ STERUJĄCY TYP BA-013 + OBUDOWA GEH MOD
- – SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY TYP Y04
- CO – CENTRALKA ODDYMIAJĄCA TYP MCR 9705-5A
- – PRZYCISK DO PRZEWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ LT
- CP – CENTRALKA POGODOWA WRS 1a/b
- CD – CZUJNIK WIATRU I DESZCZU
- Z – ZASILACZ ZSP 135-D-1 (MERAWEX) WYMIARY: 390x350x90
- – PUSZKA ROZGAŁĘŹNA OGNIOODPRNA
- – PRZEWÓD YnTKSYekw 1x2x0,8
- – PRZEWÓD HTKSH 1x2x1,0
- LS1/6 – NR PROJEKTOWY ELEMENTU (PIERWSZA CZĘŚĆ OKREŚLA RODZAJ I NR LINII DRUGA NR ELEMENTU NA LINII)

Dokumentacja techniczna
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
przy ulicy Pawiej w Gdyni

DPS

Nr.zeszytu	Nr.części	Nr.tomu
ZESZYT 2	CZĘŚĆ III	TOM IV

ETAP PROJEKTOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA

INWESTOR

URZAD MIASTA GDYNI
AL. MARSZALKA PILSUDSKIEGO 52/54
81-382 GDYNIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
CAD Sp. z o.o.
04-158, WARSZAWA, ul.. Zamieniecka 46
TEL.(022) 740 11 45, 740 11 50, fax 879 8420
e-mail: apacad@pro.onet.pl www.apacad.pl

	IMIĘ NAZWISKO:	NR UPRAWNIENIA	PODPIS:
Projekt:			
	mgr inż. Rafał Małocha	Wa-23/00	
	mgr inż. Robert Brożyna	D- 614 /00	
Opracowanie:			

Tytuł rysunku:
Instalacja alarmowej sygnalizacji pożaru - schemat blokowy

Skala: _

Numer rysunku: E-S-1

Data opracowania: LIPIEC 2005