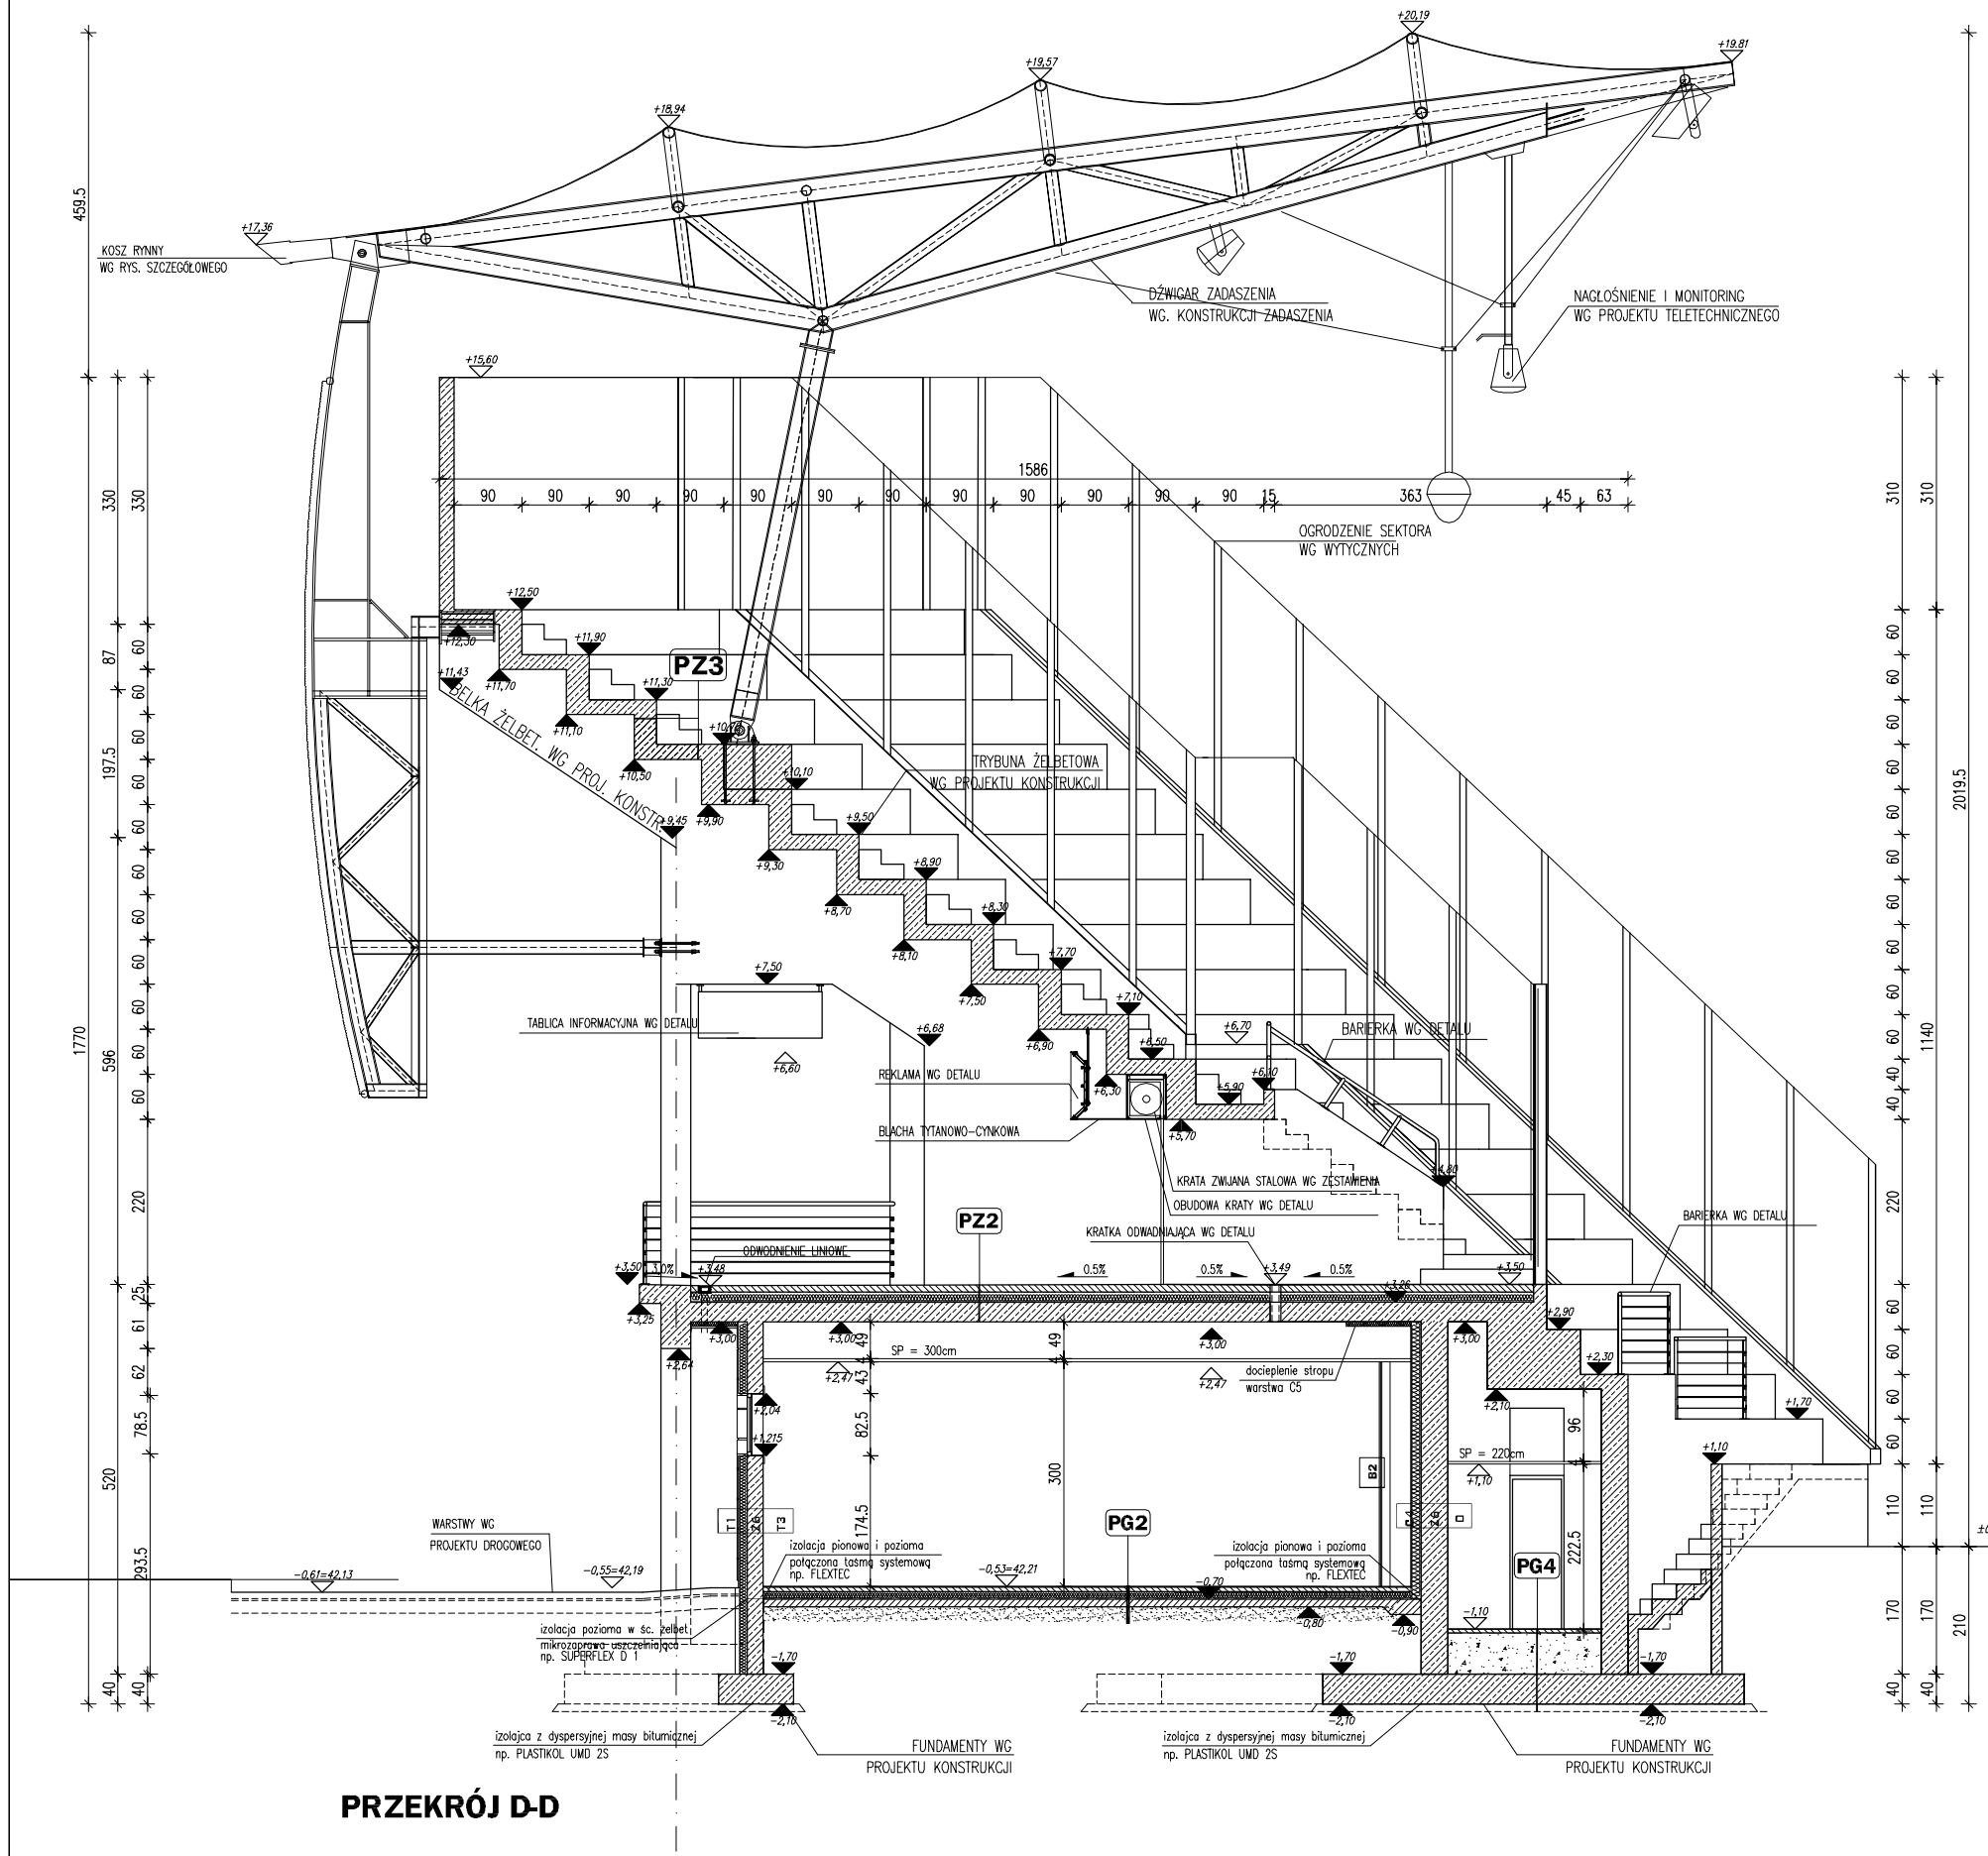

PRZEKRÓJ D-D

POSADZKI:
1. NA GRUNCIE (G)
2. ZEWNĘTRZNE (Z)
3. WEWNĘTRZNE (W)

POSADZKI NA GRUNCIE

PG1
- 2,0cm GRES
- 3,0cm KLEJ CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 5,0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10,0cm BETON B=10
- 20,0cm PODSYP STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG2
- 1,0cm WYRÓWNANIA DYNAMONA
- 1,5cm WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA
- 3,0cm KLEJ CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 5,0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10,0cm BETON B=10
- 20,0cm PODSYP STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG3
- 1,0cm WYRÓWNANIA PCV
- 1,5cm WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA
- 3,0cm KLEJ CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 5,0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10,0cm BETON B=10
- 20,0cm PODSYP STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG4
- 0,2cm CHWICA EPOKSYDOWA
- 4,0cm POSADZKA BETONOWA
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 5,0cm STYROPIAN
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 4,0cm KERAMZYT
- 5,0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- FUNDAMENT ŻELBET
- 10,0cm PŁYTA TERMOIZOLACYJNA PODŁOGOWA
- 10,0cm BETON B=10
- 20,0cm PIASEK STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG5
- 30,0cm WARSTWY DROGOWE
- 1,0cm FOLIA PE - WODNA
- 30,0cm STROP ŻELBETOWY
- 220,0cm PIWNICE
- 4,0cm PODŁOGA PODNIESIONA
- PŁYTY PRETABROWANYCH
- 54,0cm WARIANT TECHN.
- 5,0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- FUNDAMENT PŁYTOWY
- 10,0cm PŁYTA TERMOIZOLACYJNA PODŁOGOWA
- 10,0cm BETON B=10
- 20,0cm PIASEK STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG6
- 0,2cm CHWICA EPOKSYDOWA
- 4,0cm POSADZKA BETONOWA
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 5,0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10,0cm BETON B=10
- 20,0cm PIASEK STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG6*
- 8,0cm POSTAWA BETONOWA
- 2,0cm POSADZKA CEMENTOWA-PIASKOWA
- 15,0cm OGRZEWANIE I IZOLACYJNA ŁAMANEGO
- 20,0cm PIASEK STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG6*)*
- 0,2cm CHWICA EPOKSYDOWA
- 4,0cm POSADZKA BETONOWA
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 5,0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10,0cm BETON B=10
- 20,0cm PIASEK STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG7
- 7,0cm PŁYTY CHODNIKOWE
- 4,0cm PODSYPKA CEMENT.-WAP.
- 30,0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
- 1,0cm WARSTWA OCHRONNA Z FIZELINY 250G/m2
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 5,0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 40,0cm FUNDAMENT ŻELBETOWY
- 10,0cm BETON B=10

PG8
- 7,0cm PŁYTY CHODNIKOWE
- 4,0cm PODSYPKA CEMENT.-WAP.
- 30,0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
- 1,0cm WARSTWA OCHRONNA Z FIZELINY 250G/m2
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 5,0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 40,0cm FUNDAMENT ŻELBETOWY
- 10,0cm BETON B=10

POSADZKI ZEWNĘTRZNE

PZ1
- 0,2cm POWŁOKA NA BAZIE EPOKSYDOWO-POLIURETANOWEJ
- 4,0cm POSADZKA BETONOWA
- ZE ZBRUSZENIEM POZIOM SKRUCZONYM
- ROZPROSZONYM Z WKŁADKA POLIPROPYLEN.
- 6,0-10,0cm EKSTRUDOWA CO 2,2 M
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY STYROPIANOWE FS-30
- 5,0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 40,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PZ2
- 0,2cm POWŁOKA NA BAZIE EPOKSYDOWO-POLIURETANOWEJ
- 4,0cm POSADZKA BETONOWA
- ZE ZBRUSZENIEM POZIOM SKRUCZONYM
- ROZPROSZONYM Z WKŁADKA POLIPROPYLEN.
- 6,0-10,0cm EKSTRUDOWA CO 2,2 M
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY STYROPIANOWE FS-30
- 5,0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 40,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PZ2*
- 0,2cm POWŁOKA NA BAZIE EPOKSYDOWO-POLIURETANOWEJ
- 4,0cm POSADZKA BETONOWA
- 6,0-10,0cm EKSTRUDOWA CO 2,2 M
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY STYROPIANOWE FS-30
- 5,0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 40,0cm STROP ŻELBETOWY
- 10,0cm STYROPIAN
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PZ3
- 20,0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO

PZ3a
- 28,0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO

PZ4
- 15,0cm PREFABRYKAT ŻELBETOWY
- Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 5,0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PZ5
- 15,0cm PREFABRYKAT ŻELBETOWY
- Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 5,0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

PZ6
- 7,0cm ŻWIR PŁUKANY 16/32
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 15,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 20,0cm KERAMZYT
- 5,0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 4,0-8,0cm BETON ZE SPADKIEM
- 40,0cm STROP ŻELBETOWY

PZ6a
- 7,0cm ŻWIR PŁUKANY 16/32
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 15,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 20,0cm KERAMZYT
- 5,0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 4,0-8,0cm BETON ZE SPADKIEM
- 40,0cm STROP ŻELBETOWY

PZ7
- 4cm KRATY POMOSTOWE
- WYKONYWANE STALOWA PŁYTY
- PERFOROWANE (Ok=ok.42x80)

PZ8
- 28,0/15,0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKIEM

PZ9
- 1,0cm PŁYTA LAMINOWANA-WODOODPORNA
- 1,0cm PŁYTA OSB4
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 5,0-20,0cm HYDROIZOLACYJNA MASA BITUMICZNA
- 80,0cm PŁYTA ŻELBETOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 1,0cm PŁYTA OSB4
- 1,0cm PŁYTA LAMINOWANA- WODOODPORNA

PZ10
- 1,0cm PŁYTA LAMINOWANA- WODOODPORNA
- 1,0cm PŁYTA OSB4
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET./PODKONSTRUKCJA
- 1,0cm PŁYTA OSB4
- 1,0cm PŁYTA LAMINOWANA- WODOODPORNA

PZ11
- 20,0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO

PZ12
- 0,2cm POWŁOKA EPOKSYDOWO-POLIURETANOWA
- 0,3-5,0cm POSYPKA Z PIASKU KWARCOWEGO
- SCHODY ŻELBETOWE NA TRYBUNĘ

POSADZKI WEWNĘTRZNE

PW1
- 2,0cm GRES
- 3,0cm KLEJ CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 5,0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 40,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PW2
- 1,0cm WYRÓWNANIA DYNAMONA
- 1,5cm WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA
- 3,0cm KLEJ CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 5,0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 40,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PW3
- 1,0cm WYRÓWNANIA PCV
- 1,5cm WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA
- 3,0cm KLEJ CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 5,0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 40,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PW4
- 2,0cm GRES
- 3,0cm KLEJ CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 5,0cm STYROPIAN ELASTYCZNY
- 40,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PW5
- 2,0cm GRES
- 25,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- PUSTKA/ISTNIEJ.
- 1,2cm SUFIT PODWIESZONY

PW6
- 10,0cm PODŁOGA PODNIESIONA
- BETONOWA, PRETABRYKOWANA
- 50,0-110,0cm WARIANT TECHN.
- 20cm KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

PŁYTY WARSTWOWE

PD1
- 8cm PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA
- KONSTRUKCJA STALOWA 100x100x4 i T200
- SUFIT PODWIESZONY NA PODKONSTRUKCJI

PD2
- 8cm PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA
- KONSTRUKCJA STALOWA T200 I C200
- SUFIT PODWIESZONY NA PODKONSTRUKCJI

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W CENTYMETRACH
ŚREDNICE PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH W MILIMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE
O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

LEGENDA:
ŚCIANY/MATERIAŁY

- ŚCIANY MUROWANE
- IZOLACJA P.WILGOCIOWA
- ŻELBET
- IZOLACJA TERMICZNA
- BETON
- GŁADŹ CEMENTOWA

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant
arch. Anna KASPRZYK
arch. Anna SIWEK nr upr. 169/01/WŁ
arch. Maksymilian SKOTNICKI
tech. Krzysztof SZAŁKOWSKI
tech. Tomasz WIŚNIEWSKI

Sprawdzający
arch. Konrad STYKA
nr upr.: Wa – 13/2000

Branża
ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat
STADION PIŁKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
TRYBUNA

Zawiera
PRZEKRÓJ D-D

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:100	03/2009	W-T-AP-2104	01