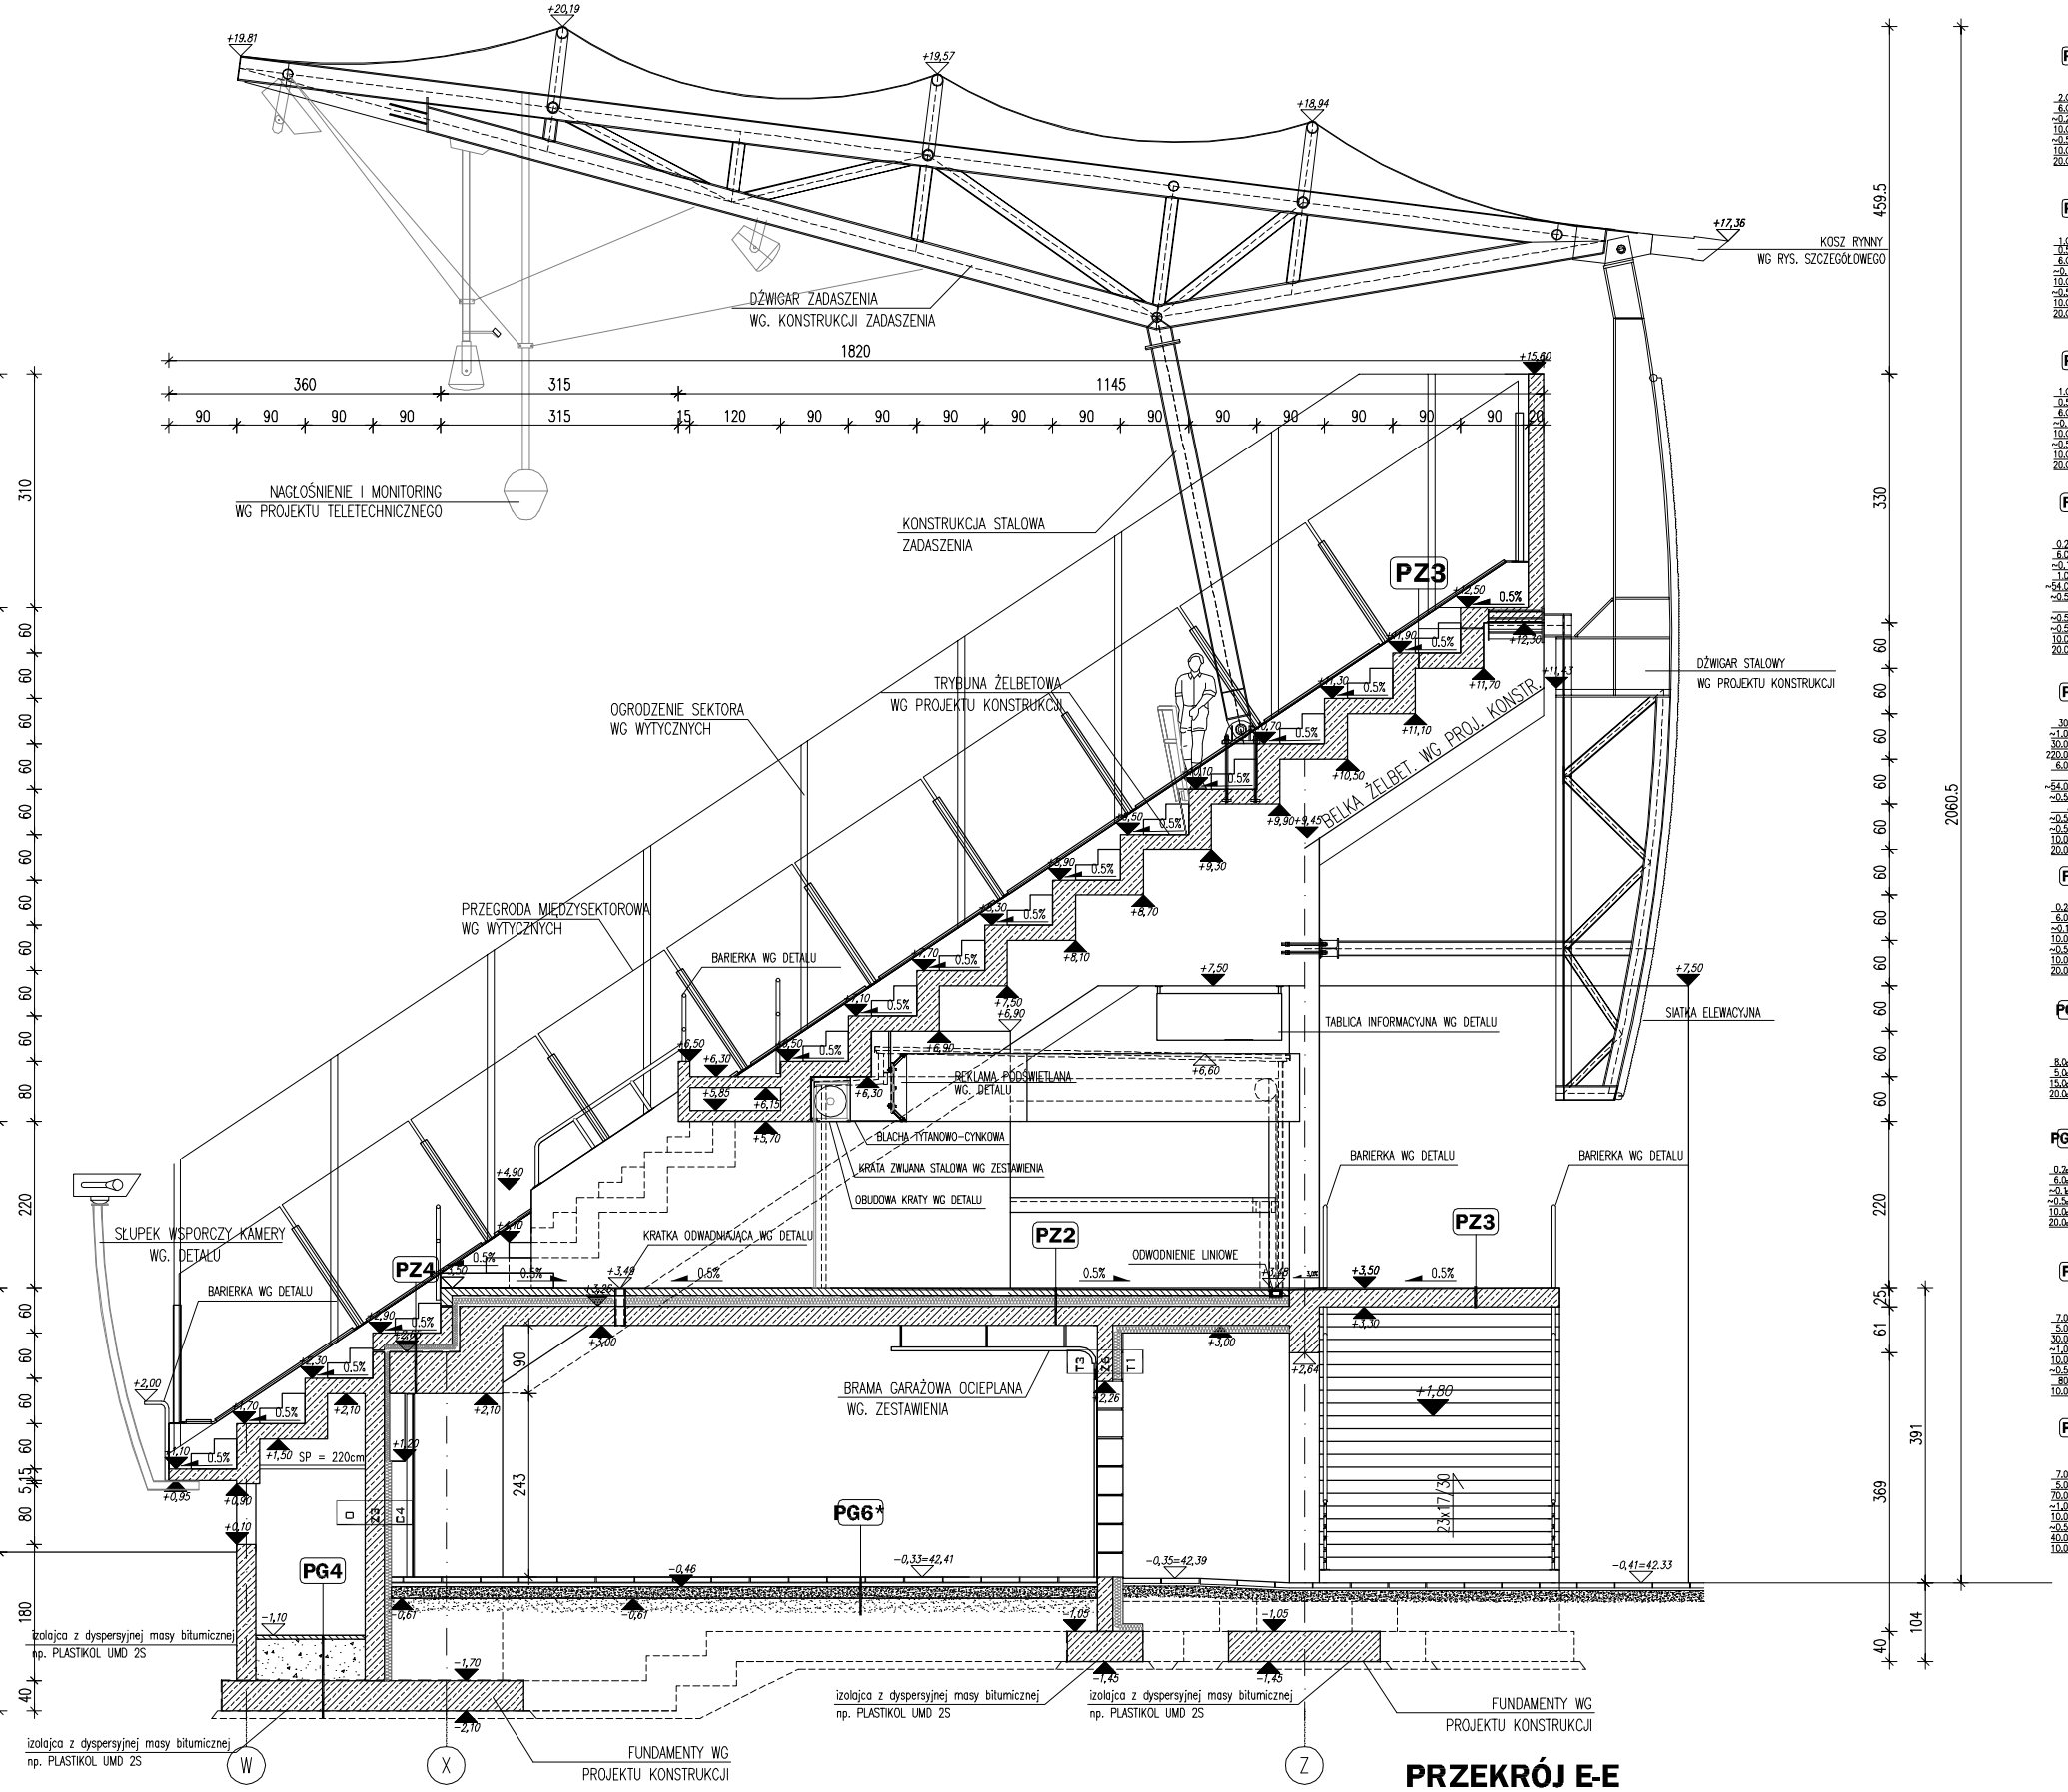

PRZEKRÓJ E-E

POSADZKI:
1. NA GRUNCIE (G)
2. ZEWNĘTRZNE (Z)
3. WEWNĘTRZNE (W)

POSADZKI NA GRUNCIE

PG1
- 2,0cm GRES
- 4,0cm GŁADŹ CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ,
- 0,3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10,0cm BETON B-15
- 40,0cm PODSYP STABILIZOWANY LUBIANY WARSTWAMI

PG2
- 1,0cm WYKŁADZINA DYWANOWA
- 2,0cm MASTYKS SAMOPOZIOMUJĄCA
- 4,0cm GŁADŹ CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ,
- 0,3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10,0cm BETON B-15
- 40,0cm PODSYP STABILIZOWANY LUBIANY WARSTWAMI

PG3
- 1,0cm WYKŁADZINA PCV
- 2,0cm MASTYKS SAMOPOZIOMUJĄCA
- 4,0cm GŁADŹ CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ,
- 0,3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10,0cm BETON B-15
- 40,0cm PODSYP STABILIZOWANY LUBIANY WARSTWAMI

PG4
- 0,2cm FUGA EPOKSYDOWA
- 6,0cm POSADZKA BETONOWA
- 0,3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 2,0cm ZBRYZG CEMENTOWY
- 2,0cm ESTRIHT
- 0,5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 1,0cm LAMINAT ELEWET.
- 0,5cm PAPA TERMOZGRZEWALNA POD FUND.DO PCZ. -1,30
- 0,5cm TYNKZ -1,30 DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10,0cm BETON B-15
- 40,0cm PODSYP STABILIZOWANY LUBIANY WARSTWAMI

PG5
- 30cm WARSTWY DROGOWE
- 1,0cm IZOLACJA P. WODNA
- 30,0cm STROP ŻELBETOWY
- 220,0cm GRUNTY
- 6,0cm PŁYTA PODNIESIONA
- PŁYTY PREFABRYKOWANYCH
- 2,0cm ESTRIHT
- 0,5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 1,0cm LAMINAT ELEWET.
- 0,5cm PAPA TERMOZGRZEWALNA POD FUND.DO PCZ. -1,30
- 0,5cm TYNKZ -1,30 DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10,0cm BETON B-15
- 40,0cm PODSYP STABILIZOWANY LUBIANY WARSTWAMI

PG6
- 0,2cm FUGA EPOKSYDOWA
- 6,0cm POSADZKA BETONOWA
- 0,3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10,0cm BETON B-15
- 40,0cm PODSYP STABILIZOWANY LUBIANY WARSTWAMI

PG6*1
- 8,0cm KOSTKA BETONOWA
- 5,0cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
- 15,0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
- 60,0cm PODSYP STABILIZOWANY LUBIANY WARSTWAMI

PG6*3
- 0,2cm FUGA EPOKSYDOWA
- 6,0cm POSADZKA BETONOWA
- 0,5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10,0cm BETON B-15
- 60,0cm PODSYP STABILIZOWANY LUBIANY WARSTWAMI

PG7
- 7,0cm PŁYTY CHODNIKOWE
- 5,0cm PODSYPKA CEMENT.-PIAS.
- 10,0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
- 1,0cm WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z FIZELINY 2500/m2
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 80cm FUNDAMENT ŻELBETOWY
- 10,0cm BETON B-15

PG8
- 7,0cm PŁYTY CHODNIKOWE
- 5,0cm PODSYPKA CEMENT.-PIAS.
- 10,0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
- 1,0cm WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z FIZELINY 2500/m2
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 40,0cm FUNDAMENT ŻELBETOWY
- 10,0cm BETON B-15

POSADZKI ZEWNĘTRZNE

PZ1
- 0,3cm POWŁOKA NA BAZIE EPOKSYDOWO–POLIURETANOWEJ
- 6,0–10,0cm POSADZKA BETONOWA ZE ZBROJENIEM PRZYM SKRUCZONYM WODOSZCZELNY Z MEMBRANĄ POLIPROPYLEN. DYLATOWANA CO 3,0 M
- 0,3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY STYROPIANOWE FS–30
- 0,5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 26,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO–BAPIENNY

PZ2
- 0,3cm POWŁOKA NA BAZIE EPOKSYDOWO–POLIURETANOWEJ
- 6,0–10,0cm POSADZKA BETONOWA ZE ZBROJENIEM PRZYM SKRUCZONYM WODOSZCZELNY Z MEMBRANĄ POLIPROPYLEN. DYLATOWANA CO 3,0 M
- 0,3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY STYROPIANOWE FS–30
- 0,5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 26,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO–BAPIENNY

PZ2*1
- 0,3cm POWŁOKA NA BAZIE EPOKSYDOWO–POLIURETANOWEJ
- 6,0–10,0cm POSADZKA BETONOWA ZE ZBROJENIEM PRZYM SKRUCZONYM WODOSZCZELNY Z MEMBRANĄ POLIPROPYLEN.
- 0,3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY STYROPIANOWE FS–30
- 0,5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 26,0cm STROP ŻELBETOWY
- 10,0cm PODKONSTRUKCJA
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO–BAPIENNY

PZ3
- 20,0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO

PZ3a
- 26,0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO

PZ4
- 15,0cm PREFABRYKAT ŻELBETOWY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
- 0,3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 8,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- PODKONSTRUKCJA ŻELBETOWA
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO–BAPIENNY

PZ5
- 15,0cm PREFABRYKAT ŻELBETOWY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
- 0,3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 8,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

PZ6
- 7,0cm PŁOMIEŃ PLUKANY 16/32
- 0,3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 15,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 4,0–8,0cm BETON ZE SPADKIEM
- 20,0cm STROP ŻELBETOWY

PZ6a
- 7,0cm PŁOMIEŃ PLUKANY 16/32
- 0,3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 15,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 20,0cm KERAMZYT
- 0,5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 4,0–8,0cm BETON ZE SPADKIEM
- 20,0cm STROP ŻELBETOWY

PZ7
- 4cm KOSTKI POWIOSTOWE
- KONSTRUKCJA STALOWA/PŁYTY WARSTWOWE (W=max.42dB)

PZ8
- 26,0/15,0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKIEM

PZ9
- 1,0cm PŁYTA LAMINOWANA–WODOODPORNA
- 1,0cm FOLIA PVDC
- 5,0–8,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 60,0cm PŁYTA ŻELBETOWA
- 5,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 1,0cm FOLIA PVDC
- 1,0cm PŁYTA LAMINOWANA–WODOODPORNA

PZ10
- 1,0cm PŁYTA LAMINOWANA–WODOODPORNA
- 1,0cm FOLIA PVDC
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET./PODKONSTRUKCJA
- 1,0cm FOLIA PVDC
- 1,0cm PŁYTA LAMINOWANA–WODOODPORNA

PZ11
- 20,0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO

PZ12
- 0,3cm POWŁOKA EPOKSYDOWO–POLIURETANOWA
- 0,3–0,6cm POSYPKA Z PIASKU KWARCOWEGO
- SCHODY ŻELBETOWE NA TRYBUNIE

POSADZKI WEWNĘTRZNE

PW1
- 1,0cm GRES
- 4,0cm GŁADŹ CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ,
- 0,3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 26,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO–BAPIENNY

PW2
- 1,0cm WYKŁADZINA DYWANOWA
- 2,0cm MASTYKS SAMOPOZIOMUJĄCA
- 4,0cm GŁADŹ CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ,
- 0,3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 26,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO–BAPIENNY

PW3
- 1,0cm WYKŁADZINA PCV
- 2,0cm MASTYKS SAMOPOZIOMUJĄCA
- 4,0cm GŁADŹ CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ,
- 0,3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 26,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO–BAPIENNY

PW4
- 2,0cm GRES
- 5,0cm GŁADŹ CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ,
- 0,3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 8,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD.
- 26,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO–BAPIENNY

PW5
- 2,0cm GRES
- 26,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO–BAPIENNY
- PŁYTKA/FUGA
- 7,0cm SUCHY PODWIESZONY

PW6
- 10,0cm PODŁOGA PODNIESIONA BETONOWA PREFABRYKOWANA
- 50,0–120,0cm PRZEST. TECHN.
- 20cm KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

PŁYTY WARSTWOWE

PD1
- 6cm PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA
- KONSTRUKCJA STALOWA 100x100x4 i T200
- SUCHY PODWIESZONY NA PODKONSTRUKCJI

PD2
- 8cm PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA
- KONSTRUKCJA STALOWA T200 i C200
- SUCHY PODWIESZONY NA PODKONSTRUKCJI

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W CENTYMETRACH
ŚREDNICE PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH W MILIMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE
O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

LEGENDA:
ŚCIANY/MATERIAŁY

- ŚCIANY MUROWANE
- IZOLACJA P.WILGOCIOWA
- ŻELBET
- IZOLACJA TERMICZNA
- BETON
- GŁADŹ CEMENTOWA

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant
arch. Anna KASPRZYK
arch. Anna SIWEK nr upr. 169/01/WŁ
arch. Maksymilian SKOTNICKI
tech. Krzysztof SZAŁKOWSKI
tech. Tomasz WIŚNIEWSKI

Sprawdzający
arch. Konrad STYKA
nr upr.: Wa – 13/2000

Branża
ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat
STADION PIŁKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
TRYBUNA

Zawiera
PRZEKRÓJ E-E

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:100	03/2009	W-T-AP-2105	01