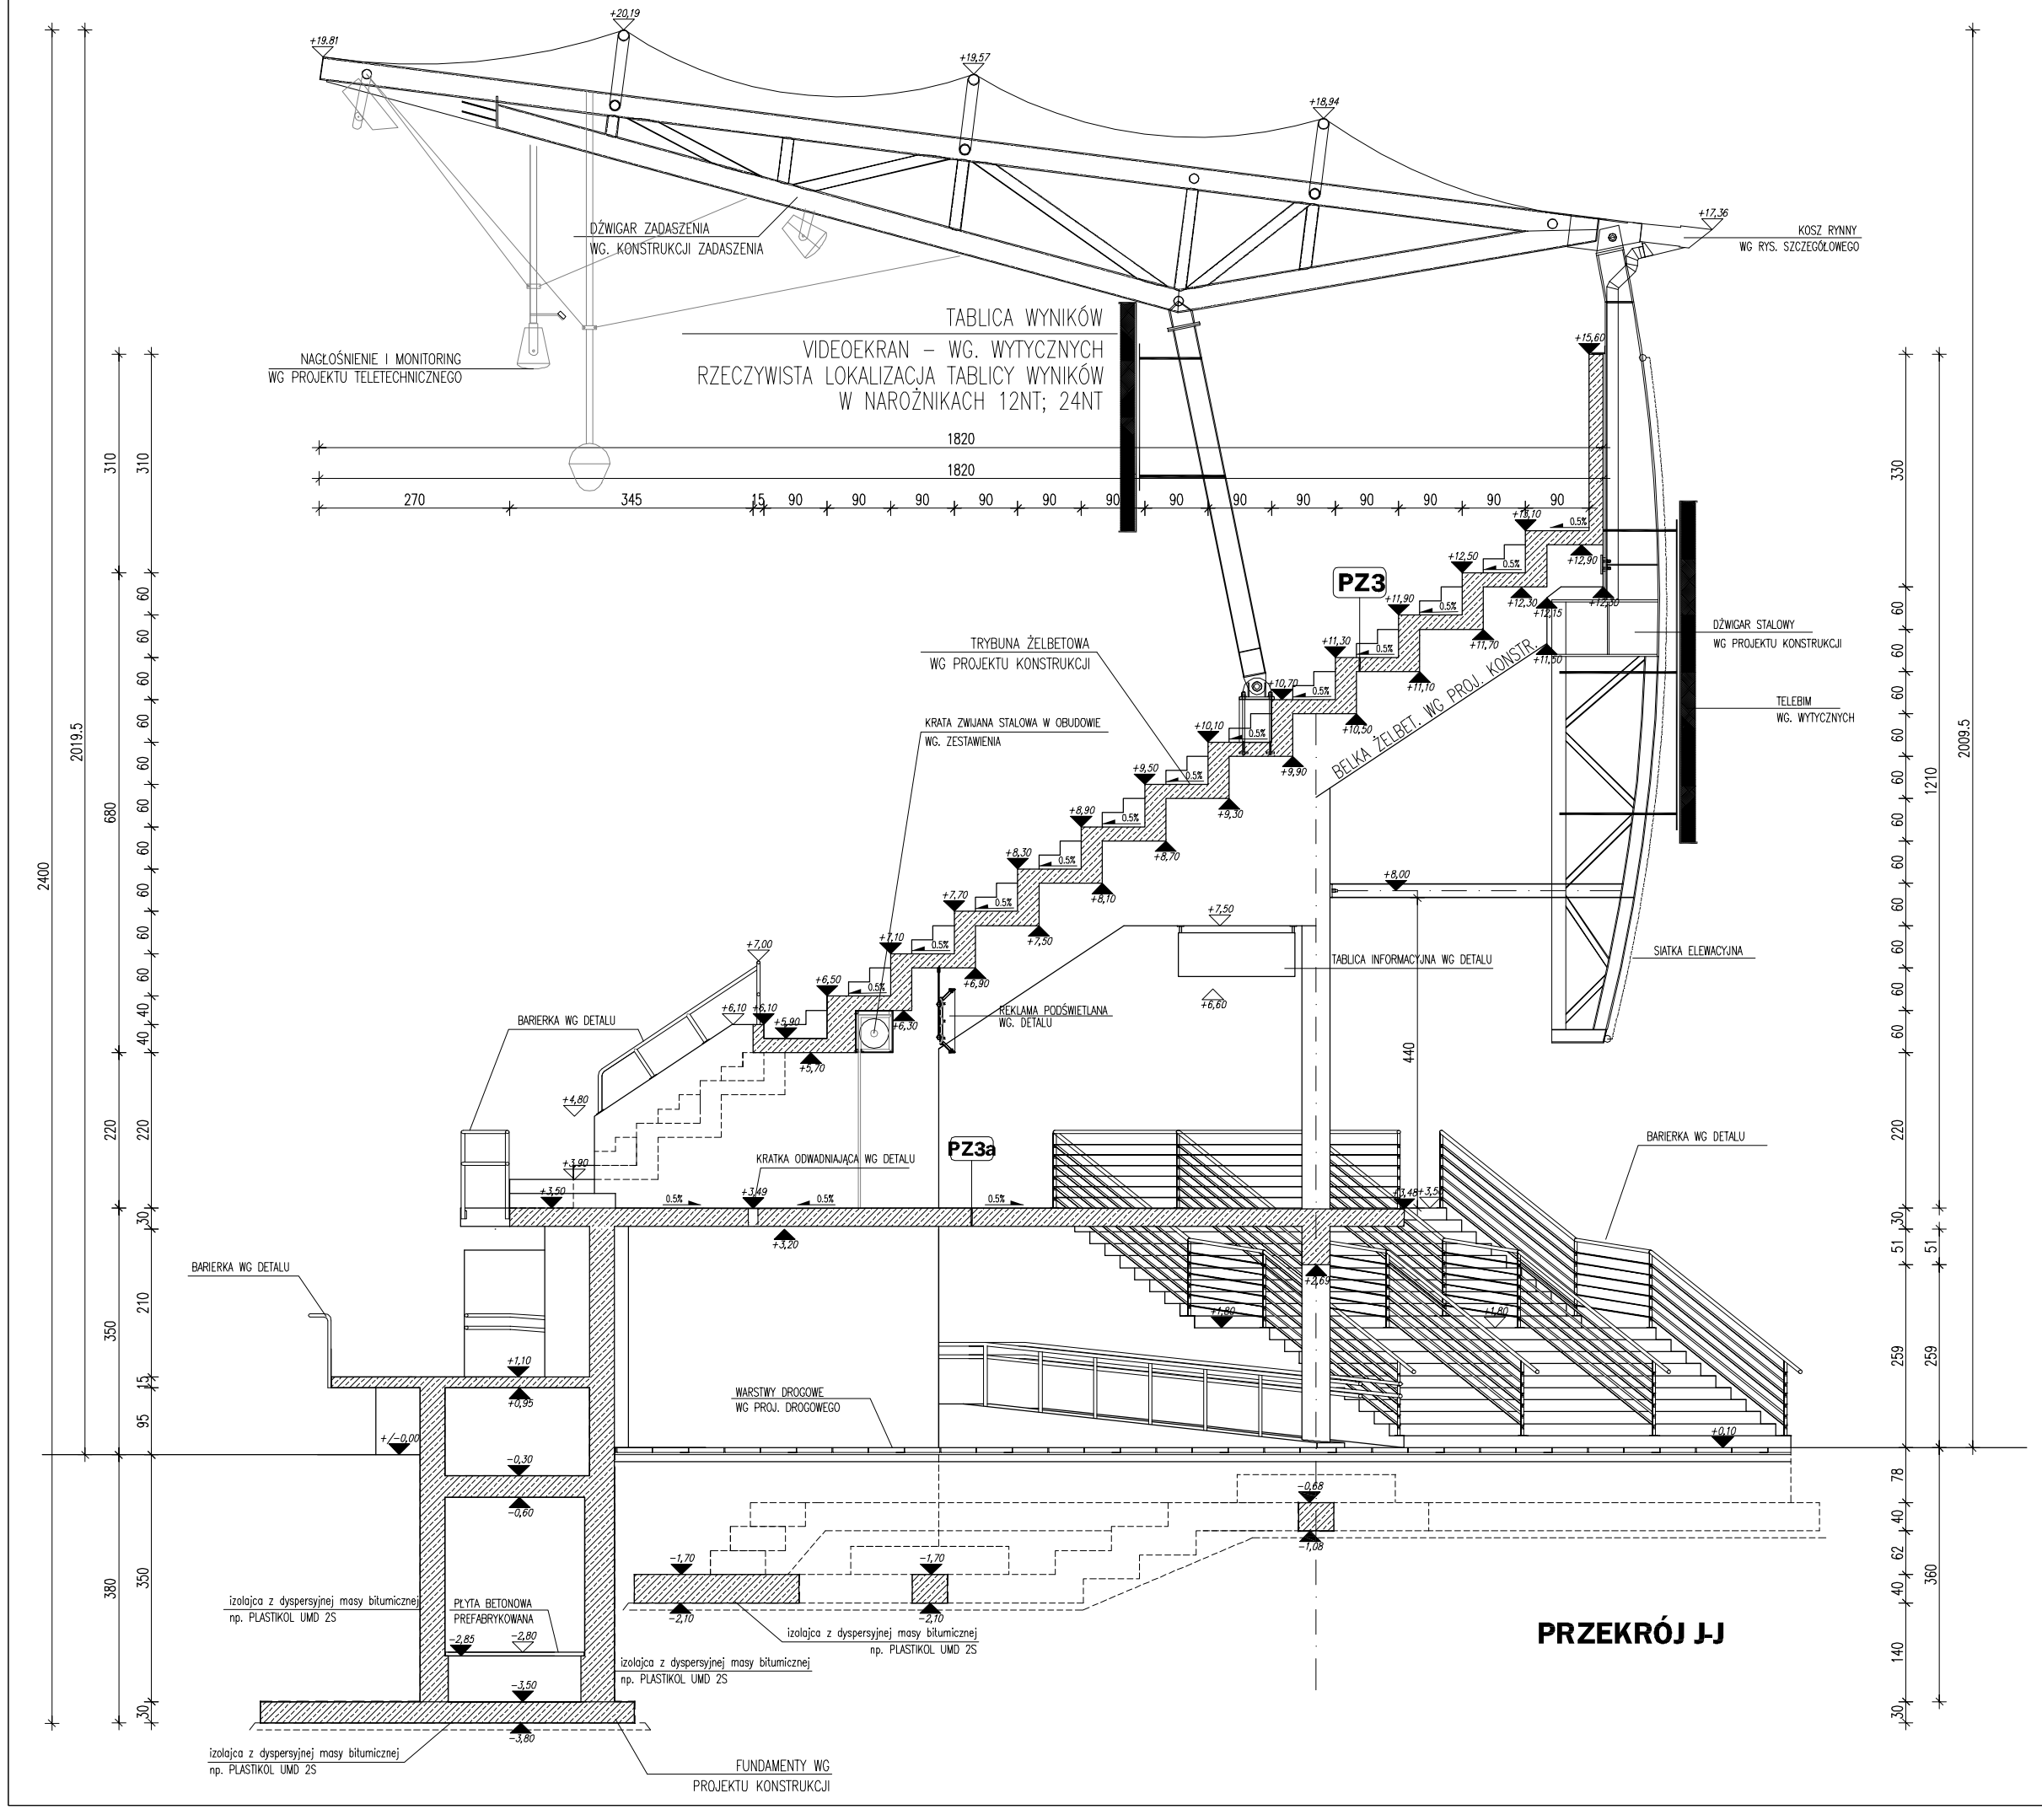

POSADZKI:
1. NA GRUNCIE (G)
2. ZEWNĘTRZNE (Z)
3. WEWNĘTRZNE (W)

POSADZKI NA GRUNCIE

PG1
- 2.0cm GRES
- 5.0cm JASTRYCH CEMENTOWY, WZMOCNIONY SIATKĄ
- 0.3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10.0cm PŁYTY PIANKU EKSTRUD. POLIURET.
- 0.3cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10.0cm BETON B-10
- 20.0cm PODKŁ. STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG2
- 1.0cm POSADZKA DYWANOWA
- 2.0cm WYRÓWNANIE SAMOPOZIOMUJĄCA
- 6.0cm JAZDY CEMENTOWE, WZMOCNIONE SIATKĄ
- 0.3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10.0cm PŁYTY PIANKU EKSTRUD. POLIURET.
- 0.3cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10.0cm BETON B-10
- 20.0cm PODKŁ. STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG3
- 1.0cm WYKŁADZINA PCV
- 2.0cm WYRÓWNANIE SAMOPOZIOMUJĄCA
- 6.0cm JAZDY CEMENTOWE, WZMOCNIONE SIATKĄ
- 0.3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10.0cm PŁYTY PIANKU EKSTRUD. POLIURET.
- 0.3cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10.0cm BETON B-10
- 20.0cm PODKŁ. STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG4
- 0.3cm FARBA EPOKSYDOWA
- 5.0cm POSADZKA BETONOWA
- 0.3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 5.0cm JASTRYCH CEMENTOWY
- 0.3cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10.0cm BETON B-10
- 20.0cm PODKŁ. STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG5
- 30cm WARSTWY DROGOWE
- 1.0cm WARSTWA ŚCIERALNA (F – WATRA)
- 2.0cm WYRÓWNANIE ŻYWICZNE
- 2.0cm WYRÓWNANIE
- 8.0cm PODBUDOWA PODMIESZKOWA
- 15.0cm PODBUDOWA Z BETONU WIBROWANYCH
- 0.3cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 0.3cm PAPA TERMOSTRZEWALNA POD FUNDLO POZ. –1,30
- 0.3cm IZONDLY – 1,30 DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10.0cm BETON B-10
- 20.0cm PODKŁ. STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG6
- 0.3cm FARBA EPOKSYDOWA
- 5.0cm POSADZKA BETONOWA
- 0.3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10.0cm PŁYTY PIANKU EKSTRUD. POLIURET.
- 0.3cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10.0cm BETON B-10
- 20.0cm PODKŁ. STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG6*
- 8.0cm POSADZKA BETONOWA
- 5.0cm POSADZKA CEMENTOWO–PIASKOWA
- 10.0cm PODBUDOWA Z RECYKLITU LEKKIEGO
- 20.0cm PODKŁ. STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PGG6*
- 0.3cm FARBA EPOKSYDOWA
- 5.0cm POSADZKA BETONOWA
- 0.3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 0.3cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10.0cm BETON B-10
- 20.0cm PODKŁ. STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG7
- 7.0cm PŁYTY CHODNIKOWE
- 5.0cm PODSYPKA CEMENT.–WAP.
- 10.0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
- 1.0cm WARSTWA OCHRONNA Z FOLIOWY 350G/m2
- 10.0cm PŁYTY PIANKU EKSTRUD. POLIURET.
- 0.3cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 40cm FUNDAMENT ŻELBETOWY
- 10.0cm BETON B-10

PG8
- 7.0cm PŁYTY CHODNIKOWE
- 5.0cm PODSYPKA CEMENT.–WAP.
- 10.0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
- 1.0cm WARSTWA OCHRONNA Z FOLIOWY 350G/m2
- 10.0cm PŁYTY PIANKU EKSTRUD. POLIURET.
- 0.3cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 40cm FUNDAMENT ŻELBETOWY
- 10.0cm BETON B-10

POSADZKI ZEWNĘTRZNE

PZ1
- 0.3cm FARBA NA BAZIE EPOKSYDOWO–POLIURETANOWEJ
- 6.0–10.0cm POSADZKA BETONOWA
- 0.3cm ZBROJENIE SIATKOWE SKOŚCIOWYM
- POLIPROPYLENOWA Z MŁOKNA POLIPROPYLEN.
- 0.3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10.0cm PŁYTY STYROPIANOWE FS–30
- 0.3cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10.0cm BETON B-10
- 40.0cm STROP ŻELBETOWY
- 1.5cm TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY

PZ2
- 0.3cm FARBA NA BAZIE EPOKSYDOWO–POLIURETANOWEJ
- 6.0–10.0cm POSADZKA BETONOWA
- 0.3cm ZBROJENIE SIATKOWE SKOŚCIOWYM
- POLIPROPYLENOWA Z MŁOKNA POLIPROPYLEN.
- 0.3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10.0cm PŁYTY STYROPIANOWE FS–30
- 0.3cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10.0cm BETON B-10
- 40.0cm STROP ŻELBETOWY
- 1.5cm TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY

PZ2*
- 0.3cm FARBA NA BAZIE EPOKSYDOWO–POLIURETANOWEJ
- 6.0–10.0cm POSADZKA BETONOWA
- 0.3cm ZBROJENIE SIATKOWE SKOŚCIOWYM
- POLIPROPYLENOWA Z MŁOKNA POLIPROPYLEN.
- 0.3cm FOLIA POLIETYLENOWA CO 24 M
- 0.3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10.0cm PŁYTY STYROPIANOWE FS–30
- 0.3cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10.0cm BETON B-10
- 40.0cm STROP ŻELBETOWY
- 1.5cm TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY

PZ3
- 20.0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO

PZ3a
- 26.0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO

PZ4
- 15.0cm PREFABRYKAT ŻELBETOWY
- ZE BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
- 0.3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 8.0cm PŁYTY PIANKU EKSTRUD. POLIURET.
- 0.3cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
- 1.5cm TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY

PZ5
- 15.0cm PREFABRYKAT ŻELBETOWY
- ZE BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
- 0.3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 8.0cm PŁYTY PIANKU EKSTRUD. POLIURET.
- 0.3cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

PZ6
- 7cm BRUK PŁUKANY 16/32
- 0.3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 15.0cm PŁYTY PIANKU EKSTRUD. POLIURET.
- 0.3cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 4.0–8.0cm BETON W SPADKU
- 26.0cm STROP ŻELBETOWY

PZ6a
- 7cm BRUK PŁUKANY 16/32
- 0.3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 15.0cm PŁYTY PIANKU EKSTRUD. POLIURET.
- –50cm WARSTWY
- 0.3cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 4.0–8.0cm BETON W SPADKU
- 26.0cm STROP ŻELBETOWY

PZ7
- 6cm KOSTKI POWCIOWE
- KONSTRUKCJA STALOWA/PŁYTY
- WARSTWOWE (0x=min.42dB)

PZ8
- 28.0/15.0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKIEM

PZ9
- 1.0cm PŁYTA LAMINOWANA–WODOODPORNA
- 1.5cm PŁYTA OSB4
- 5.0–8.0cm PŁYTY PIANKU EKSTRUD. POLIURET.
- 0.3cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 60.0cm STROP ŻELBETOWY
- 5.0cm PŁYTY PIANKU EKSTRUD. POLIURET.
- 1.5cm PŁYTA OSB4
- 1.0cm PŁYTA LAMINOWANA–WODOODPORNA

PZ10
- 1.0cm PŁYTA LAMINOWANA–WODOODPORNA
- 1.5cm PŁYTA OSB4
- 10cm PIANKI EKSTRUD. POLIURET./PODKONSTRUKCJA
- 1.5cm PŁYTA OSB4
- 1.0cm PŁYTA LAMINOWANA–WODOODPORNA

PZ11
- 20.0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO

PZ12
- 0.3cm FARBA EPOKSYDOWO–POLIURETANOWA
- 0.3–0.6cm POSYPKA Z PIASKU KWARCOWEGO
- SCHODY ŻELBETOWE NA TRYBUNIE

POSADZKI WEWNĘTRZNE

PW1
- 1.0cm GRES
- 2.0cm JASTRYCH CEMENTOWY, WZMOCNIONY SIATKĄ
- 0.3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10.0cm PŁYTY PIANKU EKSTRUD. POLIURET.
- 0.3cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 40.0cm STROP ŻELBETOWY
- 1.5cm TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY

PW2
- 1.0cm WYKŁADZINA DYWANOWA
- 2.0cm WYRÓWNANIE SAMOPOZIOMUJĄCA
- 4.0cm JAZDY CEMENTOWE, WZMOCNIONE SIATKĄ
- 0.3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10.0cm PŁYTY PIANKU EKSTRUD. POLIURET.
- 0.3cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 40.0cm STROP ŻELBETOWY
- 1.5cm TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY

PW3
- 1.0cm WYKŁADZINA PCV
- 2.0cm WYRÓWNANIE SAMOPOZIOMUJĄCA
- 4.0cm JAZDY CEMENTOWE, WZMOCNIONE SIATKĄ
- 0.3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10.0cm PŁYTY PIANKU EKSTRUD. POLIURET.
- 0.3cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 40.0cm STROP ŻELBETOWY
- 1.5cm TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY

PW4
- 2.0cm GRES
- 4.0cm JAZDY CEMENTOWE, WZMOCNIONE SIATKĄ
- 0.3cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 4.0cm STYROPIAN ELASTYCZNY
- 26.0cm STROP ŻELBETOWY
- 1.5cm TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY

PW8
- 2.0cm GRES
- 26.0cm STROP ŻELBETOWY
- 1.5cm TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY
- PŁYTKI KLEJONE
- 1.2cm SUFIT PODWIESZONY

PW6
- 10.0cm PODŁOGA PODNIESIONA
- BETONOWA, PREFABRYKOWANA
- 50.0–110.0cm KANAŁ TECHN.
- 20cm KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

PŁYTY WARSTWOWE

PD1
- 6cm PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA
- KONSTRUKCJA STALOWA 100x100x4 i T200
- SUFIT PODWIESZONY NA PODKONSTRUKCJI

PD2
- 8cm PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA
- KONSTRUKCJA STALOWA T200 i C200
- SUFIT PODWIESZONY NA PODKONSTRUKCJI

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W CENTYMETRACH
ŚREDNICE PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH W MILIMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE
O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

LEGENDA:
ŚCIANY/MATERIAŁY

- ŚCIANY MUROWANE
- IZOLACJA P.WILGOCIOWA
- ŻELBET
- IZOLACJA TERMICZNA
- BETON
- GŁADŹ CEMENTOWA

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant
arch. Anna KASPRZYK
arch. Anna SIWEK nr upr. 169/01/WL
arch. Maksymilian SKOTNICKI
tech. Krzysztof SZAŁKOWSKI
tech. Tomasz WIŚNIEWSKI

Sprawdzający
arch. Konrad STYKA
nr upr.: Wa – 13/2000

Branża
ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat
STADION PIŁKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
TRYBUNA

Zawiera
PRZEKRÓJ J-J

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:100	03/2009	W-T-AP-2109	01