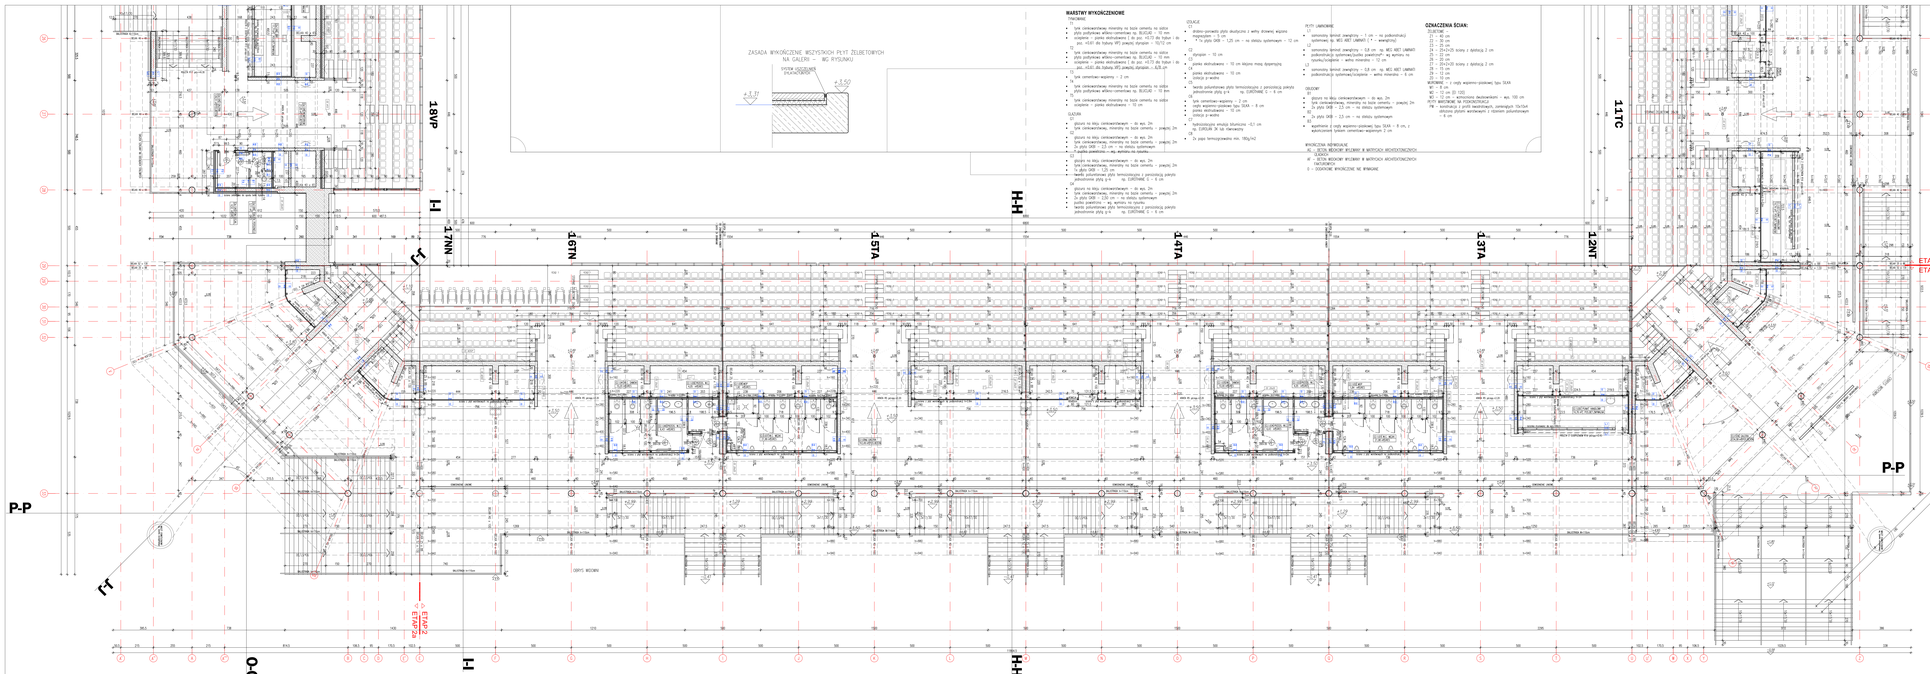
P-P
I-I
H-H
O-O
1.8VP
1.7NN
1.6TN
1.5TA
1.4TA
1.3TA
1.2NT
1.1TC
ETAP 1
ETAP 2
ZASADA WYKOŃCZENIE WSZYSTKICH PŁYT ŻELBETOWYCH NA GALERII – WG RYSUNKU
SYSTEM ODCIĄGÓW GRAWITACYJNYCH
+ 7.77
+ 5.50
WARSTWY WYKOŃCZENIOWE
STROPODACH
tynk cementowy-wapienny – 2 cm
tynk cementowy mineralny na bazie cementu na siatce
płyta podpłytowa wełna-cementowa np. BUDOMAT – 10 mm
wyrównanie – płyta wiórkowa (dla płyt +0.73 dla łączeń) dla płyt +0.61 dla łączeń WG powyżej dylatacji – 18/12 cm
tynk cementowy mineralny na bazie cementu na siatce
płyta podpłytowa wełna-cementowa np. BUDOMAT – 10 mm
wyrównanie – płyta wiórkowa (dla płyt +0.73 dla łączeń) dla płyt +0.61 dla łączeń WG powyżej dylatacji – 8/6 cm
tynk cementowy mineralny na bazie cementu na siatce
płyta podpłytowa wełna-cementowa np. BUDOMAT – 10 mm
wyrównanie – płyta wiórkowa – 10 cm
ELEWACJE
gipsowy na bazy cementowych – do wys. 2m
tynk cementowy mineralny na bazie cementu – powyżej 2m
tynk cementowy mineralny na bazie cementu na siatce
wełna elewacyjna gr. 12 cm – na stelażu systemowym
wełna pozostawiona płyty termoizolacyjne z perforacją płaszczyzn płyty g-k np. EUROTHANE G – 8 cm
gipsowy na bazy cementowych – do wys. 2m
tynk cementowy mineralny na bazie cementu – powyżej 2m
tynk cementowy mineralny na bazie cementu na siatce
wełna elewacyjna gr. 12 cm – na stelażu systemowym
wełna pozostawiona płyty termoizolacyjne z perforacją płaszczyzn płyty g-k np. EUROTHANE G – 8 cm
OCIEPLENIE
płyta