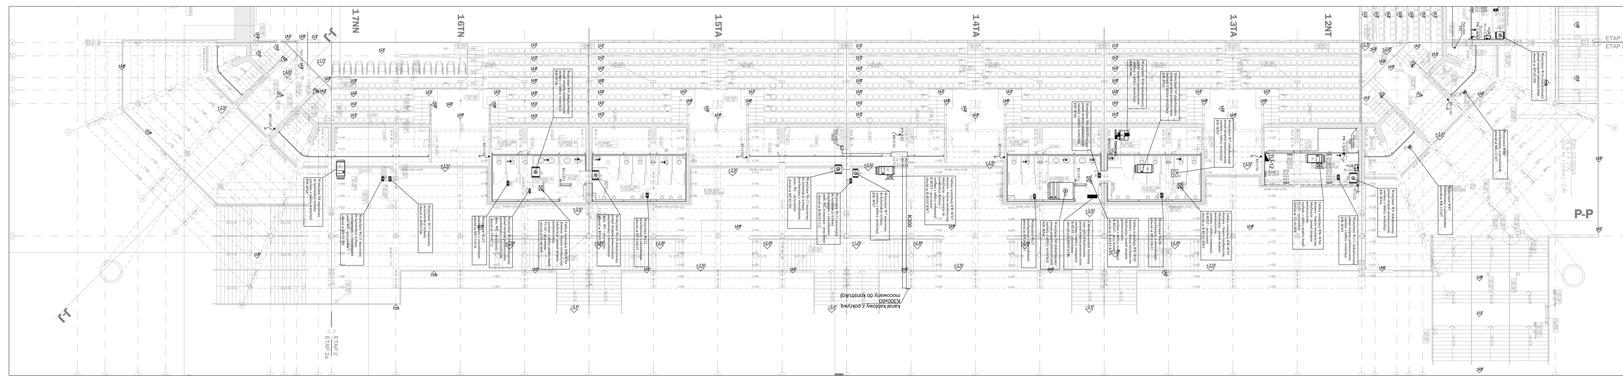

LEGENDA I OZNACZENIA

- Główny wyłącznik p.poż.
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Rozdzielnica elektryczna
- Tuba kablowa elektryczna kurzelec kablowa 4x ø4,6
- gniazdo podwójne 2P+PE 230V 16A z blokadą p/t IP21
- gniazdo podwójne 2P+PE 230V 16A p/t IP54
- gniazdo 2P+PE 230V 16A p/t IP20
- gniazdo 2P+PE 230V 16A p/t IP44
- gniazdo 2P+PE 230V 16A n/t IP44
- gniazdo 4P+PE 400V 16A n/t IP44
- wypust elektryczny
- przycisk 230V 10A p/t IP20
- przycisk 230V 10A p/t IP44
- wyłącznik schodowy 230V 10A p/t IP20
- wyłącznik schodowy 230V 10A p/t IP44
- wyłącznik schodowy 230V 10A n/t IP44
- wyłącznik 230V 10A p/t IP20
- wyłącznik 230V 10A p/t IP44
- wyłącznik 230V 10A n/t IP44
- wyłącznik świecznikowy 230V 10A p/t IP20
- wyłącznik krzyżowy 230V 10A p/t IP20
- czujnik ruchu 360st.
- uziomienie wyrównawcze

NIEUŻYTKI, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY ZA ZADANIE NIE WOLNO WARTOŚCI ZMIENIĆ Z TEJ PRZYCZYNY NIE WOLNO ZMIENIĆ ZAŁOŻONEJ WARTOŚCI. WYKONAĆ WSZELKIE ZMIANY ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.

UWAGI:
1. WYMIARY W MILIMETRACH CHYBA INACZEJ
2. WYMIARUJ NIE Z WYMIARU RYSUNKU, TYLKO

LEGENDA

- TV Siatki na sieciowy TV
- Siatki na sieciowy wyjściowy
- Centrala sygnalizacji włamania
- Jednostkowa kontrola dostępu
- Gniazdo logiczne 240,400
- Gniazdo logiczne 240,400
- Gniazdo TV użytkowej



STUDIO PROJEKTOWE ANNY ŁAGIEWSKIEJ
61-004 Poznań, ul. Mikołaja 33 tel./fax: 061 85 61
e-mail: slp@wp.com.pl NIP:626-108-24-91

Projektował: mgr inż. Robert Gorzkiewicz
Upr. nr Maz/0298/PWOK/04

Sprawdzał: mgr inż. Wojciech Witkowski
Upr. nr MAZ/0412/PWOK/03

Branża: **INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: **STADION PIŁKARSKI**
W OSTRZE
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
OSTRZAŁ

Zawartość: **Plan instalacji siły i gniazd wtykowych**
Kreska C - rzut gabarytowy

Skala:	Data:	Nr rysunku:	Arkusz:
1:100	03/2009	W-1-IE-2626	01