


Szafka trafo
typ "A1"


STr-1.08, 1.09

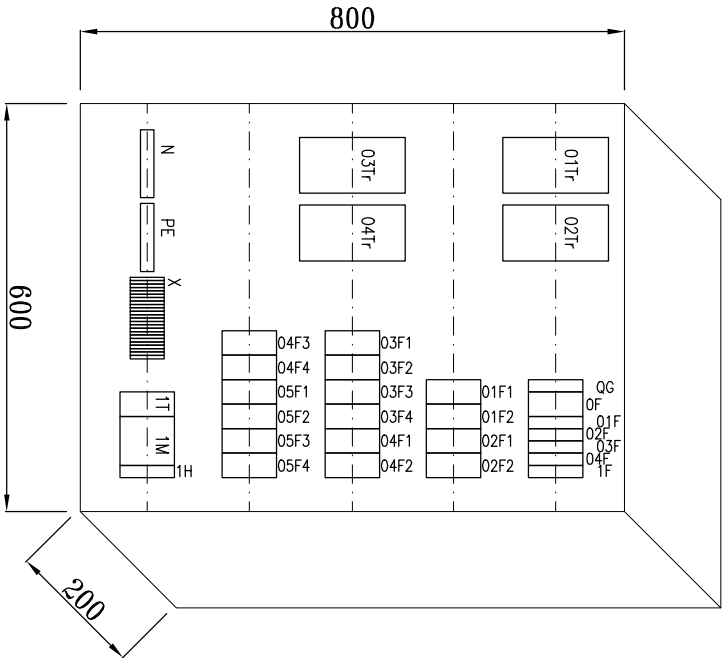

Obudowa metalowa IP55, drzwi pełne.
W pokrywach dolnej i górnej zabudować kratki wentylacyjne.
W pokrywie dolnej i górnej zabudować dławiki:
– P16, 12 szt

Szafka trafo
typ "A13"

STr-1.06, 1.07

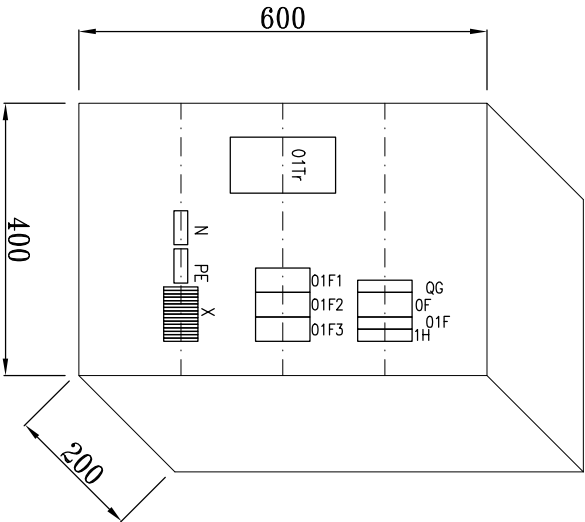

Obudowa metalowa IP55, drzwi pełne.
W pokrywach dolnej i górnej zabudować kratki wentylacyjne.
W pokrywie dolnej zabudować dławiki:
– P16, 2 szt

SPK

STUDIO PROJEKTOWE

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK

02-634 Warszawa, ul. Miłobedzka 23

e-mail: spak@spak.com.pl

tel./fax 844 88 81

www.spak.com.pl

Bronzo

INSTALACJE NAGŁOŚNIENIA I MONITORINGU

Nr. Rys.

W-T-IT-AV-4696

Rew.

01

Arkusz:

2

Arkuszy:

5