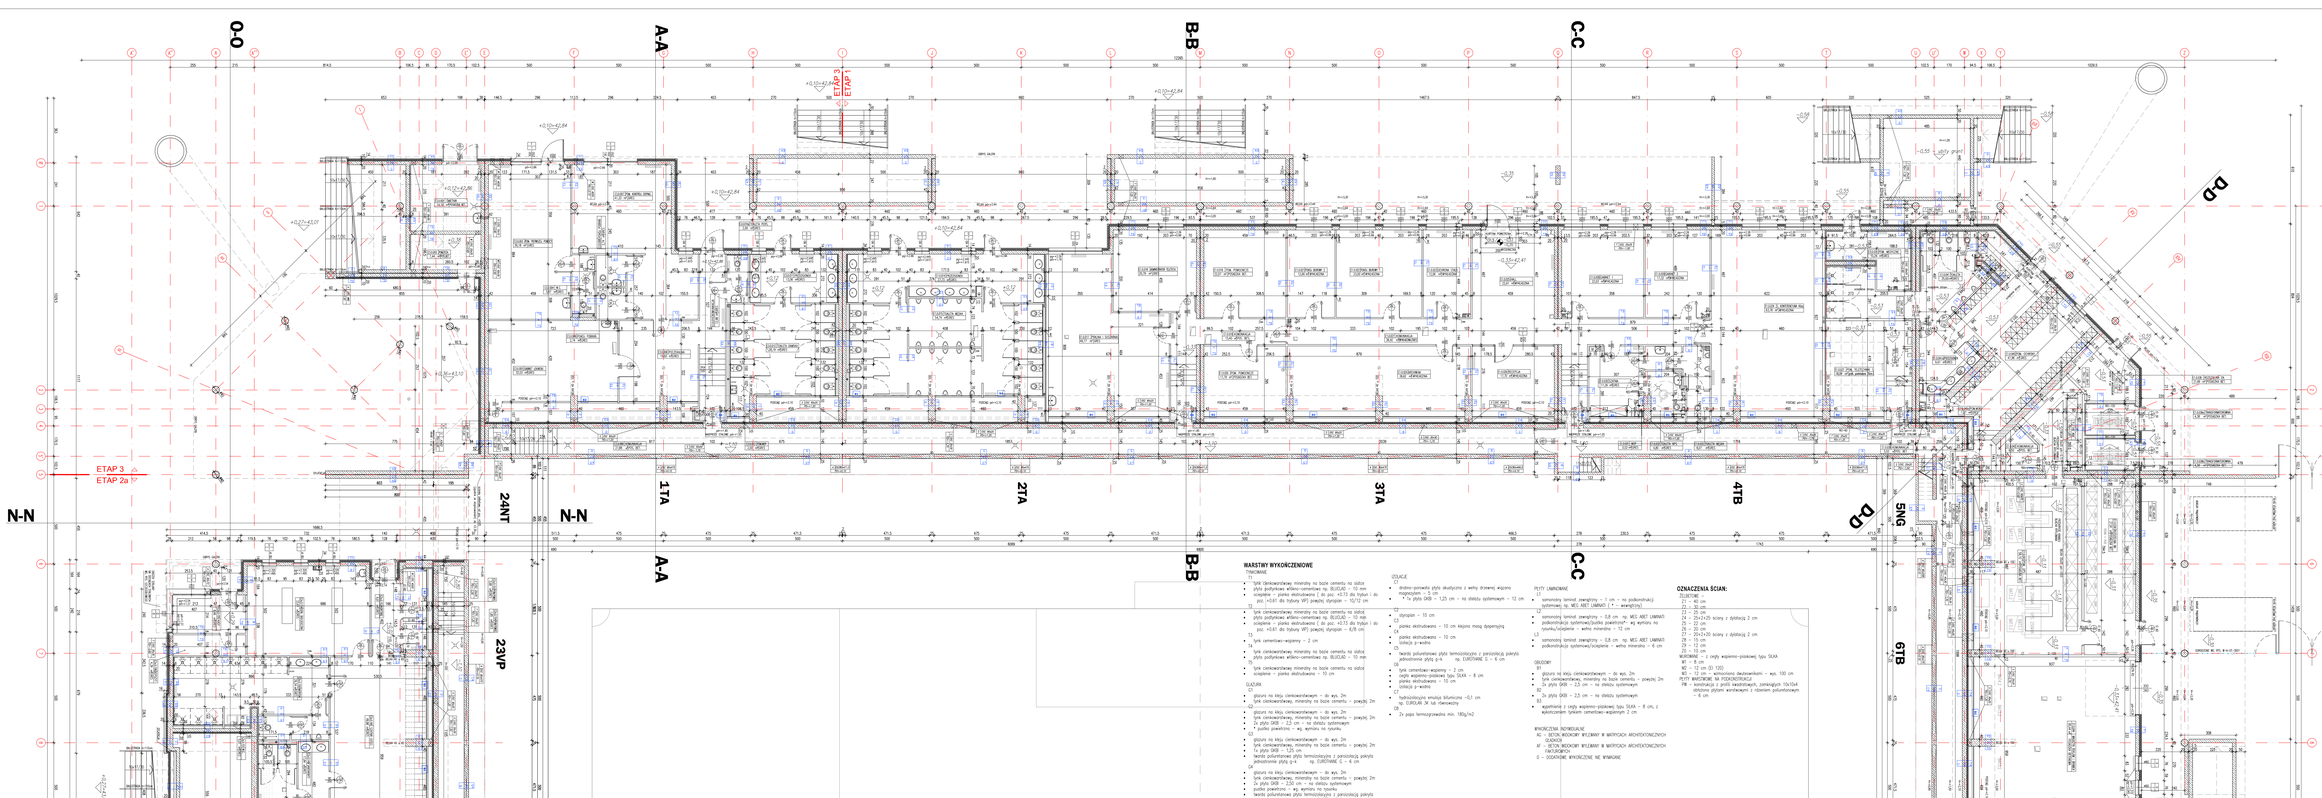

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MARKI DLA W CZYTNETNYCH
WYMIARUJE SIĘ WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH RYSUNKÓW
OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY PRZED JEGO SPRAWDZENIEM
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZUJE INFORMACJE
O ZAISTNIAŁYCH W WYMIARACH DLA BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

UWAGA
NA RYSUNKU NIE UWZGLĘDNIONO OTWORÓW I PRZEBIĆ
INSTALACYJNYCH O WYMIARACH PONIŻEJ 15cm

LEGENDA:

ŚCIANY/MATERIAŁY

- ŚCIANY MUROWANE
- ŻELBET
- ŚCIANKI Z PŁYT G-K
- PRZEBICIA INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY
- ODDZIELENIE STROPU I ŚCIAN SKOŚNYCH WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

SYMBOLE

- OPIS DRZWI
- OPIS ŚLUSARKI

OZNACZENIE LITEROWE

- OS – OTWÓR W STROPIE
- OSC – OTWÓR W ŚCIANIE
- PO – POZIOM GÓRNY OD ±0,00
- PD – POZIOM DOLNY OD ±0,00
- WPP – WAD POZIOMEM POSUDU
- W – WYSOKOŚĆ OD ±0,00
- WD – WYSOKOŚĆ DOLNA OD ±0,00
- WM – WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA OD ±0,00

OPIS SEKTORÓW

- 1A - TRYBUNA TYPOWA
- 2A POZIOM
- 2B - TRYBUNA ZE STREFĄ BEZPIECZEŃSTWA
- 3A - NAD/LEWA SZKŁO
- 3B - TRYBUNA TYPOWA
- 3V KLĄSNI
- 4V - NAD/LEWA TYPOWY
- 5A - TRYBUNA Z MIEJSCAMI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- 5B - NAD/LEWA Z MIEJSCAMI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- 6A - TRYBUNA VIP I PRASOWA
- 6B - TRYBUNA VIP
- 7A - TRYBUNA SUPER-VIP

- PRZEBICIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- PRZEBICIE INSTALACJI WOD/KAN/CENTRALNEJ
- PRZEBICIE INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

WARSTWY WYKOŃCZENIOWE

TRYBUNA

- T1
  - tynk cementowo-wapienny na bazie cementu na siatce
  - płyty podpłytowe wiatro-cementowe np. ELUCLAD – 10 mm
  - wylewka płyty wiatro-cementowej (do poz. +0,15 do stopni i do poz. +0,61 do trybuny MT) powyżej stopnia – 10/12 cm
- T2
  - tynk cementowo-wapienny na bazie cementu na siatce
  - płyty podpłytowe wiatro-cementowe np. ELUCLAD – 10 mm
  - wylewka płyty wiatro-cementowej (do poz. +0,15 do stopni i do poz. +0,61 do trybuny MT) powyżej stopnia – 6/8 cm
- T3
  - tynk cementowo-wapienny – 2 cm
- T4
  - tynk cementowo-wapienny na bazie cementu na siatce
  - płyty podpłytowe wiatro-cementowe np. ELUCLAD – 10 mm
- T5
  - tynk cementowo-wapienny na bazie cementu na siatce
  - wylewka – płyta wiatrowa – 10 cm

ELUCLAN

- glazura na klej cementowo-wapienny – do wys. 2m
- tynk cementowo-wapienny na bazie cementu – powyżej 2m
- glazura na klej cementowo-wapienny – do wys. 2m
- tynk cementowo-wapienny na bazie cementu – powyżej 2m
- 1x płyta GKB – 2,5 cm – na stelażu systemowym
- * podłoże powyżnie – wg. wymiaru na rysunku
- glazura na klej cementowo-wapienny – do wys. 2m
- tynk cementowo-wapienny na bazie cementu – powyżej 2m
- 1x płyta GKB – 2,5 cm – na stelażu systemowym
- * podłoże powyżnie – wg. wymiaru na rysunku
- tarcia poliuretanowa płyta termoizolacyjna z porozinicą pokryta jednostronnie płytą g-k ng. EUROFANE C – 6 cm

- glazura na klej cementowo-wapienny – do wys. 2m
- tynk cementowo-wapienny na bazie cementu – powyżej 2m
- 2x płyta GKB – 1,25 cm – na stelażu systemowym
- * podłoże powyżnie – wg. wymiaru na rysunku
- tarcia poliuretanowa płyta termoizolacyjna z porozinicą pokryta jednostronnie płytą g-k ng. EUROFANE C – 6 cm

- T6
  - tynk cementowo-wapienny na bazie cementu na siatce
  - płyty podpłytowe wiatro-cementowe np. ELUCLAD – 10 mm
  - wylewka – płyta wiatrowa – 10 cm

- T7
  - tynk cementowo-wapienny na bazie cementu na siatce
  - wylewka – płyta wiatrowa – 10 cm

ELUCLAN

- glazura na klej cementowo-wapienny – do wys. 2m
- tynk cementowo-wapienny na bazie cementu – powyżej 2m
- 1x płyta GKB – 2,5 cm – na stelażu systemowym
- * podłoże powyżnie – wg. wymiaru na rysunku
- tarcia poliuretanowa płyta termoizolacyjna z porozinicą pokryta jednostronnie płytą g-k ng. EUROFANE C – 6 cm

- T8
  - tynk cementowo-wapienny na bazie cementu na siatce
  - płyty podpłytowe wiatro-cementowe np. ELUCLAD – 10 mm
  - wylewka płyty wiatro-cementowej (do poz. +0,15 do stopni i do poz. +0,61 do trybuny MT) powyżej stopnia – 6/8 cm

- T9
  - tynk cementowo-wapienny – 2 cm

- T10
  - tynk cementowo-wapienny na bazie cementu na siatce
  - płyty podpłytowe wiatro-cementowe np. ELUCLAD – 10 mm

- T11
  - tynk cementowo-wapienny na bazie cementu na siatce
  - wylewka – płyta wiatrowa – 10 cm

ELUCLAN

- glazura na klej cementowo-wapienny – do wys. 2m
- tynk cementowo-wapienny na bazie cementu – powyżej 2m
- 1x płyta GKB – 2,5 cm – na stelażu systemowym
- * podłoże powyżnie – wg. wymiaru na rysunku
- tarcia poliuretanowa płyta termoizolacyjna z porozinicą pokryta jednostronnie płytą g-k ng. EUROFANE C – 6 cm

- T12
  - stopnie – 10 cm

- T13
  - płyta wiatrowa – 10 cm

- T14
  - tynk cementowo-wapienny – 2 cm
  - wylewka – płyta wiatrowa – 10 cm

- T15
  - tynk cementowo-wapienny – 2 cm
  - wylewka wapienno-piaskowa – 8 cm
  - płyta wiatrowa – 10 cm

- T16
  - tynk cementowo-wapienny – 2 cm
  - wylewka wapienno-piaskowa – 8 cm
  - płyta wiatrowa – 10 cm
  - izolacja p-wodna

- T17
  - tynk cementowo-wapienny – 2 cm
  - wylewka wapienno-piaskowa – 8 cm
  - płyta wiatrowa – 10 cm
  - izolacja p-wodna

- T18
  - hydroizolacja wylewa bitumiczna –0,1 cm
  - ng. EUROLAN 3K lub równoważny

- T19
  - 1x papa termozgrzewalna min. 180g/m2

SCHODY

- S1
  - płyta wiatrowa płyta skuteczna z wełny drzewnej wapno magnezytowa – 5 cm
  - * 1x płyta GKB – 1,25 cm – na stelażu systemowym – 12 cm

- S2
  - stopnie – 10 cm

- S3
  - płyta wiatrowa – 10 cm

- S4
  - płyta wiatrowa – 10 cm
  - izolacja p-wodna

- S5
  - twarda poliuretanowa płyta termoizolacyjna z porozinicą pokryta jednostronnie płytą g-k ng. EUROFANE C – 6 cm

- S6
  - tynk cementowo-wapienny – 2 cm
  - wylewka wapienno-piaskowa typu SUKA – 8 cm
  - płyta wiatrowa – 10 cm
  - izolacja p-wodna

- S7
  - hydroizolacja wylewa bitumiczna –0,1 cm
  - ng. EUROLAN 3K lub równoważny

- S8
  - 1x papa termozgrzewalna min. 180g/m2

PŁYTY LAMINOWE

- P1
  - samowylewalna lewelingowa – 1 cm – na podkonstrukcji systemowej, np. MEG ABET LAMINATI (* – energetyczny)

- P2
  - samowylewalna lewelingowa – 0,8 cm np. MEG ABET LAMINATI
  - podkonstrukcja systemowa/wylewka – wełna mineralna – 6 cm

- P3
  - samowylewalna lewelingowa – 0,8 cm np. MEG ABET LAMINATI
  - podkonstrukcja systemowa/izolacja – wełna mineralna – 6 cm

OBUDOWY

- B1
  - glazura na klej cementowo-wapienny – do wys. 2m
  - tynk cementowo-wapienny na bazie cementu – powyżej 2m
  - 2x płyta GKB – 2,5 cm – na stelażu systemowym
- B2
  - 2x płyta GKB – 2,5 cm – na stelażu systemowym
- B3
  - wypełniona z cegły wapienno-piaskowej typu SUKA – 8 cm, z wykończeniem tynkiem cementowo-wapiennym 2 cm

WYKONCZENIA INDYWIDUALNE

- AG – GRANITOWE WYKONANE WYŁĄCZNIE W MIEJSCACH ARCHITEKTONICZNYCH
- GLAZURA
- AT – BETON MIEDZIANY WYKONANE W MIEJSCACH ARCHITEKTONICZNYCH
- FAKTUROWYCH
- 0 – OZNACZENIE WYKONCZENIE NIE WYMIANE

OZNACZENIA ŚCIAN:

ŻELBETOWE

- 20 – 20 cm
- 25 – 25 cm
- 30 – 30 cm

MURowane

- 24 – 25+2+25 ściany z dylatacją 2 cm
- 25 – 25 cm
- 30 – 30 cm
- 27 – 20+2+20 ściany z dylatacją 2 cm
- 15 – 15 cm
- 12 – 12 cm
- 10 – 10 cm

WYKONANE – z cegły wapienno-piaskowej typu SUKA

- W1 – 8 cm
- W2 – 12 cm (0.120)
- W3 – 12 cm (0.120) wzmocniony żelbetonem – wys. 100 cm
- W4 – 8 cm (0.080) wzmocniony żelbetonem
- PW – konstrukcja z profili kształtowych, zamalowych 10x10x4 obłożona płytami wiatrowymi z ribenem poliuretanowym – 6 cm

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
80-434 Rumia, ul. Władysława III 145/34 tel./fax 661 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl
www.spak.com.pl

Projektant: arch. Anna KASPRZYK, arch. Jerzy SIMIŃSKI, arch. Jan KAMIŃSKA, nr upr. 169/01/WG
Konstrukcja: mgr inż. Krzysztof SZAKOWSKI
tech. Tomasz WIŚNIEWSKI

Sprawdzający: arch. Konrad SITKA nr upr.: WL – 13/2000

Branża: **ARCHITEKTURA**

Temat: **PROJEKT WYKONAWCZY**
STADION PIŁKARSKI W GDYNI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5 TRYBUNY

Zawartość: **RZUT TRYBUN - PRZYZIEMIE**
CZĘŚĆ A

Skala	Data	Nr	Rys.
1:100	03/2009	W-T-AR-2001	01