


Węzeł włączeniowy

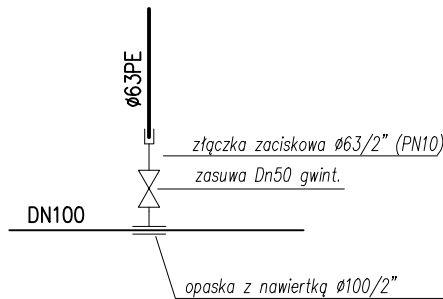

UWAGI

- Włączenie przyłącza do istniejącego wodociągu w obrębie pasa ruchu nr 1 należy wykonać w wykopie otwartym
- W obrębie pasów ruchu nr 2 i 3 przyłącze należy wykonać metodą przecisku w rurze osłonowej

INSTALPROJEKT B.P.R.B.

80-363 Gdansk, ul. Piastowska 71 tel. 341-05-97

PROJEKT: Hala targowa (Hala "płaska" i hala "lukowa")  
Gdynia, ul. Wójta Radtkego 36/40  
PRZYŁĄCZE WODY DRUGOSTRONNEGO ZASILANIA

RYSUNEK: PROFIL PRZYŁĄCZA WODY

	IMIE I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
OPRACOWAŁ:	inż. Jerzy Hoppe	5307/Gd/92	
SPRAWDZIŁ:	inż. Piotr Kębtowicz	134/Gd/2002	
DATA: 09.2009	NR PROJ.	FAZA: P.B.	SKALA: 1:200/100
			NR RYS. 3