

ENERGA - OPERATOR SA  
Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Gdyni  
Dokumentację sprawdzono w zakresie  
zasilania i pomiarowania na zgodność  
z ... *DD-TRP/NR - 000005-2010*  
uzg. Nr *36/2010* ważne do ... *16.2.2012*  
uwagi podano w piśmie znak ... *ka 215* ..  
Gdynia, ..... *16.2.2010* .....

Kierownik  
Dział Rozwoju i Dokumentacji  
*[Signature]*  
Tomasz Kolatowski

Dokumentacja podlega sprawdzeniu  
przez Zespół ds. weryfikacji dokumentacji  
działający przy:  
ENERGA - OPERATOR SA  
Oddział w Gdańsku  
Rejon Dystrybucji w Gdyni

Kierownik  
Wydział Utrzymania  
*[Signature]*  
Jolanta Zaręba

# PROTOKÓŁ nr 030/2010

z posiedzenie Zespołu Roboczego ds. weryfikacji projektowo-kosztorysowej  
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku REJON DYSTRYBUCJI W GDYNI

w dniu 19-02-2010 r.

## Zespół w składzie:

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Przewodniczący | Krzysztof Gohlke - ZUR  |
| 2. Członek        | Jarosław Bruhn - ZUR    |
| 3. Członek        | Sebastian Grzelka - ZUS |
| 4. Członek        |                         |
| 5. Sekretarz      | Maciej Bęczałcki - ZUR  |

## rozpatrzył dokumentację:

### **Usunięcie kolizji - przebudowa linii kablowej 15kV**

#### **Gdynia ul. Zbrojna**

- linia kablowa SN 15kV

Nr umowy przył.

WP- 00-TRR/MR-000005-2010

Dokumentacja wykonana przez wnioskodawcę

Uwagi do projektu podano na stronie 2.

Wnioski: Zespół proponuje przekazanie w/w dokumentacji do realizacji przez wnioskodawcę.

Przewodniczący Zespołu



Sekretarz:



Osoby weryfikujące:



Wniosek zespołu zatwierdzam:

Jolanta Zaręba  
Zur  
Dyrektora  
Rejonu Dystrybucji w Gdyni

### Uwagi zespołu odnośnie dokumentacji:

Zweryfikowano:

PB -Usunięcie kolizji - przebudowa linii kablowej 15kV - Gdynia ul. Zbrojna

Uwagi zespołu:

bez uwag

Projekt powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Dokumentacja na etapie uzgodnienia musi zawierać w następującej kolejności:

- Strona tytułowa
- Spis zawartości projektu
- Podstawa i zakres opracowania
- Opis techniczny: Inwentaryzację (schemat) obwodu, jeżeli kabel wychodzi ze stacji – inwentaryzacja stacji, opis zastosowanych rozwiązań
- Załączniki:
  - Uprawnienia projektanta
  - Zaświadczenie potwierdzające wpis na liście członków izby samorządu zawodowego
  - Warunki Przyłączenia
  - Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami oraz uzgodnienia wymagane w decyzji jw.
  - Protokół ZUDP oraz uzgodnienia wymagane w protokole ZUDP
- Wykaz właścicieli nieruchomości na których zaprojektowano sieci elektroenergetyczne
- Mapa do celów ewidencyjnych z zaznaczonym schematycznie przebiegiem sieci
- Oświadczenia (zgody) właścicieli nieruchomości na których zaprojektowano sieci i urządzenia elektroenergetyczne
- Obliczenia techniczne
- Zestawienie montażowe i demontażowe
- Rysunki, schemat ideowy, szczegółowe rozwiązania techniczne i karty katalogowe
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Przedmiar robót
- Oświadczenie projektanta o kompletności projektu w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr. 106. poz 1126z 2000 r) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.u.nr 140 poz. 906)

W przypadku przekazania dokumentacji do realizacji dodatkowo:

**Pozwolenie na budowę linii energetycznej lub Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych**

Projekt należy dostarczyć w 4-ach egzemplarzach. Jeżeli szacunkowa wartość inwestycji przekracza 30.000,00 PLN w 5-ciu.

*Dokumentacja zostanie przyjęta do realizacji przez Przedsiębiorstwo sieciowe tylko w przypadku uzupełnienia*

*jej zgodnie z protokołem weryfikacji nr 030/2010 i uzyskania pozwolenia na budowę*

*Protokół weryfikacji należy dołączyć do dokumentacji (jako str 2 lub ostatnią).*

Gdynia, 10.06.2009r.

UKD.BM-7332-1a//2009/2391

URZĄD MIASTA GDYNI  
wpłynęło: 2009-06-12, zał.: 0  
numer: 69711 / 2009



573046

**Urząd Miasta Gdyni  
Wydział Inwestycji**

Dotyczy: remontu nawierzchni w ul. Jana z Tarnowa i w ul. Zbrojnej w Gdyni.


Odpowiadając na pismo nr UIP/ZJ/2009/621 z dnia 26.05.2009r. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni podaje następujące warunki techniczne odnośnie konstrukcji nawierzchni:

- Szerokość jezdni z płyt typu Yomb w ciągu ulic Jana z Tarnowa i Zbrojnej powinna wynosić min. 5 m;
- Obustronne krawężniki betonowe 15x30 powinny być ustawione ze światłem ok. 5 cm;
- Konstrukcję nawierzchni należy przyjąć wg schematu:
  - 15 cm warstwa odsączająca z(piasku) pospółki
  - 20cm podbudowa z kruszywa łamanego,
  - 10 cm podsypka paskowa pod płyty,
  - 12 cm płyty betonowe typu Yomb.

Z up. DYREKTORA

mgr inż. Stefan Benkowski  
Kierownik Działu Dróg

Wskazanie...  
(podział)

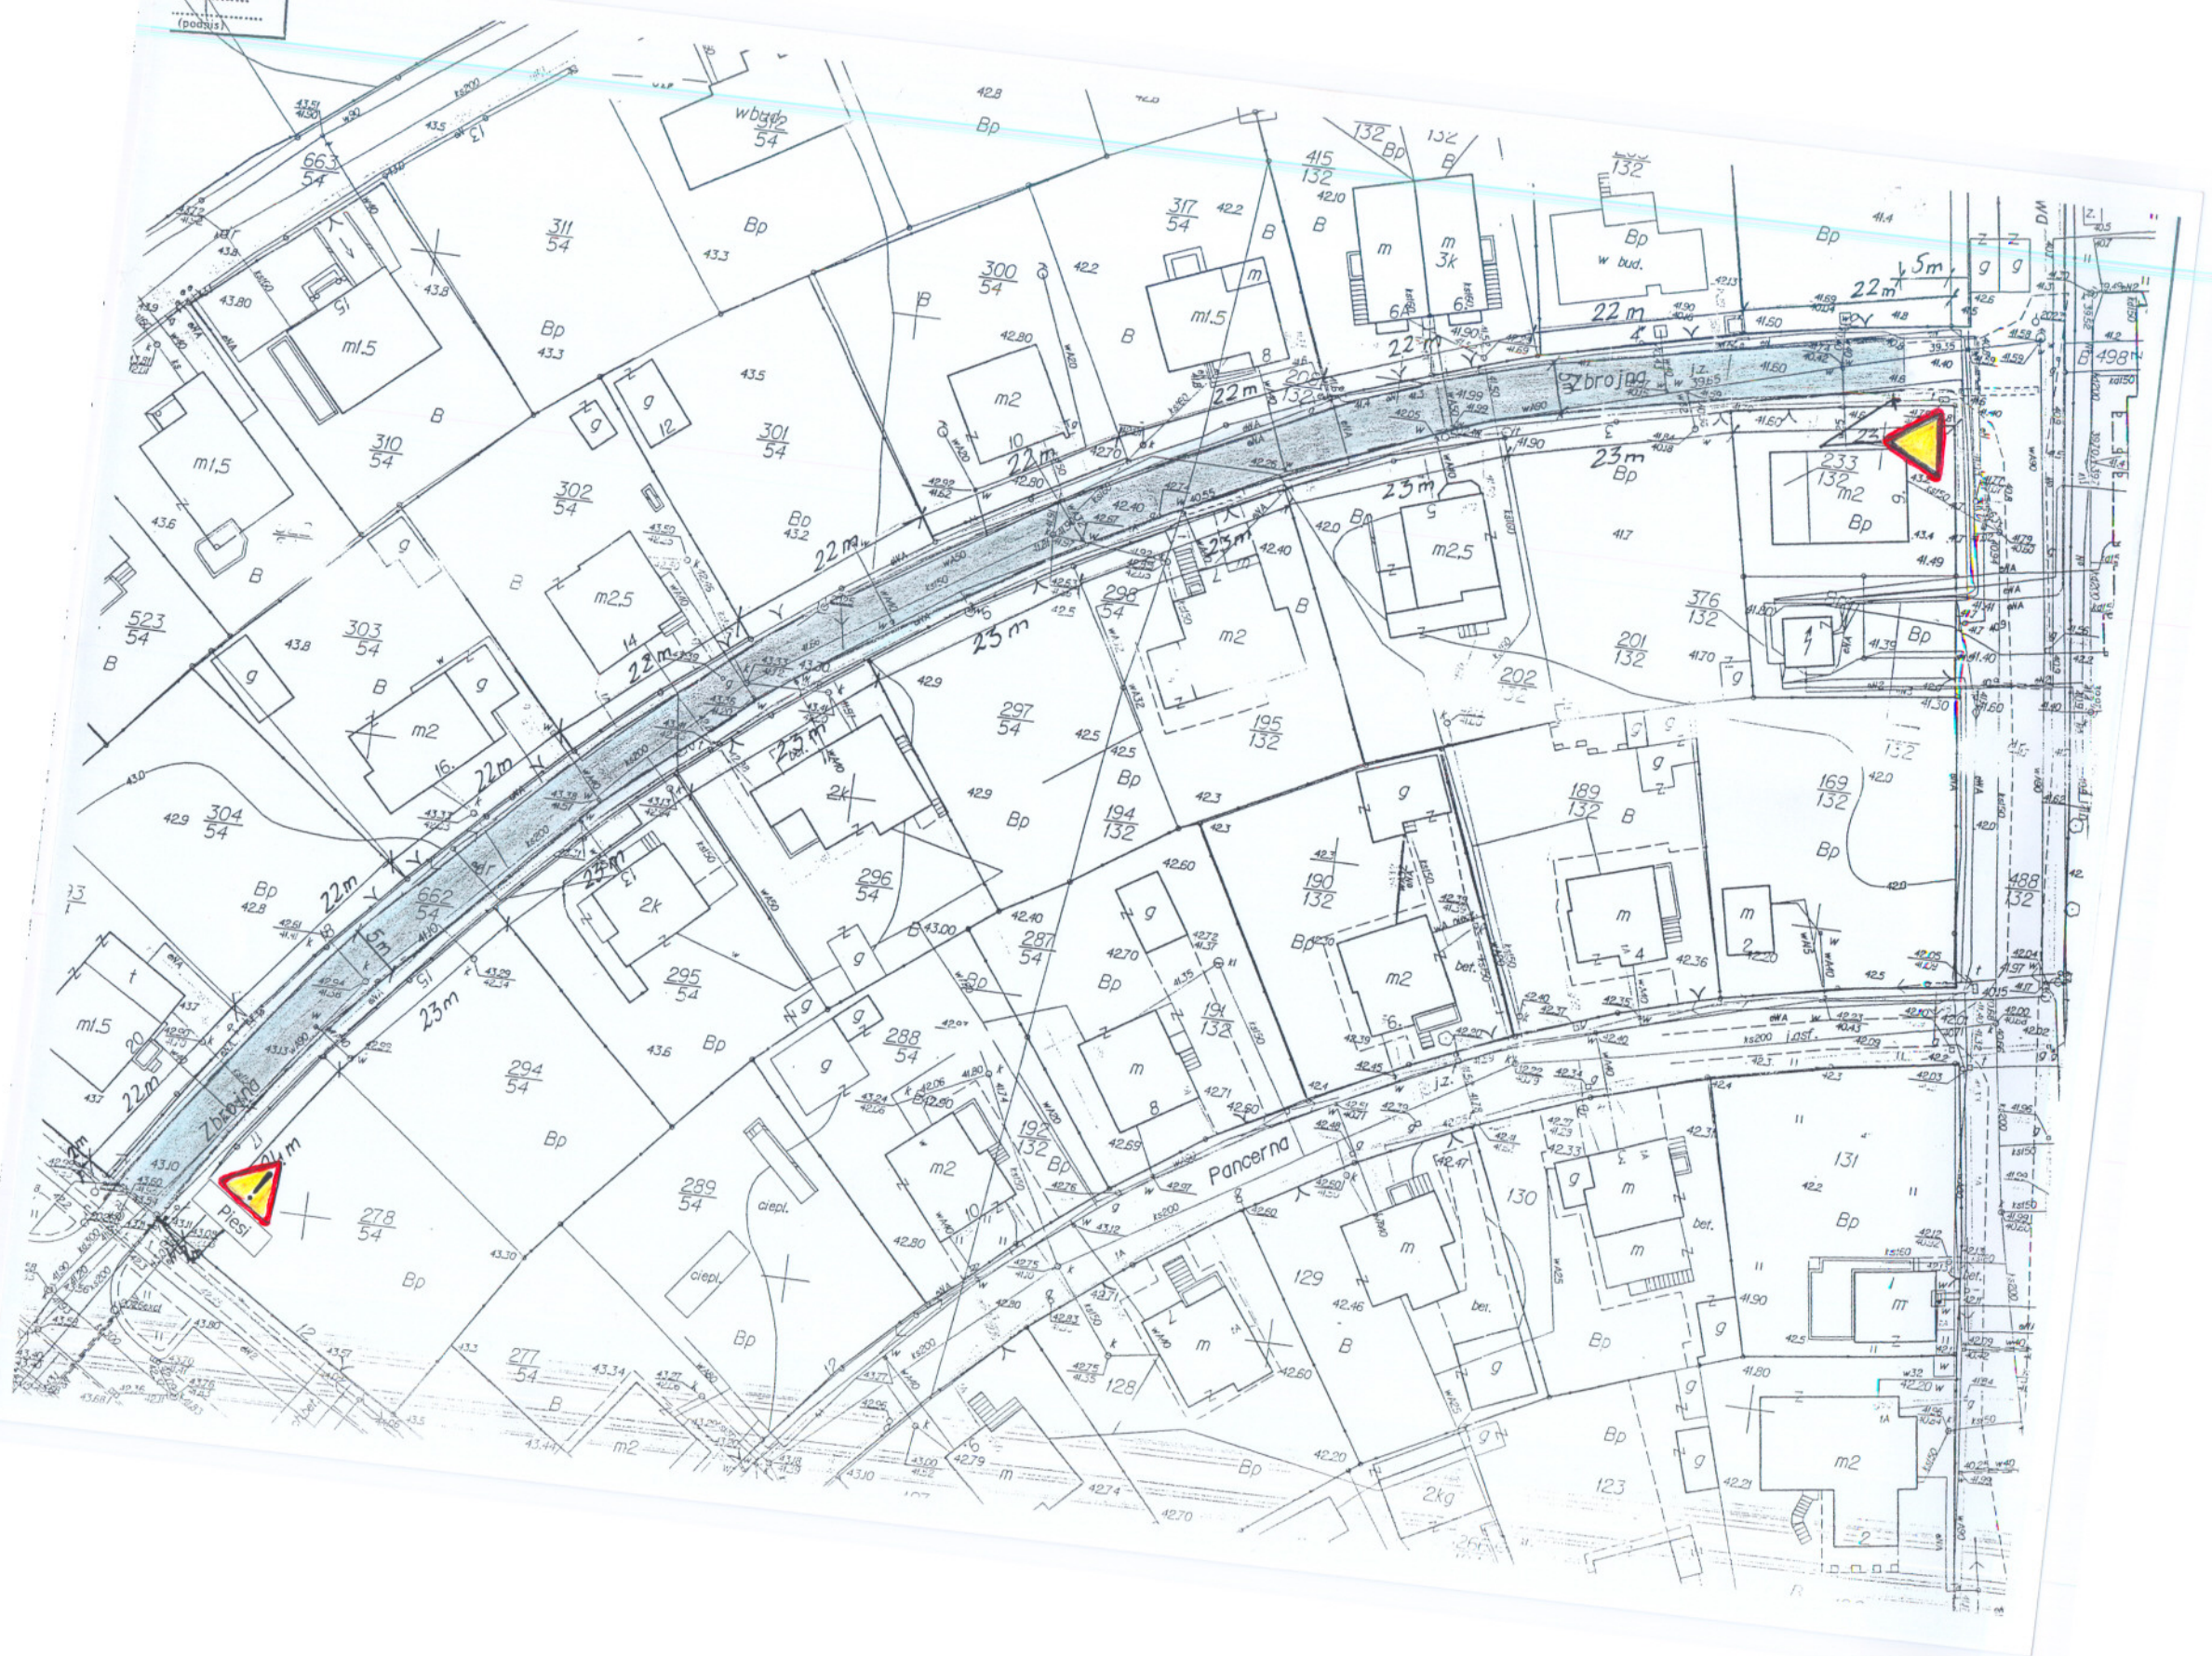



ZARZĄD DRÓG I ZIELENI  
JEDNOLITA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI  
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98  
NIP 506-718-63-30, REGON 220356287  
tel. 058/761-20-00, fax 058/662-28-41

Gdynia, dnia 2 marca 2010 roku

UGI.JR – 7044/11/10/1221

WYDZIAŁ INWESTYCJI R

Wpłynęło  
dnio 02. 03. 2010

L. dz. 507

**Urząd Miasta Gdyni**  
**Wydział Inwestycji**  
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54  
81-382 Gdynia  
fax. 58-668-83-02

dot.: oświetlenia ul. Zbrojnej w Gdyni (odp. na pismo UI.MW/7044-65/2010/267 z 25 lutego 2010 roku)

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że za zgodą projektanta oraz po uzupełnieniu dokumentacji wykonawczej o odpowiednie certyfikaty, dopuszcza się zastosowanie do oświetlenia ul. Zbrojnej słupów kompozytowych. Słupy kompozytowe jako odporne na korozję należy stosować jako bezpośrednio wkopywane w grunt (nie stosować fundamentów). W przypadku ich zastosowania, w celu ujednoczenia rozwiązań oświetleniowych dla całej ulicy, należy wymienić wraz z oprawą pierwszy istniejący słup od ul. Żółkiewskiego. Zdemontowany słup i oprawę należy zwrócić tut. Zarządowi.

KIEROWNIK DZIAŁU



Jan Gawin