


element 1/30 instalować nad centralą oddymiania

O Z N A C Z E N I A :

- Czujka optyczna dymu MAPS20
- Ręczny ostrzegacz pożarowy MBG813
- Moduł wejścia - wyjścia MIO324
- Sygnalizator akustyczny SG-PGw
- Moduł wykonawczy
- Moduł wykonawczy
- Trzymacz drzwiowy z przyciskiem i zwoją
- Centrala sygnalizacji alarmu pożaru
Menvier DF6000/2 P.PL
- Zasilacz urządzeń zewnętrznych
Merawex ZSP135-DR-5A-1

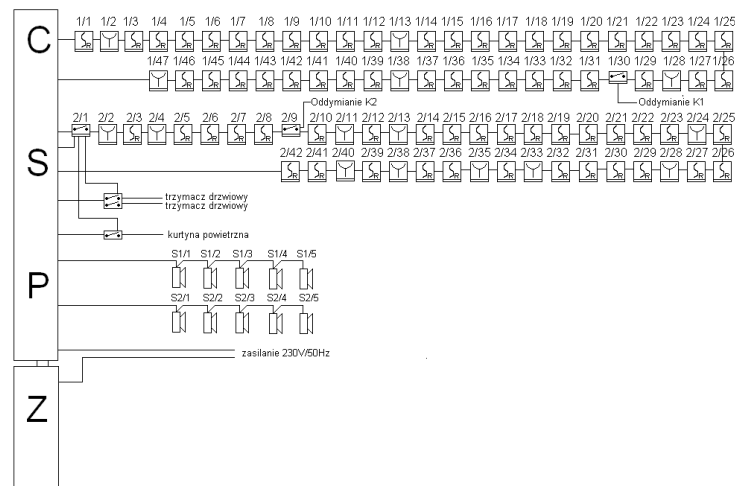

Rodzaj inwestycji	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		
Adres	81-382 GDYNIA, ul. Legionów 27		
Opracował	Krzysztof Smolko KNP/3/36/2009	PODPISZ	Data 03.2010
Sprawdził	Sławomir Kołodziejczyk KNP/3/17/2009	PODPISZ	No. rys. 5
Temat	INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU BUDYNEK INTERNATU I GIMNAZJUM III piętro Schemat blokowy		Skala bs