


OZNACZENIA:

- przewody zasilające
- przewody powrotne
- przewody cwu
- opomiarowanie (poza zakresem projektu)
- grubość\_wysokość grzejnika
- długość grzejnika
- nastawa zaworu
- numer mieszkania
- 27\_Pokój  
Φwym: 1707 W
- zapotrzebowanie ciepła

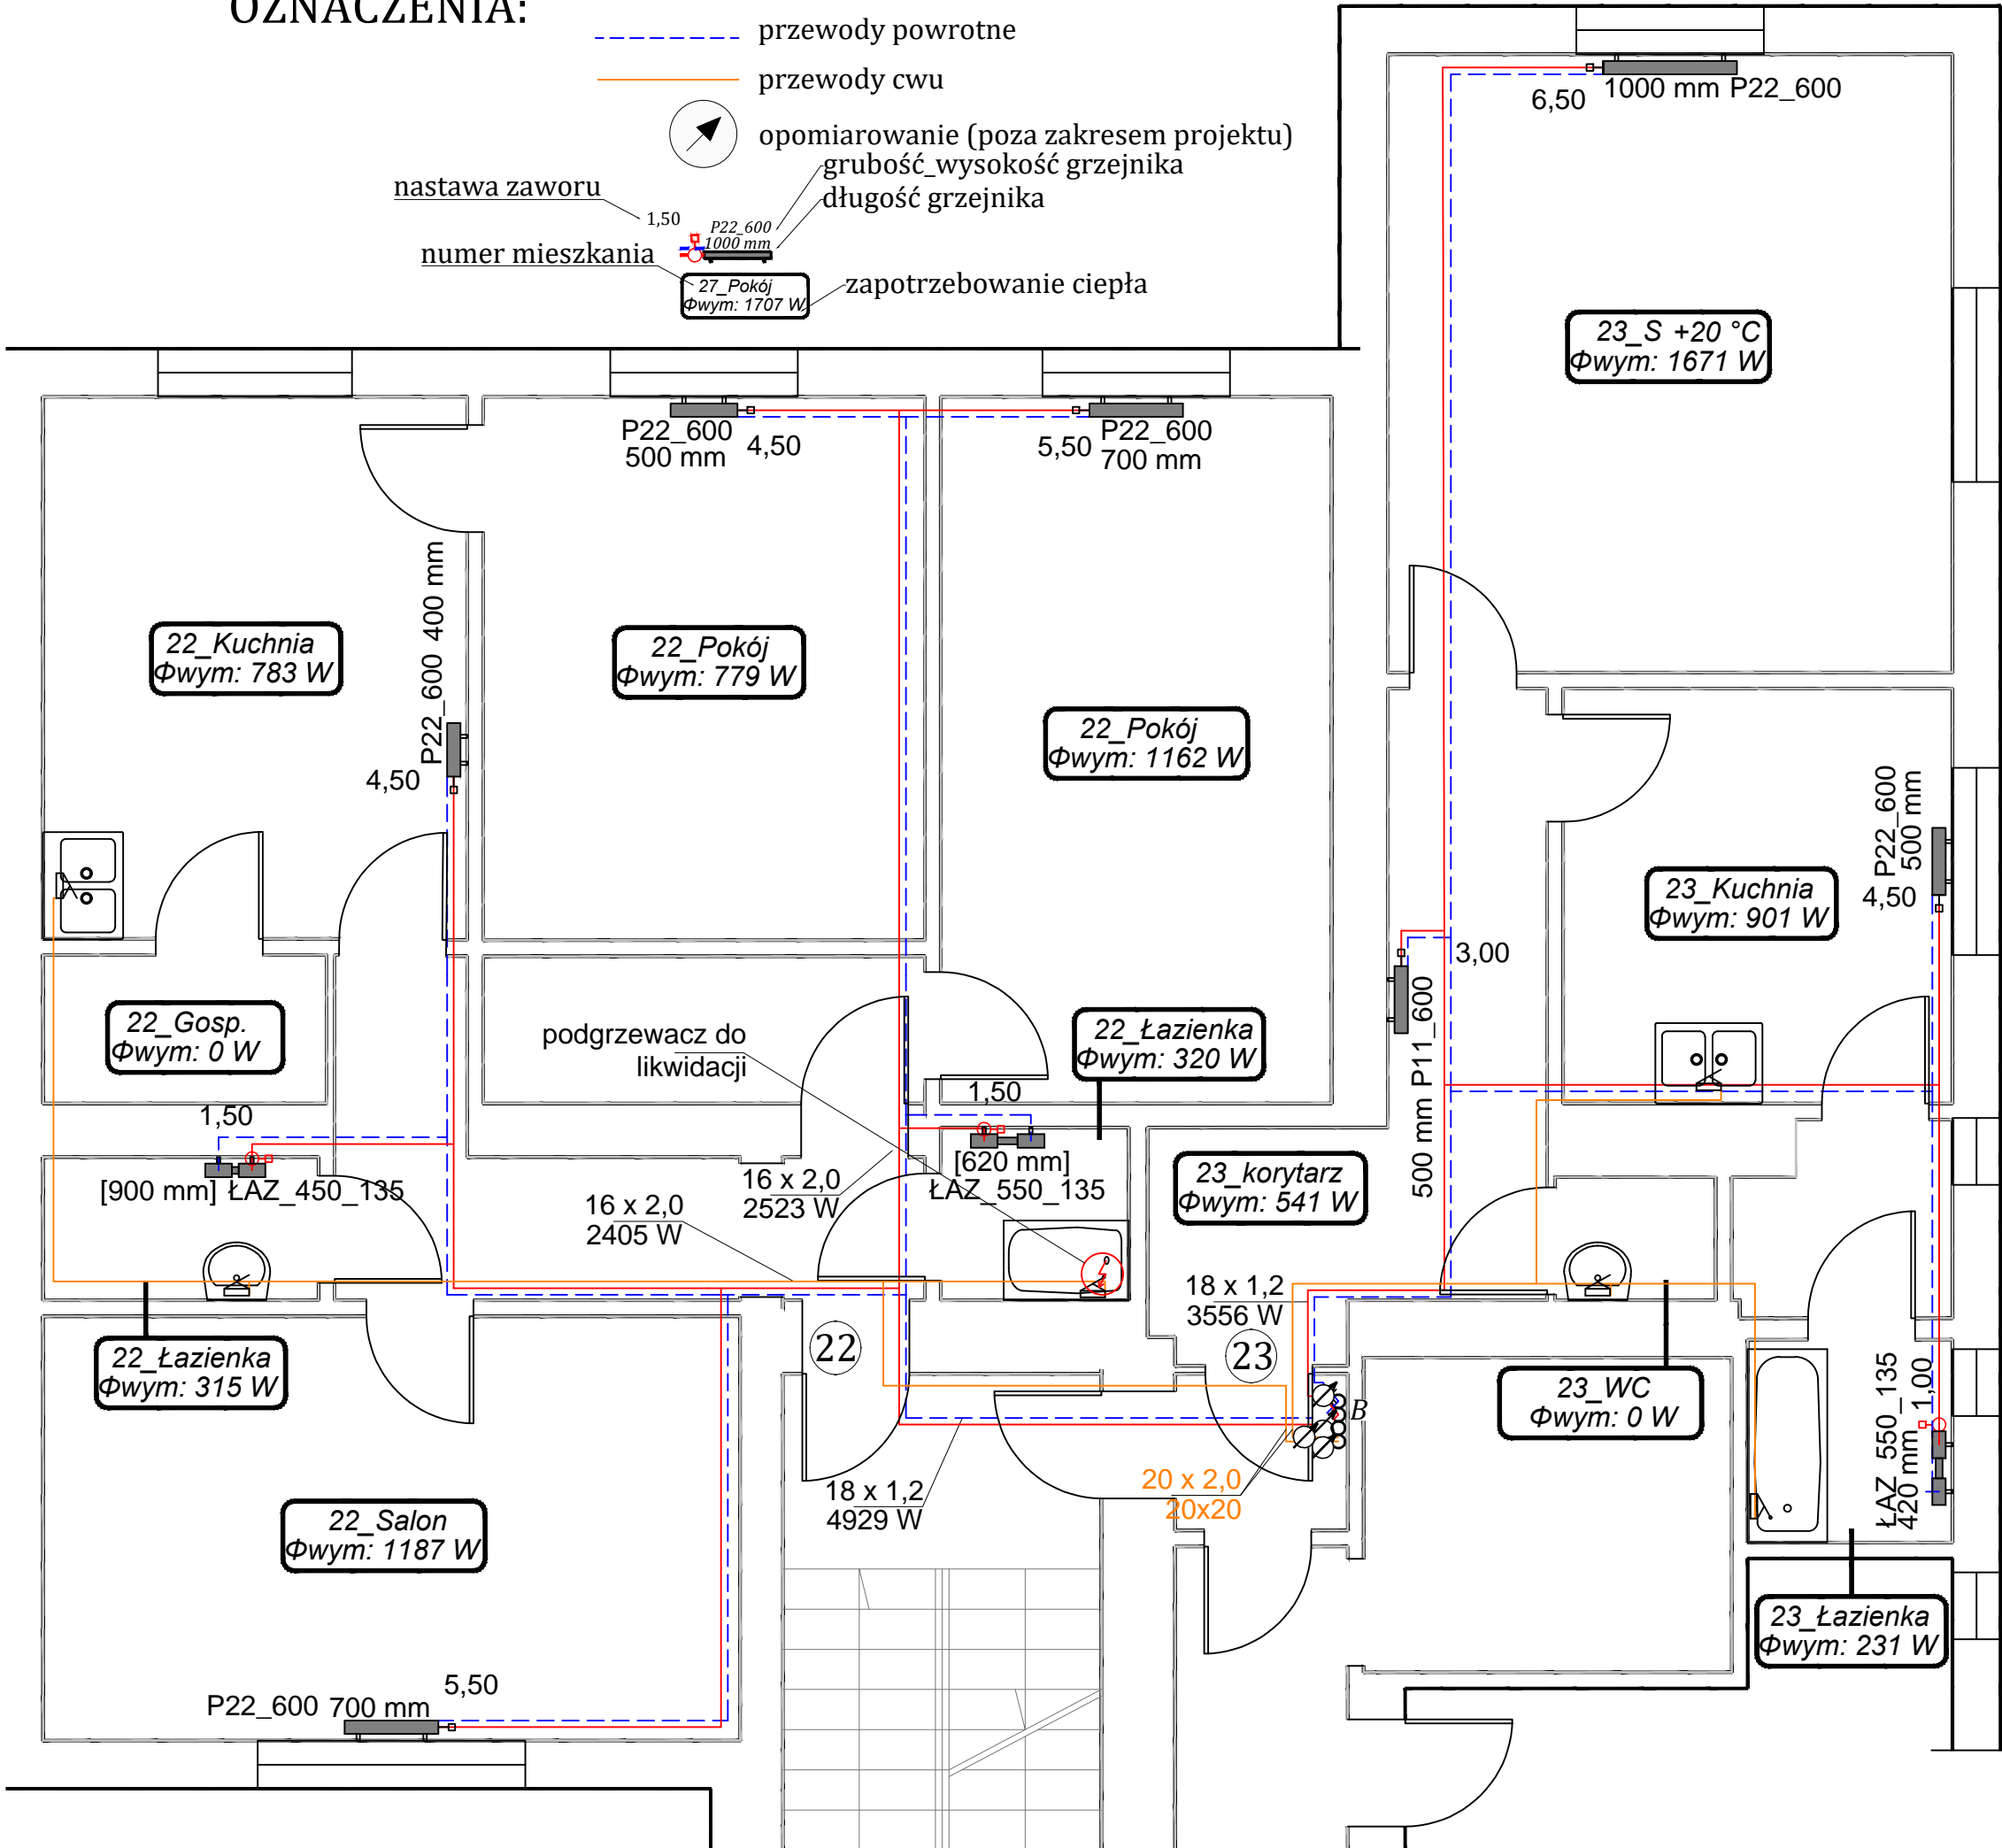

Nazwa opracowania: Aktualizacja dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 6 gminnych lokalach mieszkalnych nr 2, 9, 12, 13, 22, i 23 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Surmana 4 w Gdyni			P.T. OGION Jacek Maniszewski 81-589 Gdynia, ul. Laurowa 20	
Projektował: mgr inż. Adam Bałachowski	POM/0280/PWBS/16 upr. budowlane w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	Data: V.2019		
Sprawdził: mgr inż. Jacek Maniszewski	117 / Gd / 00 upr. budowlane w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	Skala: 1:50		
Nazwa rys.: RZUT MIESZKAŃ NR 22 I 23			Nr rys.: IV.2.2	