


WEZŁ CIEPLNY w.p.
"Terminal Pasażerski"
PORTU LOTNICZEGO
GDYNIA - KOSAKOWO

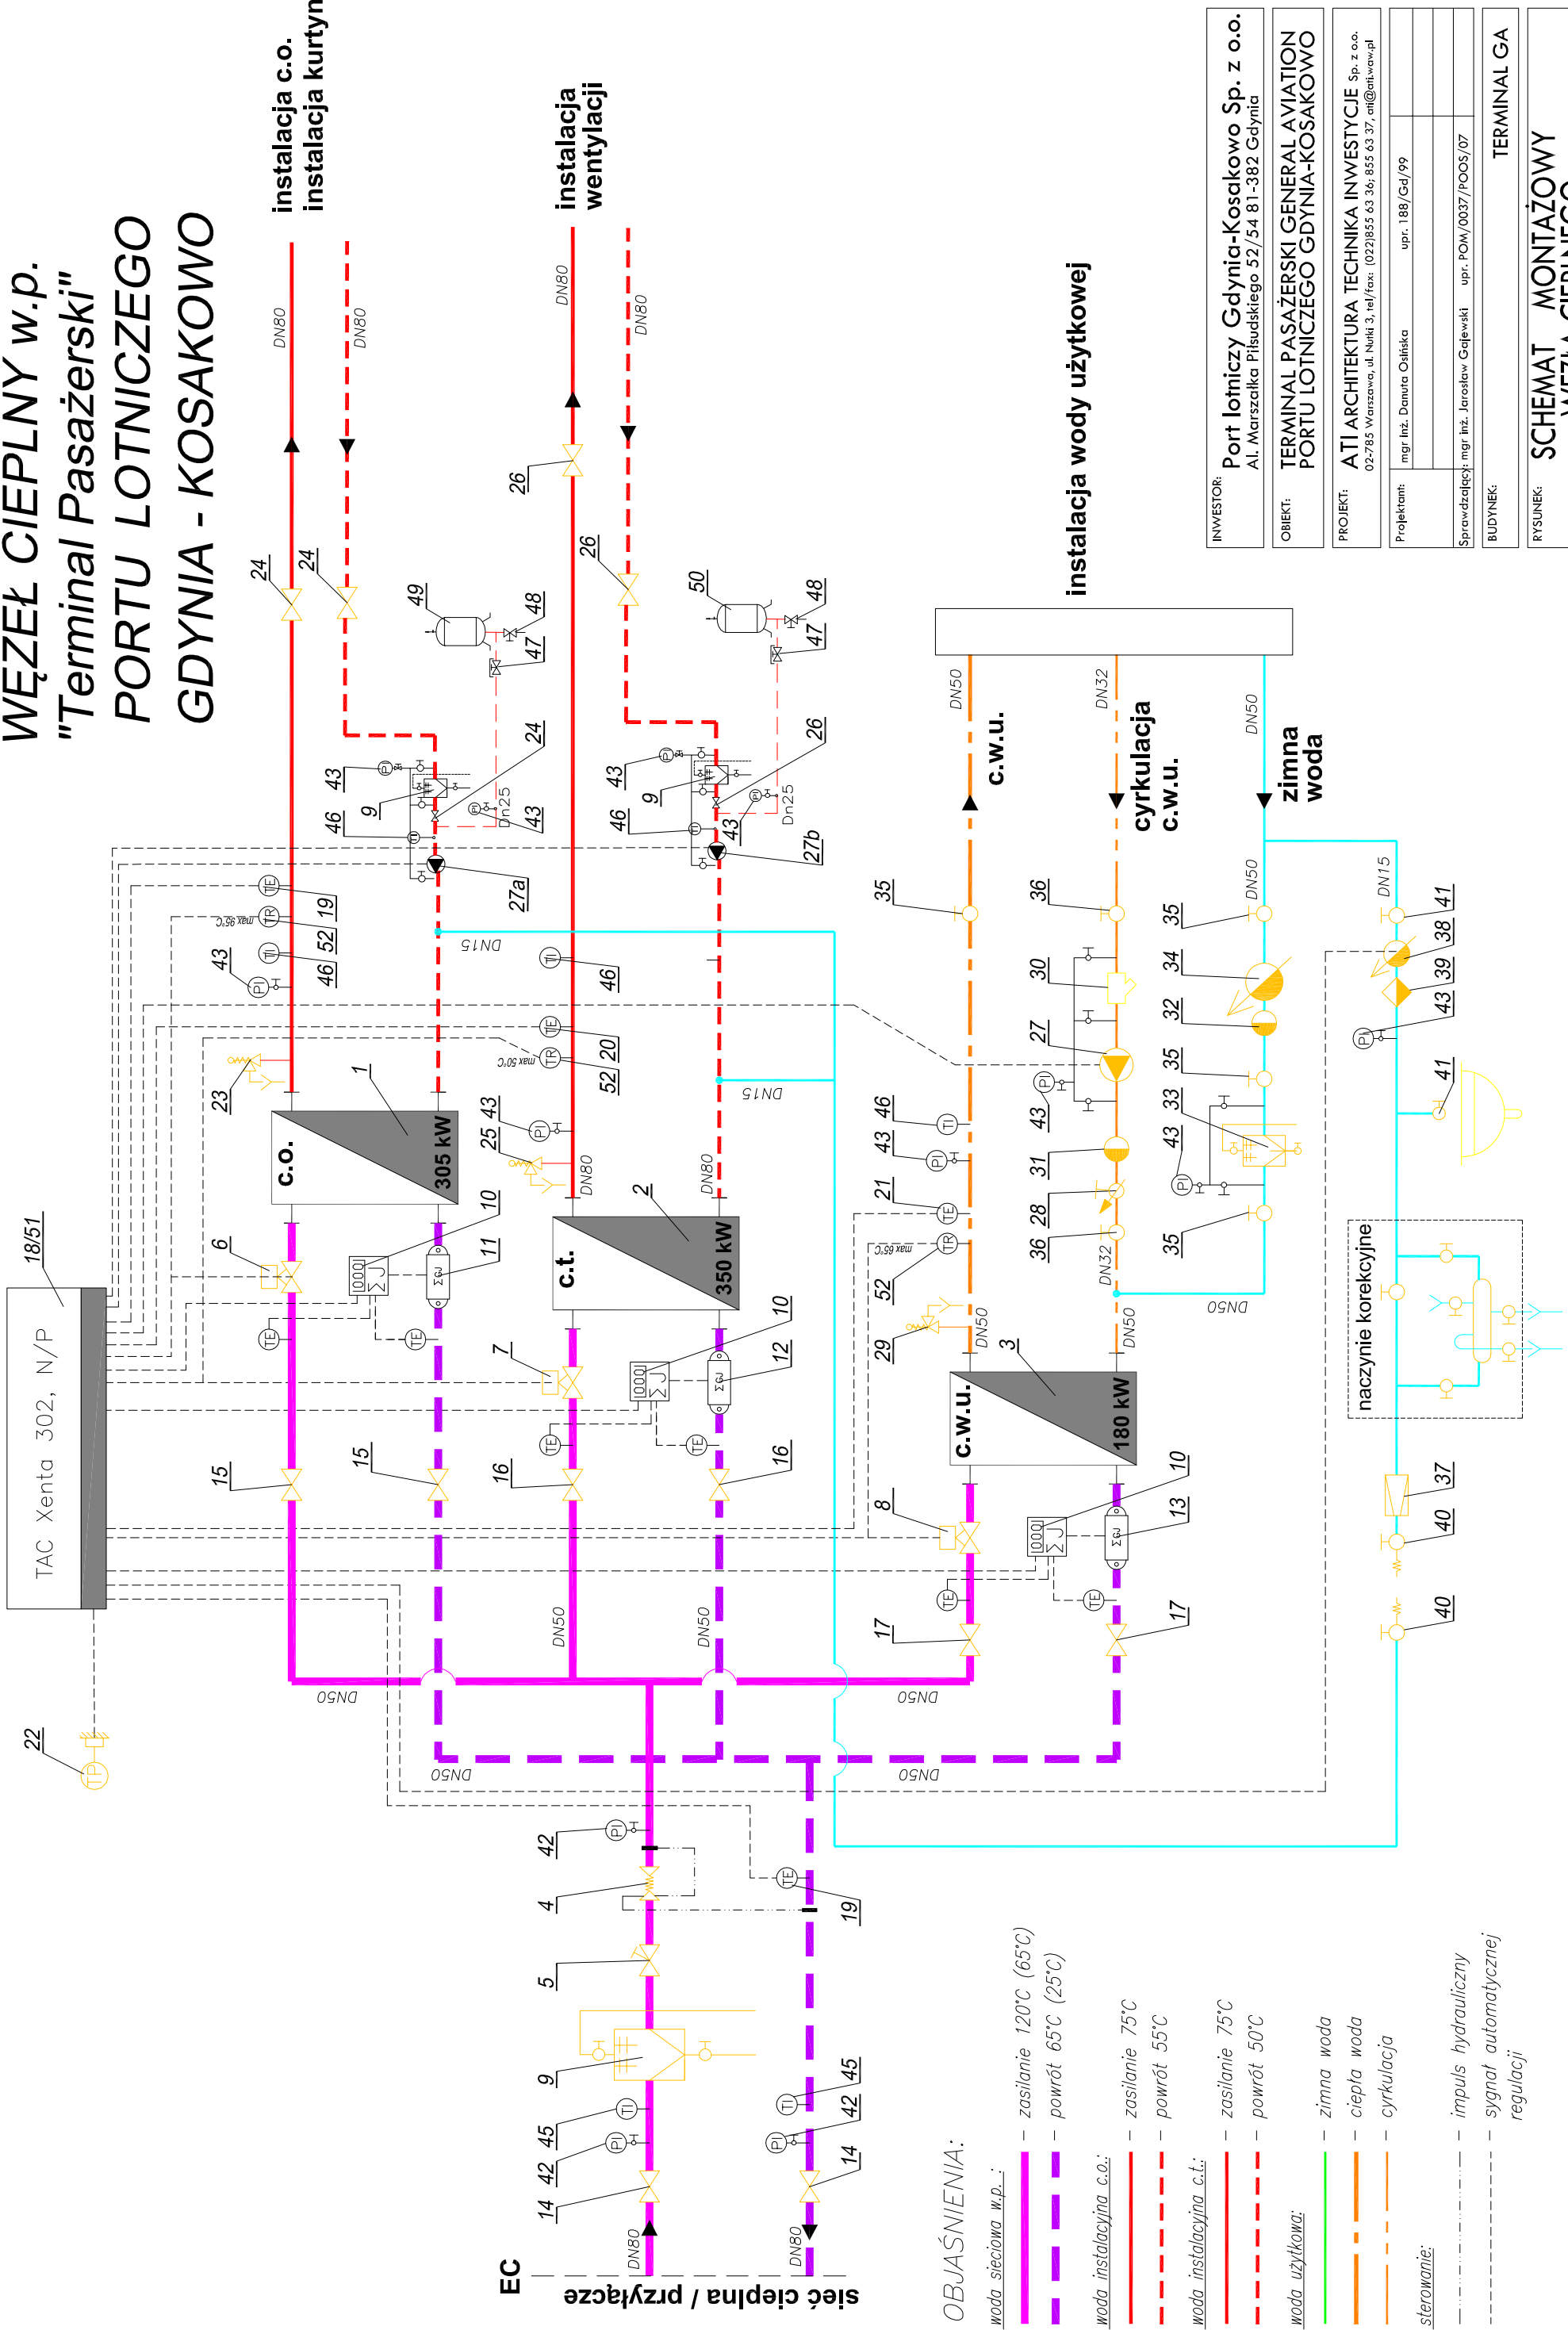

OBJAŚNIENIA:

woda sieciowa w.p.: - zasilanie 120°C (65°C)

- powrót 65°C (25°C)

woda instalacyjna c.o.: - zasilanie 75°C

- powrót 55°C

woda instalacyjna c.t.: - zasilanie 75°C

- powrót 50°C

woda użytkowa: - zimna woda

- ciepła woda

- cyrkulacja

sterowanie: - impuls hydrauliczny

- sygnał automatycznej regulacji

SCHEMAT MONTAŻOWY WĘZŁA CIEPLNEGO

| | |
|---------------|--|
| INWESTOR: | Port lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia |
| OBIEKT: | TERMINAL PASAŻERSKI GENERAL AVIATION PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO |
| PROJEKT: | ATI ARCHITEKTURA TECHNIKA INWESTYCJE Sp. z o.o. 02-785 Warszawa, ul. Nukli 3, tel/fax: (022)855 63 36; 855 63 37, at@ati.waw.pl |
| Projektant: | mgr inż. Danuta Ostńska upr. 188/Gd/99 |
| Sprawdzający: | mgr inż. Jarosław Gajewski upr. POM/0037/POOS/07 |
| BUDYNEK: | TERMINAL GA |
| RYSUJEK: | SCHEMAT MONTAŻOWY WĘZŁA CIEPLNEGO |
| FAZA: | PROJ. BUDOWLANY |
| DATA: | 05.05.2011 |
| SKALA: | - |
| BRANŻA: | SANITARNA |
| RYSUJEK: | ISCO-05 |