

A

B

C

D

E


F

Rozdzielnica TA-3K

P = 4,5kW

I = 7,7A

SYSTEM TN-S
Samoczynne wyłączenie

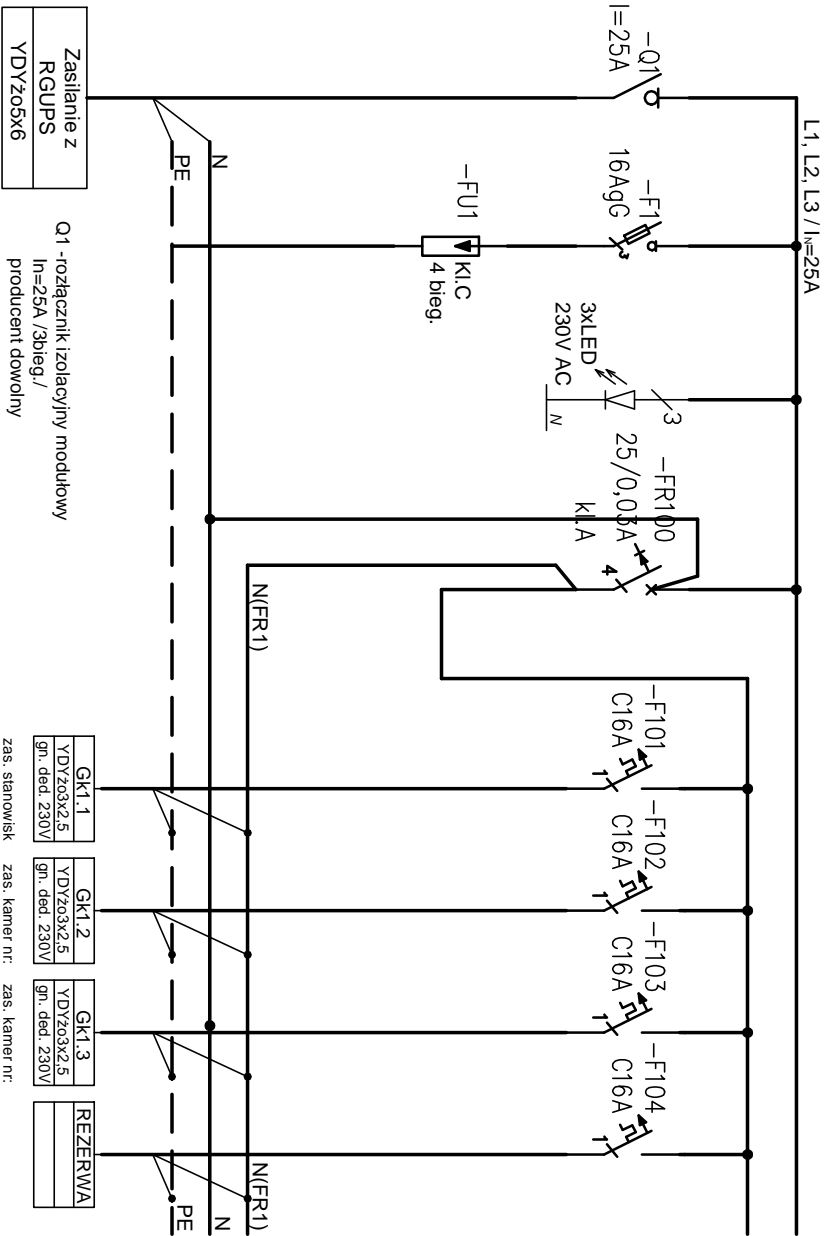

A

B

C

D

E

F

ATI - Architektura Technika Inwestycje .		Terminal Pasażerski General Aviation		Stadium		Projekt Wykonawczy		Branża		ELEKTRYCZNA		Rewizja		W.01		Nr rysunku		E-R-15 ark.	
Warszawa ul. Nułki 3		Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o.		Tytuł rysunku		Schemat ideowy rozdzielnic		Projektant		inż. Andrzej Kowalczyk		D/MAZ/4108/04		15.06.2011		15.06.2011			
(022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl		Inwestor				TA-3K		Projektant		inż. Stanisław Cywiński		St-399/82							