


Rozdzielnica TA-7

P = 17kW

I = 28,9A

SYSTEM TN-S

Samoczynne wyłączenie

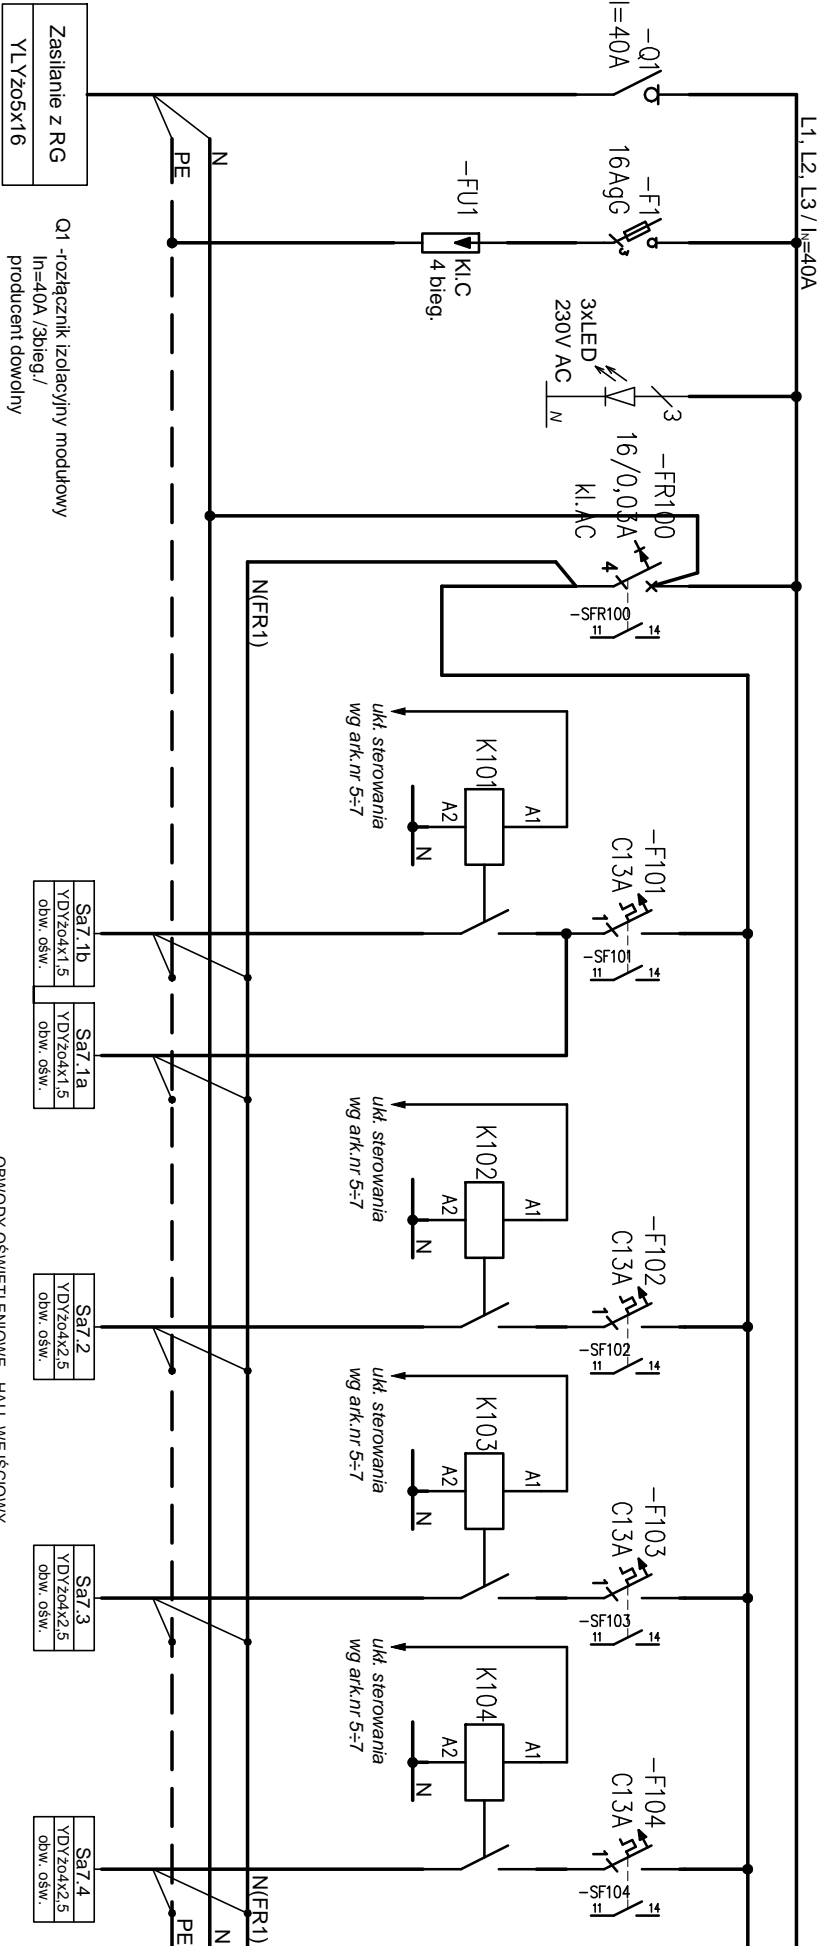

K101 ÷ K104 - styczniki modułowe 22I=16A/Us=230V
+ styk pom. Producent dowolny

OBWODY OŚWIETLENIOWE - HALL WEJŚCIOWY

ATi - Architektura Technika Inwestycje . Warszawa ul. Nułki 3 (022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl		Obiekt	Terminal Pasażerski General Aviation Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo	Stadium	Projekt Wykonawczy	Branża	ELEKTRYCZNA	Nr uprawnień	Data	Podpis
		Inwestor	Port Lotniczy Gdynia Kodakowo sp. z o.o. Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54	Tytuł rysunku	Schemat ideowy rozdzielnic TA-7	Projektant	inż. Andrzej Kowalczyk	D/MAZ/4108/04	15.06.2011	
						Projektant	inż. Stanisław Cywiński	St-399/82	15.06.2011	