

A

B

C

D

E


F

Rozdzielnica TP-V

P = 25,5kW

I = 46,1A

SYSTEM TN-S
Samoczynne wyłączenie

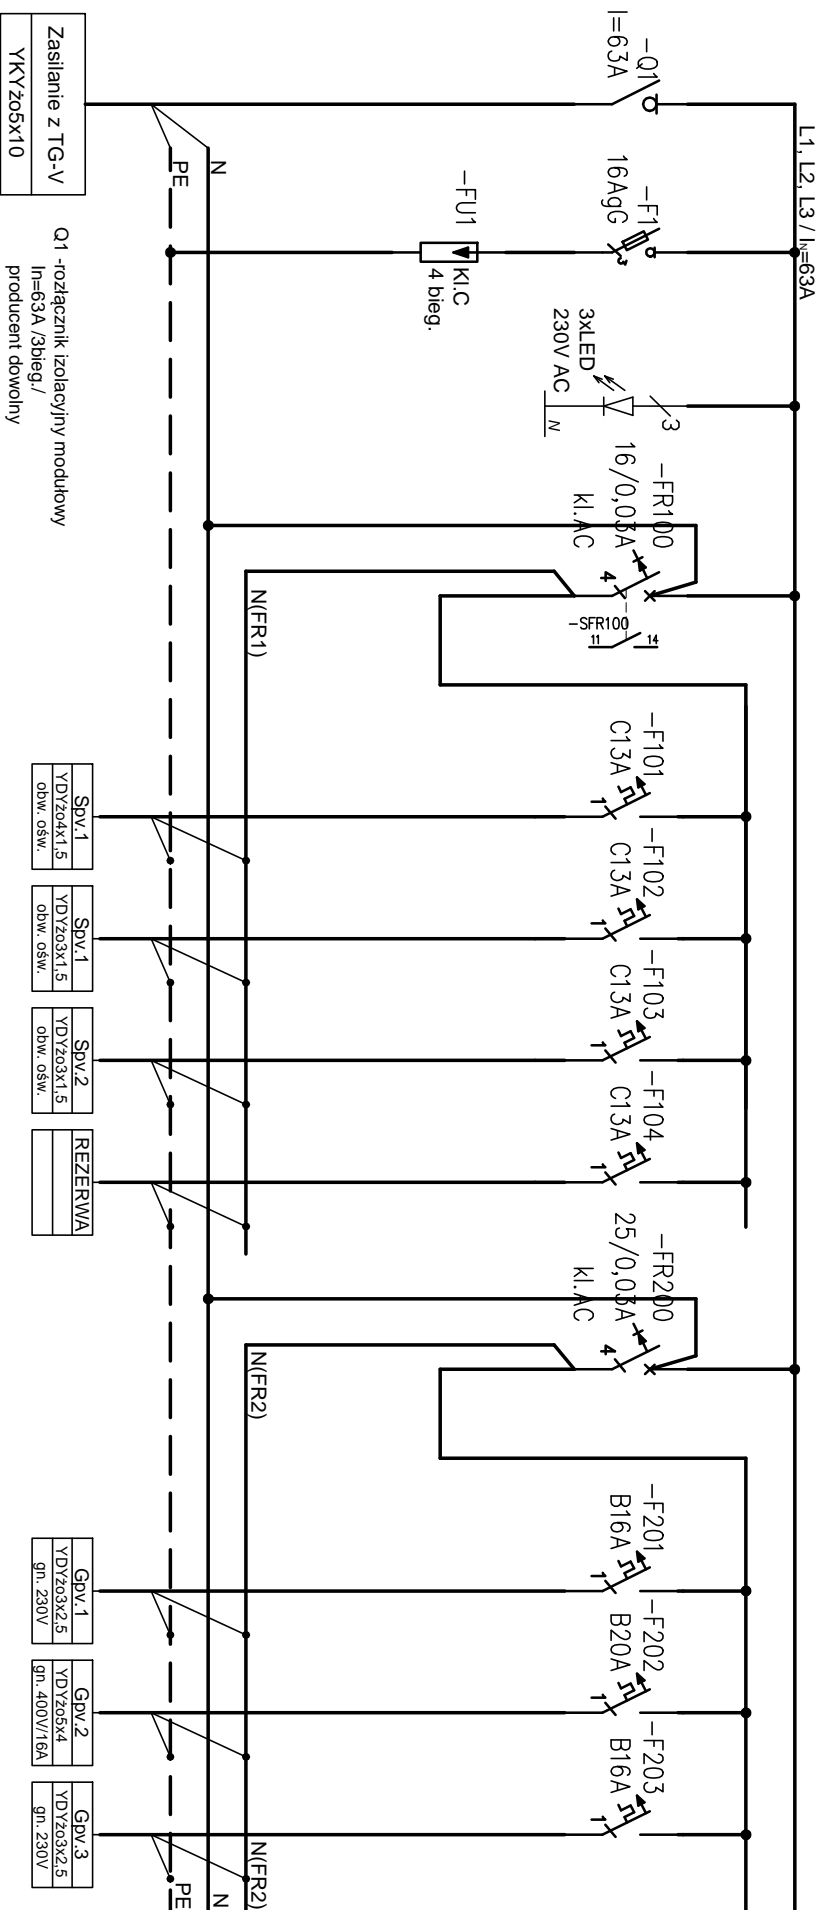

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

E

F

ATI - Architektura Technika Inwestycje.
Warszawa ul. Nułki 3
(022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl

Obiekt
Terminal Pasażerski General Aviation
Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo

Investor
Port Lotniczy Gdynia Kodakowo sp. z o.o.
Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Stadium
Tytuł rysunku

Projekt Wykonawczy
TP-V

Branża
ELEKTRYCZNA

Projektant
inż. Andrzej Kowalczyk

Projektant
inż. Stanisław Cywiński

Revizja
Nr uprawnień

W.01
Data

Nr rysunku
15.06.2011

E-R-12 ark.1
Podpis