

Pan Roman Wiśłowicz

NORD-Investments Spółka z o.o.

ul. Komunalna 12

83-000 Pruszcz Gdański

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. M.C.Skłodowskiej w Gdyni Zadanie 2” w zakresie oświetlenia, rozbiórki i odtworzenia nawierzchni oraz gospodarki drzewostanem.

UZGODNIENIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni:

I. Uzgadnia dokumentację pn. „Projekt budowlany i wykonawczy. Przebudowa pasa drogowego ul. M.C.Skłodowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia. Zadanie2.” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: NORD-Investments Spółka z o.o., ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański; projektant: mgr inż. Roman Wiśłowicz; data opracowania: styczeń 2016 r.) z następującymi uwagami:

- 1) dodatkowo w miejscach rozdziału sieci (słupy: 8/1, 9/1 i 11/1) zastosować tabliczki podziałowe;
- 2) na ewentualne zmiany w projekcie, które wynikną przed i/lub w trakcie jego realizacji, należy uzyskać zgodę Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni – przed dokonaniem tych zmian;
- 3) w trakcie wykonywania robót budowlanych należy umożliwić ich kontrolę przedstawicielom Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni;
- 4) skrzyżowania projektowanych kabli oświetleniowych z miejską siecią kanalizacji deszczowej podlegają odbiorowi przez Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni raportu wraz z zapisem na nośniku CD lub DVD z inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych w miejscach skrzyżowań z projektowanymi kablami oświetleniowymi (wykonanej pomiędzy dwiema sąsiednimi studzienkami – powyżej i poniżej miejsca skrzyżowania), oraz geodezyjnych pomiarów powykonawczego posadowienia kabli oświetleniowych w miejscach skrzyżowań; o terminach wykonywania prac w miejscach skrzyżowań należy powiadomić (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Referat Odwodnienia Dróg tuż. Zarządu – telefon: 58 761 20 27;
- 5) za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, które mogą powstać w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca, który zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt, na warunkach określonych przez Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni;
- 6) przed rozpoczęciem procedury odbiorowej należy, dostarczyć do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni dokumentację odbiorową zawierającą m.in. dokumentację powykonawczą, *geodezyjny pomiar* powykonawczy, protokoły z odpowiednich pomiarów;
- 7) należy zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia terenu;
- 8) wyłączone z użytkowania kable oświetleniowe na terenie gminnym należy usunąć z gruntu;
- 9) odbiorowi przez Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni podlega sprawdzenie fizycznej likwidacji wyłączonych z użytkowania na terenie gminnym kabli oświetleniowych; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do Zarządu kopii mapy zasadniczej uwzględniającej usunięte kable oświetleniowe, wraz z zamieszczonymi na niej informacjami o nieczynnych kablach oświetleniowych w przypadku konieczności pozostawienia ich w gruncie;
- 10) po zakończonych robotach teren przywrócić do stanu poprzedniego; realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego i naruszać interesów osób trzecich.

skt.

24

WZKALEM

NORD-Investments Spółka z o.o.

II. **Uzgadnia dokumentację** pn. „Projekt budowlany i wykonawczy. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni. Ulica M.C. Skłodowskiej w Gdyni. Zadanie2.” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: NORD-Investments Spółka z o.o., ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański; projektant: mgr inż. Sławomir Natorski; data opracowania: styczeń 2016 r.) z następującymi uwagami:

- 1) Podczas odtwarzania nawierzchni wszystkie uszkodzone elementy należy wymienić na nowe.
- 2) Zachować normatywne spadki poprzeczne na chodnikach. Dla uzyskania jednolitych spadków poprzecznych na całej szerokości chodnika, warstwę ścieralną przełożyć na całej szerokości chodników, niezależnie od zakresu odtwarzania podbudowy chodnika po wykopach.
- 3) Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego oraz naruszać interesów osób trzecich.
- 4) W trakcie wykonywania robót budowlanych należy umożliwić ich kontrolę przedstawicielom Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
- 5) Na czas prowadzonych robót należy sporządzić i przedstawić do zatwierdzenia w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni projekt tymczasowej organizacji ruchu.

III. **Opiniuje pozytywnie dokumentację** pn. „Projekt budowlany i wykonawczy. Przebudowa pasa drogowego ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia. Zadanie2.” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: NORD-Investments Spółka z o.o., ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański; projektant: mgr inż. Roman Wiśniewski; data opracowania: styczeń 2016 r.) z następującymi uwagami:

- 1) Podczas wykonywania robót należy zadbać, aby prace prowadzone wokół drzew nie wpłynęły negatywnie na ich kondycję zdrowotną oraz estetykę. W szczególności należy zwrócić uwagę na drzewa nr 2, 3, 5, 13, 15, 16, 19, 20.
Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeń pni i koron drzew. Jeżeli występuje ryzyko uszkodzenia pni, należy je zabezpieczyć poprzez odeskowanie. W przypadku uszkodzenia drzew w trakcie prowadzonych prac, zdarzenie to należy bezzwłocznie zgłosić do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
- 2) Prace w obrębie koron drzew powinny być wykonywane pod nadzorem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni lub Biura Ogrodnika Miasta.
- 3) Zastosować się do wytycznych Biura Ogrodnika Miasta zawartych w piśmie z dnia 16.02.2016 nr SMO.7012.7.2016.JW.PM.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest do dnia 26.02.2018 r.

Integralną część uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w której ostemplowano pieczętą Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni ze znakiem niniejszego pisma następujące załączniki graficzne:

- rys. nr D-1 pn. „sytuacja” (dokumentacja branży drogowej);
- rys. nr D-2 pn. „przekroje konstrukcyjne” (dokumentacja branży drogowej);
- rys. nr E-2 pn. „plan sieci oświetleniowej” (dokumentacja branży elektrycznej);
- rys. nr Z 1 pn. „Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem” (dokumentacja branży zieleni).

Jednocześnie informuję:

- O rozpoczęciu i zakończeniu robót należy powiadomić pisemnie (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (fax 58 662 28 41 lub e-mail sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powołując się na niniejsze uzgodnienie oraz podając imię, nazwisko i numer telefonu kierownika robót.
- Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi (Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia) stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcia pasa drogowego (Dz. U. z 2004 roku, Nr 140, poz. 1481).

ZA ZGODNOŚĆ Z ORZĄDZENIEM

Otrzymują:

- adresat
- Biuro Ogrodnika Miasta – d/w
- Wydział Inwestycji – d/w
- ZDiZ UD – a/a

NORD-INVESTMENTS
Spółka z o.o.

DYREKTOR
mgr Roman Wiśniewski

OZNACZENIA


- - projektowany kabel oświetleniowy YAKXS4x35,
- ① - projektowany słup stalowy, z fundamentem prefabrykowanym, z oprawą oświetleniową LED, IP66, IK08
- ⊙ - istniejący słup oświetleniowy betonowy z oprawą - do demontażu
- ⊙ - istniejący słup oświetleniowy
- SO - - projektowana szafka oświetleniowa
- SP - - szafka pomiarowa (Energia Operator)
- B1 - - czujnik automatu zmierzchowego, montowany na słupie oświetleniowym



ZARZĄD DRÓG I ZIELENI
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTO GDYŃ
81-384 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
NIP 586-218-63-30, REGON 224356287
tel. 58/ 751-20-00, fax 58/ 662-78-41

Załącznik do **UZGODNIENIA**
Nr **UD.6740.230.2016.TG**
z dnia **24.02.2016**

DYREKTOR

Roman Witowski



 NORD Investments Sp. z o.o. Pruszcz Gdański ul. Komunalna 12		Projektant	mgr inż. R. Wieńkowicz	GT-III-630/269/76	2016-01		Nr rys. E-2
		Specjalność	instalacyjno - inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych				
		Sprawdzający	mgr inż. Cz. Kiedrowski	225/63			
		Specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne				
Podziałka 1 : 500	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54					Branża E
	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C. Skłodowskiej w Gdyni					
	Obiekt	Oświetlenie ulicy ul. M.C. Skłodowskiej					
Faza proj.	Tytuł projektu	Przebudowa pasa drogowego ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia - zadanie 2				Nr arch. proj. 3510/3511 26	
P.B.i P.W.	Tytuł rysunku	PLAN SIECI OŚWIETLENIOWEJ					
	Nk:	2015-12-Składow					

🔗 - projektowany słup stalowy wys.7m , z fundamentem prefabrykowanym, z oprawą oświetleniową LED, IP66, IK08


⦿ - istniejący słup oświetleniowy betonowy z oprawą - do demontażu

⦿ - istniejący słup oświetleniowy

SO - projektowana szafka oświetleniowa

SP - szafka pomiarowa (Energia Operator)

OZNACZENIA



- nawierzchnia z kostki betonowej



- nawierzchnia z płyt chodnikowych



- trawnik




ZARZĄD DRÓG I ZIELENI
URZĘDNIK BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI
81-384 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
NIP 586-218-63-30, REGON 220356287
tel. 58/ 761-20-00, fax 58/ 662-28-41


Łącznik do UZGODNIENIA
Nr UD. 6740. 230. 2016 TG
z dnia 24.02. 2016

DYREKTOR

mgr Roman Witowski

58

 NORD Investments Sp. z o.o. Pruszcz Gdański ul. Komunalna 12		Projektant	mgr inż. S. Naturski	1683/GD/84	2016-01	 	Nr rys.	
		Specjalność	drogi				D-1	
		Sprawdzający	mgr inż. M. Rundstut	3043/Gd/87				
		Specjalność	drogi					
Podziałka	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54					Branża D	
1 : 500	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C.Skłodowskiej w Gdyni						
	Obiekt	Oświetlenia ulicy M.C.Skłodowskiej						
Faza proj.	Tytuł projektu	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni - zadanie 2 ..				Nr arch. proj. 3510/3512 27		
P.B.i P.W.	Tytuł rysunku	SYTUACJA ..						
	Nk: 2015-12-Skłodow							



PŁYTY CHODNIKOWE 50 x 50 x 7 CM

PODSYPKA PIASKOWA GR. 3 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE GR. 15 CM

ZASYPKA WYKOPU ZAGĘSZCZONA DO $I_s = 0,97$

ZARZĄD DROG I ZIELENI
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
NIP 586-218-63-30, REGON 220355287
tel. 58/ 761-20-00, fax 58/ 662-28-41




Załącznik do UZGODNIENIA
Nr WD.6740.230.2016.TG
z dnia 24.02.2016

DYREKTOR
Roman Witowski



WARSTWA ZIEMI ROŚLINNEJ Z OBSIANIEM TRAWĄ GR. 10 CM

ZASYPKA WYKOPU ZAGĘSZCZONA DO $I_s = 0,97$

 NORD Investments • NORD Investments Sp. z o.o. Pruszcz Gdański ul. Komunalna 12		Projektant	mgr inż. S. Naturski	1683/GD/84	2016-01  	Nr rys. D-2
		Specjalność	drogi			
		Sprawdzający	mgr inż. M. Rundsztuk	3043/Gd/87		
		Specjalność	drogi			
Podziałka 1 : 25	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54				Branża D
	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C.Skłodowskiej w Gdyni				
	Obiekt	Oświetlenia ulicy M.C.Skłodowskiej				
Faza proj.	Tytuł projektu	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni - zadanie 2 ..			Nr arch. proj. 3510/3512 28	
P.B.i P.W.	Tytuł rysunku	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ..				
	Nk: 2015-12-Skłodow					

Pan Roman Wiśłowicz

NORD-Investments Spółka z o.o.

ul. Komunalna 12

83-000 Pruszcz Gdański

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie zmiany w dokumentacji projektowej branży zieleni dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. M.C.Skłodowskiej w Gdyni Zadanie 2”.

UZGODNIENIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni uzgadnia zmianę do opracowania branży zieleni, polegającą na zaprojektowaniu usunięcia krzewu pozostającego w kolizji z projektowanym kablem oświetleniowym, dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. M.C.Skłodowskiej w Gdyni Zadanie 2” i uzgadnia zamienną względem uzgodnionej pismem UD.6740.230.2016.TG.1426 z dnia 24.02.2016 r, dokumentację pn. „Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem ulica M.C.Skłodowskiej w Gdyni. Zadanie 2” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: NORD-Investments Spółka z o.o., ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański; projektant: mgr inż. Roman Wiśłowicz; data opracowania: 14.03.2016 r.) z następującymi uwagami:

- 1) Podczas wykonywania robót należy zadbać, aby prace prowadzone wokół drzew nie wpłynęły negatywnie na ich kondycję zdrowotną oraz estetykę. W szczególności należy zwrócić uwagę na drzewa nr 2, 3, 5, 13, 15, 16, 19, 20.
Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeń pni i koron drzew. Jeżeli występuje ryzyko uszkodzenia pni, należy je zabezpieczyć poprzez odeskowanie. W przypadku uszkodzenia drzew w trakcie prowadzonych prac, zdarzenie to należy bezzwłocznie zgłosić do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
- 2) Prace w obrębie koron drzew powinny być wykonywane pod nadzorem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni lub Biura Ogrodnika Miasta.
- 3) Zastosować się do wytycznych Biura Ogrodnika Miasta zawartych w piśmie z dnia 16.02.2016 nr SMO.7012.7.2016.JW.PM.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest do dnia 26.02.2018 r. i jest zamiennym dla punktu III uzgodnienia wydanego pismem nr UD.6740.230.2016.TG.1426 z dnia 24.02.2016 r, które w pozostałym zakresie pozostaje aktualne. Oba uzgodnienia należy przedkładać odpowiednim organom administracji publicznej łącznie.

Integralną część uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w której ostemplowano pieczęcią Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni ze znakiem niniejszego pisma rys. nr Z 1 pn. „Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem”.

Otrzymują:

- adresat
- Biuro Ogrodnika Miasta – d/w
- Wydział Inwestycji – d/w
- ZDiZ UD – a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
NORD-Investments
Spółka z o.o.

DYREKTOR
mgr Roman Witowski




- odcinek kabla sieci oświetleniowej do demontażu

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI
JEDNOSTKA DZIAŁOWA GMINY MIASTA GDYNI
81-384 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
NIP 586-218-63-30, REGON 220356287
tel. 58 559 55 55, fax 58 559 55 56

Załącznik do UZGODNIENIA
Nr WD.6740.280-2.2016.TG
z dnia 24.03.2016


DYREKTOR

mgr Roman Witowski

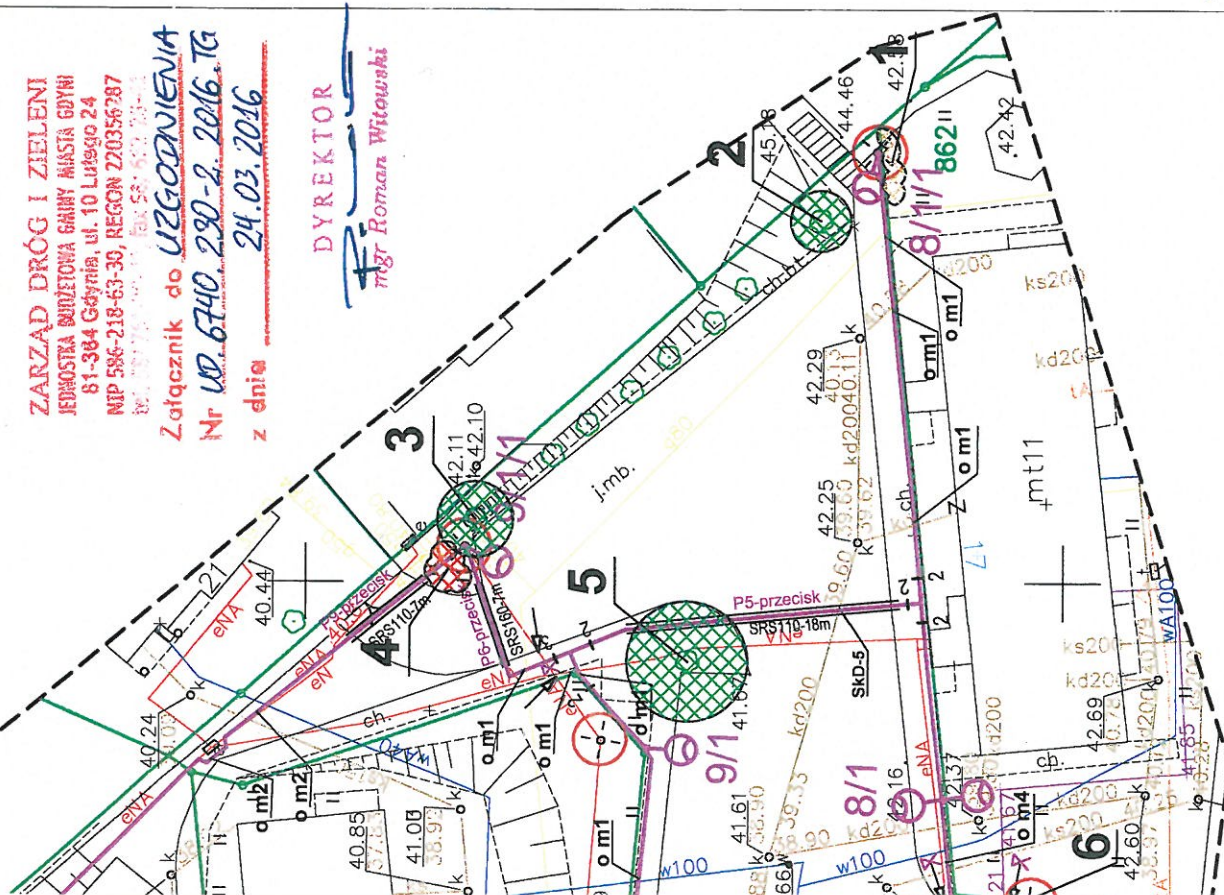

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
Sp. z o.o.

 NORD-Investments	NORD Investments Sp. z o.o. Pruszcze Gdański ul. Komunalna 12	Projektant	inż Henryk Chorążewicz	2016-03	Nr rys. Z 1	
		Specjalność				
		Sprawdzający				
		Specjalność				
Podziałka	Investor	Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54				Branża
1 : 500	Investycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C.Skłodowskiej w Gdyni				Z
	Obiekt	Oświetlenie ulicy M.C.Skłodowskiej				
Faza proj.	Tytuł projektu	Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem -zadanie 2				
P.B.i P.W.	Tytuł rysunku	INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM				
	Nk: 2015-12-Skład					

Gdańsk 2016-02-09

UZGODNIENIE NR 1\0077\2016

Temat Trasa projektowanej abonenckiej linii kablowej oświetleniowej nn 0,4kV wraz z lokalizacją słupów oświetleniowych przy ulicy Marii Curie - Skłodowskiej w Gdyni.

1. Uzgodnienie jest ważne 2 lata.
2. Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDAŃSKU, ul. Reja 23 tel. 0583473-426, rozpoczęcie robót 5 dni wcześniej, oddzielnie dla każdej kolizji z urządzeniami energetycznymi.
3. Nie wyklucza się istnienia innych niezarejestrowanych urządzeń podziemnych. Przy wykonywaniu robót napotykane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem – mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W GDAŃSKU na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.
4. Uzgodnienie niniejsze ważne jest wraz z ostemplowaną przez Energa mapą do celów projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejącą sieć energetyczną zabezpieczyć zgodnie z normą.

Na zbliżeniach i skrzyżowaniach z siecią energetyczną prace prowadzić metodą uniemożliwiającą powstanie awarii i pod nadzorem naszego pracownika Działu Zarządzania Eksploatacją.


Skrzyżowania i zbliżenia z kablami energetycznymi realizować zgodnie z normą SEP-E-004.

Lokalizacja złącza kablowego (szafki pomiarowej) - wyłączona z niniejszego uzgodnienia, zostanie uzgodniona odrębnie, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej przez ENERGA OPERATOR S.A.

Inżynier
ds. Dokumentacji Energetycznej


Piotr Ostrowska

Inżynier Wiodący
ds. Dokumentacji Energetycznej


Andrzej Kasmalski

Kopie otrzymują:

31MMD a/a (Gd)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

 NORD-Investments
Spółka z o.o.

-1/2-

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

operator.gdansk@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



31

Skł. Eqp 1/3

I. Uzgadnianie dokumentacji projektowej (technicznej) w zakresie infrastruktury majątku sieciowego EOP

1. Dokumentację projektową w dwóch egzemplarzach (w tym oryginał) należy dostarczyć wraz z jej wersją elektroniczną w następującej postaci:

- opis techniczny wraz z obliczeniami elektrycznymi - 1 plik pdf,
 - tytuły prawne do nieruchomości wraz z ewentualnymi innymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi (bez decyzji o pozwoleniu na budowę) - 1 plik pdf,
 - TABELA - Zestawienie właścicieli działek przez które przechodzi projektowane przyłącze - 1 plik excel,
 - plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,
 - pozostałe rysunki - pliki pdf,
 - kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót elektronicznej plik pdf - (dołączyć tylko do uzgodnienia końcowego po PNB / Zgłoszenia),
 - 2. Uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej planu projektowego.
 - 3. Uzyskane pisemne zatwierdzenie tytułów prawnych przez Wydział Nieruchomości Energetycznych (tylko w przypadku służebności odpłatnych).
- Pismo przewodnie biura projektowego przekazujące dokumentację projektową do uzgodnienia winno odnosić się do numeru zadania inwestycyjnego EOP określonego wcześniej w opracowaniu będącym podstawą do projektowania.
- Numer ten dodatkowo winien być wprowadzony na stronie tytułowej dokumentacji projektowej oraz we wszystkich tabelkach informacyjnych na poszczególnych planach projektowych.

Jednocześnie prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższych zasad.

Wszystkie dokumentacje nie spełniające powyższych wymogów zostaną bezwzględnie zwrócone do biura projektowego.

II. Zawartość dokumentacji projektowej (w kolejności).

1. Strona tytułowa (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.)
2. Spis zawartości projektu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego)
3. Podstawę i zakres opracowania (wyszczególnienie poszczególnych rodzajów i ilości projektowanych urządzeń i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 - 0,150 km).
4. Opis techniczny:
 - inwentaryzacja,
 - opis zastosowanych rozwiązań.
5. Załączniki:
 - Uprawnienia projektowe autorów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie),
 - Zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów),
 - Warunki przyłączenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),
 - Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 - Uzgodnienia wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub w wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 - w tym: protokół Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
 - uzgodnienia wymagane w protokole ZUD.
6. Wykaz właścicieli nieruchomości na których zaprojektowano sieci elektroenergetyczne.
7. Mapa do celów ewidencyjnych z zaznaczonym schematycznie przebiegiem sieci.
8. Oświadczenia (zgody) właścicieli nieruchomości na których zaprojektowano sieci i urządzenia elektroenergetyczne.
9. Obliczenia techniczne.
10. Zestawienia:
 - demontażowe,
 - montażowe.
11. Rysunki zawierające metrykę projektu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego)
 - projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
 - z rzędnymi terenu i rzędnymi ułożenia projektowanych kabli
 - ze zwymiarowaną do punktów stałych lokalizacją projektowanych urządzeń i sieci.
 - schemat ideowy
 - szczegółowe rozwiązania techniczne (jeżeli zachodzi potrzeba)
 - karty katalogowe (jeżeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).
13. Przedmiar robót.

III Podstawa prawna.


1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38 ze zmianami.)
4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

-2/-

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-IMPULS



	
<p align="center">NORD Investments S.A. Pruszcz Gdański ul. Komuny 10</p>	
<p>Podziałka 1 : 500</p>	<p>1 1 0</p>
<p>Faza proj. P.B.W.</p>	<p>T I T r n</p>

12.2015

apy

Wzrost nie wyklucza się istnienia
różnic, nie wykazanych na
lejszej mapie urzędowej
ziemnych, które nie
zgłoszone do inwentaryzacji,
o których brak jest informacji
instytucjach branżowych.

Wykonawca:

nia

graficznego)

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot
Rejon Usług Oświetleniowych Sopot
ul. Grotgera 7, 81-509 Sopot tel. 58 760 72 41

Uzgodnienie nr 371/2016 z dnia 05.02.2016.

Ważne 2 lata od ww. daty.

Uzgodnia się na etapie projektowania trasę linii
kablowej i napowietrznej, usytuowanie słupów
oświetleniowych, szafek pomiarowych, szafek
oświetleniowych

w m. Gdynia gm. Gdynia
ul. Mawia Czerw - Skłodowskiej

Projekt budowlano-wykonawczy należy zgodzić w
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Inżynier ds. Oświetlenia


Rafał Zajac

Kierownik
Regionalny Wydział Realizacji Usług
Pomoc

Marek Brzusiak

ZA ZGODNOŚĆ Z ORG.

NORD-In

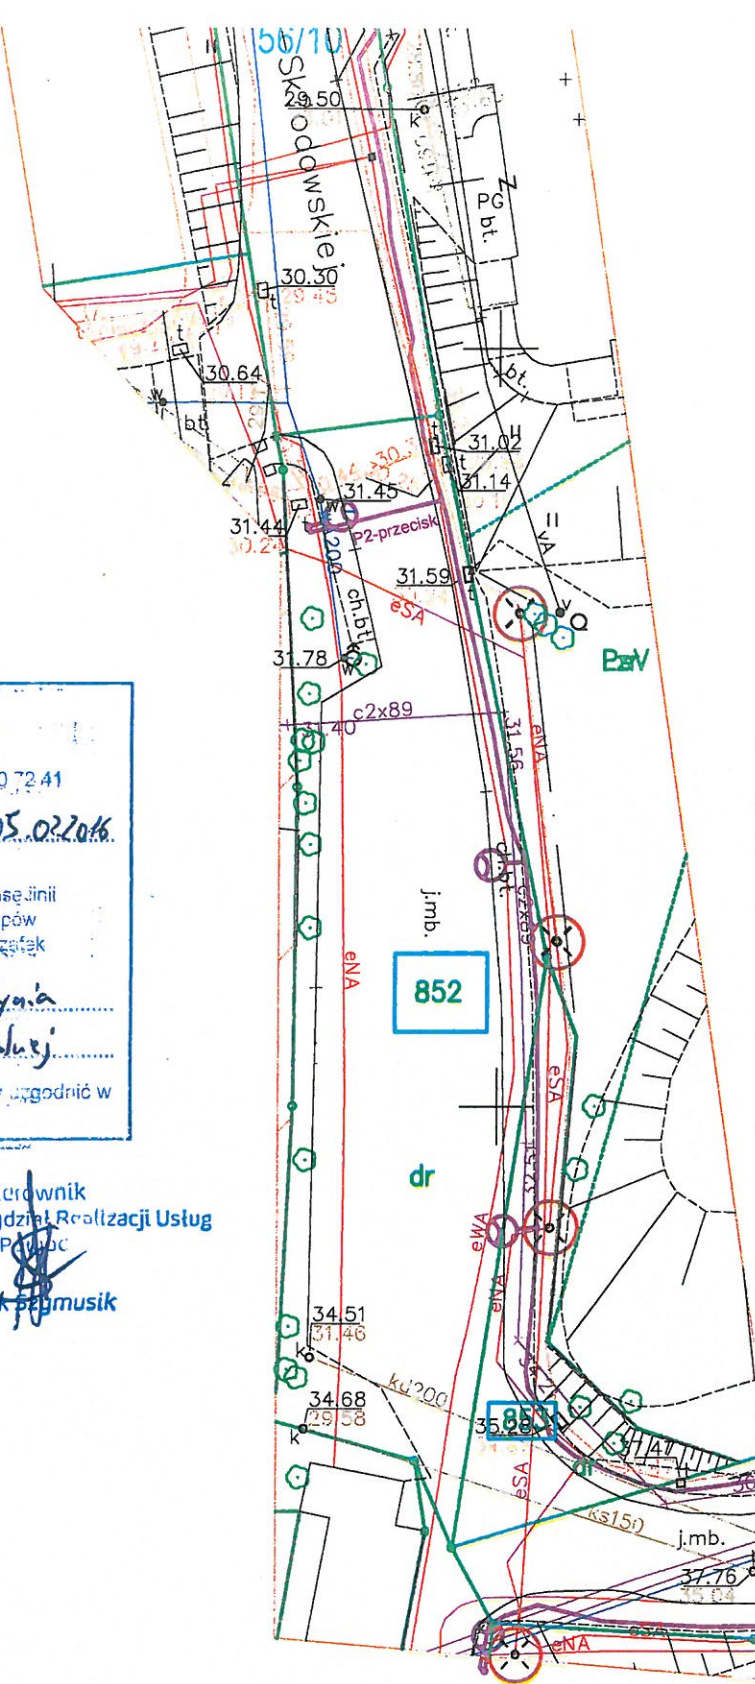

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
 ul. Rzemieśnicza 17/19, 81-855 Sopot
 tel. 58 760 77 20

Uzgodnienie dokumentacji nr 20/2016 z dnia 09.03.2016
 dot. budowy oświetlenia

w m. Łódź gm. Łódź
 ul. M.C. Skłodowskiej

Dokumentację sprawdzono w zakresie:
 - zasilania i opomiarowania na zgodność z warunkami
 nr
 - projektowanych sieci odbiorczych.

Uwagi podano poniżej
 Uzgodnienie jest ważne 2 lata od ww. daty.

- 1) Prace wykonywać po dopuszczeniu i pod nadzorem Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
- 2) Na conajmniej 15 dni przed rozpoczęciem prac na sieci oświetleniowej poinformować Energa Oświetlenie Sp. z o.o. o tym fakcie.

Inżynier ds. Oświetlenia

Z
 Rafał Zając

Kierownik
 Regionalny Wydział Realizacji Usług

Marek
 Marek Musiak

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
 S.A. z o.o.

URZĄD MIASTA GDYNI
WYDZIAŁ GOSPODARSTWA NIERUCHOMOŚCIAMI
I GEODEZJI

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Aleja Morzełła Piłsudskiego 52/54
81-302 Gdynia

*Integralną częścią odpisu protokołu narady
koordynacyjnej jest ostateczny projekt
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji*

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne
i kartograficzne /t.j. Dz. U. z 2010r Nr193, poz.1287 z późn. zm/
Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r o zmianie ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2014r poz. 897/

PNU.6630.1.108.2016.KK

Gdynia, 17-03-2016 r.

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu


na obiekcie : **m. Gdynia**
działki: **Grabówek – 0015.851, 852, 853, 855, 857, 864**
ulica: **Marii Curie-Skłodowskiej**
Inwestor : **GMINA MIASTA GDYNI**

Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu przedłożonego przez
NORD INVESTMENTS SPÓŁKA Z O.O.
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Komunalna 12
wniosku ze zleceniem z dnia **29-02-2016 r.** nr -
na naradzie koodrynacyjnej w dniu: **15-03-2016 r.**
uzgodnił usytuowanie następujących urządzeń inżynierskich:

1 przebudowa sieci oświetleniowej

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady koordynacyjnej
uzgodnili pozytywnie:

branża energetyczna: **Energa Operator S.A. p. Piotr Ostrówka - uzg. 1/0077/2016**
Energa Oświetlenie p. Rafał Zajac - zgodnie z uzgodnieniem 31/2016 z dnia 05.02.2016
branża wodno-kanalizacyjna: **PEWIK Gdynia p. Maria Kocoń - zgodnie z uzgodnieniem**
ZDiZ Gdynia p. Maciej Kołodziejski - zgodnie z uzgodnieniem
branża gazowa: **PSG RDG Rumia p. Adam Szywnelski - uzgodniono bez uwag**
branża ciepłownicza: **OPEC Gdynia p. Zbigniew Smoliński - bez uwag**
branża telekomunikacyjna: **Orange Polska p. Piotr Wojtowicz - zgodnie z treścią uzgodnienia,**
prace wykonać pod nadzorem służb OPL
Netia S.A. p. Teresa Osiecka - bez uwag
UPC Polska p. Mariusz Warawko - bez uwag
ZZWT Gdynia p. Marian Wilk - prace wykonać zgodnie z uzgodnieniem 127/2016
lokalizacja w drogach publicznych: **ZDiZ Gdynia p. Elżbieta Poniecka - zgodnie z**
uzgodnieniem
PKT Gdynia p. Zbigniew Mrula - bez uwag
Wydz. Inwestycji UM p. Aleksandra Cichoń - bez uwag
Wydz. Architektoniczno-Budowlany p. Hanna Netzel-Białecka - bez uwag

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
Spółka z o.o.

Podczas wykonywania prac inwestycyjnych zobowiązuje się inwestora do ochrony i
zabezpieczenia znaków geodezyjnych – stosownie do przepisów Ustawy „Prawo geodezyjne i
kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w sprawie

UWAGI:

1. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
2. Rozpoczęcie robót budowlano – montażowych należy zgłosić na 7 dni przed terminem wg właściwości do instytucji branżowych – gestorów sieci, oddzielnie dla każdej kolizji.
3. Warunkiem odbioru realizowanych obiektów budowlanych jest ich pomiar powykonawczy wykonany przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalności) o jego wykonaniu.
4. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu układane w wykopach otwartych należy bezwzględnie wykonać przed ich zasypaniem.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krystyna Pawlikowska
GEODETA MIASTA

ZUD - Skoś.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
Sp. z o.o.

OZNACZENIA

- projektowany kabel oświetleniowy YAKXS4x35,

① - projektowany słup stalowy, z fundamentem prefabrykowanym, z oprawą oświetleniową LED, IP66, IK08

⊙ - istniejący słup oświetleniowy betonowy z oprawą - do demontażu

⊙ - istniejący słup oświetleniowy

SO - projektowana szafka oświetleniowa

SP - szafka pomiarowa (Energa Operator)

B1 - czujnik automatu zmierzchowego, montowany na słupie oświetleniowym



OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
81-213 GDYNIA, UL. OPATA HACKIEGO 14

UZGODNIENIE nr 34/L/16

Z DNIA 2.03.2016

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM nr

WAŻNE 2 LATA OD DNIA WYSTAWIENIA

DOTYCZY: *Główna ul. Skłodowska*
- sieć oświetleniowa - b. uwag.



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM


NORD-Investments
Spółka z o.o.

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spółka z o.o.

mgr inż. Zbigniew Smolinski
Specjalista ds. Technologii Uzgodnień Dokumentacji

22.07
CO

 NORD Investments NORD Investments Sp. z o.o. Pruszczyk Gdański ul. Komunalna 12		Projektant	mgr inż. R. Wiehłowicz	GT-III-630/269/16	2016-01		Nr rys. E-2
		Specjalność	instalacyjno - inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych				
		Sprawdzający	mgr inż. Cz. Kiedrowski	225/63			
		Specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne				
Podziałka 1 : 500	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54					Branża E
	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C. Skłodowskiej w Gdyni					
	Obiekt	Oświetlenie ulicy ul. M.C. Skłodowskiej					
Faza proj.	Tytuł projektu	Przebudowa pasa drogowego ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia - zadanie 2				Nr arch. proj. 3510/3511 39	
P.B.i P.W.	Tytuł rysunku	PLAN SIECI OŚWIETLENIOWEJ ..					
	Nk: 2015-12-Skłodow						



OZNACZENIA

— - projektowany kabel oświetleniowy YAKXS4x35,

⊙ - projektowany słup stalowy, z fundamentem prefabrykowanym, z oprawą oświetleniową LED, IP66, IK08

⊙ - istniejący słup oświetleniowy betonowy z oprawą - do demontażu

⊙ - istniejący słup oświetleniowy

SO = - projektowana szafka oświetleniowa

SP = - szafka pomiarowa (Energia Operator)



Gdynia, dnia 16.02.2016 Uzgodnienie nr 56/16/TT

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Gdyni
akceptuje zawarte w niniejszym projekcie rozwiązania techniczne:

Prace sieci oświetleniowej
w ulicy M.C. Skłodowskiej
w Gdyni

pod warunkiem realizacji zamieszczonych poniżej uwag:

1. O rozpoczęciu robót należy pisemnie powiadomić PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia inspektorom PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzenia kontroli robót w trakcie ich realizacji.
- Uzgodnienie ważne jest do dnia: 16.02.2018 r.

3. Podczas prowadzenia prac w pobliżu urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.

4. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej na skutek prowadzenia prac.



5. Integralną częścią uzgodnienia jest ostateczny rysunek nr E-6

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

mgr inż. Robert Bugała


ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
Spółka z o.o.


 NORD Investments NORD Investments Sp. z o.o. Pruszczyk Gdański ul. Komunalna 12		Projektant	mgr inż. R. Wieńłowicz	GT-III-630/269/76	2016-01		Nr rys. E-
		Specjalność	instalacyjno - inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych				
		Sprawdzający	mgr inż. Cz. Kiedrowski	225/63			
		Specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne				
Podziałka 1 : 500	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54					Branża E
	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C. Skłodowskiej w Gdyni					
	Obiekt	Oświetlenie ulicy ul. M.C. Skłodowskiej					
Faza proj.	Tytuł projektu	Przebudowa pasa drogowego ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia - zadanie 2				Nr arch. proj. 3510/3511 40	
P.B.i P.W.	Tytuł rysunku	PLAN SIECI OŚWIETLENIOWEJ ..					
	Nk: 2015-12-Składow						

3
4.46
42.58
1
2
Pc bel. 1/12

oznaczenie miejsca skrzyżowania
na planie - SkW-1



oznaczenie miejsca skrzyżowania
na planie - SkW-3






Uwaga- rzędna terenu nad kablem obliczona na podstawie
rzędnych studzienek kanalizacji deszczowej

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
Pruszczyński
ul. Komunalna 12

DZIAŁ TECHNICZNY
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Uzgodnienie nr
56/16/17.

 NORD-Investments		Projektant	mgr inż. R. Wiełkowicz	GT-III-630/269/76	2016-01		Nr rys. E-6
NORD Investments Sp. z o.o. Pruszczyński ul. Komunalna 12		Specjalność	instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych				
		Sprawdzający	mgr inż. Cz. Kiedrowski	225/63			
		Specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne				
Podziałka :	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54					Branża E
	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C. Skłodowskiej w Gdyni					
	Obiekt	Oświetlenie ulicy M.C. Skłodowskiej					
Faza proj.	Tytuł projektu	Przebudowa pasa drogowego ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia - zadanie 2					Nr arch. proj. 3510/3511 
P.B. i P.W.	Tytuł rysunku	Profile skrzyżowania z wodociągiem					
	Nr: 2015-12-Skłodow						

skł. 2/3

OZNACZENIA

- projektowany kabel oświetleniowy YAKXS4x35,

① - projektowany słup stalowy, z fundamentem prefabrykowanym, z oprawą oświetleniową LED, IP66, IK08

⊙ - istniejący słup oświetleniowy betonowy z oprawą - do demontażu

⊙ - istniejący słup oświetleniowy

SO = - projektowana szafka oświetleniowa

SP = - szafka pomiarowa (Energia Operator)

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 6- Olsztyn

ul. Pięknego 21a, 10-004 Olsztyn

6720/TODDREU/P/2016

Uzgodnienie nr z dnia 11.07.2016
Dotyczy Prac oświetl. ul. M.C. Skłodowskiej -
u. 60xN1

Uzgadnia się z zastrzeżeniami:

1. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z siecią telekomunikacyjną wykonywać ręcznie
2. Zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej infrastruktury Orange Polska S.A.
3. Celem sprawowania nadzoru ze strony Orange Polska S.A. wykonawca robót jest zobowiązany do najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić pisemnie

58 6603080 fax 58 3444300

o przystąpieniu do prac.



Osoba do kontaktu - rozpoczęcie prac:

4. Za uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.

Uzgodnienie ważne
Dodatkowe uwagi:

Zabezpieczyć sieć OPL przed uszkodzeniem.
Prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań wykonywać pod nadzorem uprawnionego pracownika OPL
Informacja o nadzorze na stronie
"ORANGE.PL/UMIOSEKONADZOR/"
Piotr Wojtowicz

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi

 NORD Investments NORD Investments Sp. z o.o. Pruszczyk Gdański ul. Komunalna 12		Projektant	mgr inż. R. Wichowicz o Infr. i Energetykę Olsztyn 16 OT-III-030/269/16		2016-01 	Nr rys. E-
		Specjalność	instalacyjno - inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych			
		Sprawdzający	mgr inż. Cz. Kiedrowski	225/63		
		Specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne			
Podziarka	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54				Branża E
1 : 500	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C. Skłodowskiej w Gdyni				
	Obiekt	Oświetlenie ulicy ul. M.C. Skłodowskiej				
Faza proj.	Tytuł projektu	Przebudowa pasa drogowego ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia - zadanie 2				Nr arch. proj. 3510/3511 42
P.B.i P.W.	Tytuł rysunku	PLAN SIECI OŚWIETLENIOWEJ ..				
	NK: 2015-12-Składow					

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD Investments Sp. z o.o.

