

Pan Roman Wiellowicz

NORD-Investments Spółka z o.o.

ul. Komunalna 12

83-000 Pruszcz Gdański

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. M.C.Skłodowskiej w Gdyni Zadanie 2” w zakresie oświetlenia, rozbiórki i odtworzenia nawierzchni oraz gospodarki drzewostanem.

UZGODNIENIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni:

I. Uzgadnia dokumentację pn. „Projekt budowlany i wykonawczy. Przebudowa pasa drogowego ul. M.C.Skłodowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia. Zadanie 2.” (inwestor: *Gmina Miasta Gdyni*; jednostka projektowa: *NORD-Investments Spółka z o.o., ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański*; projektant: *mgr inż. Roman Wiellowicz*; data opracowania: *styczeń 2016 r.*) z następującymi uwagami:

- 1) dodatkowo w miejscach rozdziału sieci (słupy: 8/1, 9/1 i 11/1) zastosować tabliczki podziałowe;
- 2) na ewentualne zmiany w projekcie, które wynikną przed i/lub w trakcie jego realizacji, należy uzyskać zgodę Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni – przed dokonaniem tych zmian;
- 3) w trakcie wykonywania robót budowlanych należy umożliwić ich kontrolę przedstawicielom Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni;
- 4) skrzyżowania projektowanych kabli oświetleniowych z miejską siecią kanalizacji deszczowej podlegają odbiorowi przez Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni raportu wraz z zapisem na nośniku CD lub DVD z inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych w miejscach skrzyżowań z projektowanymi kablami oświetleniowymi (wykonanej pomiędzy dwiema sąsiednimi studzienkami – powyżej i poniżej miejsca skrzyżowania), oraz geodezyjnych pomiarów powykonawczego posadowienia kabli oświetleniowych w miejscach skrzyżowań; o terminach wykonywania prac w miejscach skrzyżowań należy powiadomić (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Referat Odwodnienia Dróg tut. Zarządu – telefon: 58 761 20 27;
- 5) za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, które mogą powstać w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca, który zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt, na warunkach określonych przez Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni;
- 6) przed rozpoczęciem procedury odbiorowej należy, dostarczyć do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni dokumentację odbiorową zawierającą m.in. dokumentację powykonawczą, *geodezyjny pomiar* powykonawczy, protokoły z odpowiednich pomiarów;
- 7) należy zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia terenu;
- 8) wyłączone z użytkowania kable oświetleniowe na terenie gminnym należy usunąć z gruntu;
- 9) odbiorowi przez Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni podlega sprawdzenie fizycznej likwidacji wyłączonych z użytkowania na terenie gminnym kabli oświetleniowych; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do tut. Zarządu kopii mapy zasadniczej uwzględniającej usunięte kable oświetleniowe, wraz z zamieszczonymi na niej informacjami o nieczynnych kablach oświetleniowych w przypadku konieczności pozostawienia ich w gruncie;
- 10) po zakończonych robotach teren przywrócić do stanu poprzedniego; realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego i naruszać interesów osób trzecich.

geodezyjny pomiar
NORD-Investments
 Spółka z o.o.

1424

II. **Uzgadnia dokumentację** pn. „Projekt budowlany i wykonawczy. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni. Ulica M.C. Skłodowskiej w Gdyni. Zadanie2.” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: NORD-Investments Spółka z o.o., ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański; projektant: mgr inż. Sławomir Natorski; data opracowania: styczeń 2016 r.) z następującymi uwagami:

- 1) Podczas odtwarzania nawierzchni wszystkie uszkodzone elementy należy wymienić na nowe.
- 2) Zachować normatywne spadki poprzeczne na chodnikach. Dla uzyskania jednolitych spadków poprzecznych na całej szerokości chodnika, warstwę ścieralną przełożyć na całej szerokości chodników, niezależnie od zakresu odtwarzania podbudowy chodnika po wykopach.
- 3) Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego oraz naruszać interesów osób trzecich.
- 4) W trakcie wykonywania robót budowlanych należy umożliwić ich kontrolę przedstawicielom Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
- 5) Na czas prowadzonych robót należy sporządzić i przedstawić do zatwierdzenia w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni projekt tymczasowej organizacji ruchu.

III. **Opiniuje pozytywnie dokumentację** pn. „Projekt budowlany i wykonawczy. Przebudowa pasa drogowego ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia. Zadanie2.” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: NORD-Investments Spółka z o.o., ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański; projektant: mgr inż. Roman Wiśniewski; data opracowania: styczeń 2016 r.) z następującymi uwagami:

- 1) Podczas wykonywania robót należy zadbać, aby prace prowadzone wokół drzew nie wpłynęły negatywnie na ich kondycję zdrowotną oraz estetykę. W szczególności należy zwrócić uwagę na drzewa nr 2, 3, 5, 13, 15, 16, 19, 20.

Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeń pni i koron drzew. Jeżeli występuje ryzyko uszkodzenia pni, należy je zabezpieczyć poprzez odeskowanie. W przypadku uszkodzenia drzew w trakcie prowadzonych prac, zdarzenie to należy bezzwłocznie zgłosić do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

- 2) Prace w obrębie koron drzew powinny być wykonywane pod nadzorem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni lub Biura Ogrodnika Miasta.
- 3) Zastosować się do wytycznych Biura Ogrodnika Miasta zawartych w piśmie z dnia 16.02.2016 nr SMO.7012.7.2016.JW.PM.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest do dnia 26.02.2018 r.

Integralną część uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w której ośmoprowano pieczęcią Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni ze znakiem niniejszego pisma następujące załączniki graficzne:

- rys. nr D-1 pn. „sytuacja” (dokumentacja branży drogowej);
- rys. nr D-2 pn. „przekroje konstrukcyjne” (dokumentacja branży drogowej);
- rys. nr E-2 pn. „plan sieci oświetleniowej” (dokumentacja branży elektrycznej);
- rys. nr Z 1 pn. „Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem” (dokumentacja branży zieleni).

Jednocześnie informuję:

- O rozpoczęciu i zakończeniu robót należy powiadomić pisemnie (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (fax 58 662 28 41 lub e-mail sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powołując się na niniejsze uzgodnienie oraz podając imię, nazwisko i numer telefonu kierownika robót.
- Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi (Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia) stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcia pasa drogowego (Dz. U. z 2004 roku, Nr 140, poz. 1481).

Otrzymują:

- adresat
- Biuro Ogrodnika Miasta – d/w
- Wydział Inwestycji – d/w
- ZDiZ UD – a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z
NORD-*inż. Sławomir Natorski*

DYREKTOR
mgr inż. Roman Wiśniewski

SKŁOP - uzg. ZDiZ - skł. 2

OZNACZENIA

- projektowany kabel oświetleniowy YAKXS4x35,

① - projektowany słup stalowy, z fundamentem prefabrykowanym, z oprawą oświetleniową LED, IP66, IK08

⊙ - istniejący słup oświetleniowy betonowy z oprawą - do demontażu

⊙ - istniejący słup oświetleniowy

SO - projektowana szafka oświetleniowa

SP - szafka pomiarowa (Energia Operator)


B1 - czujnik automatu zmierzchowego, montowany na słupie oświetleniowym



ZARZĄD DRÓG I ZIELENI
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTO GDYNI
81-384 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
NIP 586-218-63-30, REGON 220356287
tel. 58/ 761-20-00, fax 58/ 662-78-41

Załącznik do **UZGODNIENIA**
Nr **UD.6740.230.2016.TG**
z dnia **24.02.2016**

DYREKTOR

Roman Witowski



 NORD Investments Sp. z o.o. Pruszcz Gdański ul. Komunalna 12		Projektant	mgr inż.R. Wieńkowicz	GT-III-630/269/76	2016-01		Nr rys. E-2
		Specjalność	instalacyjno - inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych				
		Sprawdzający	mgr inż.Cz.Kiedrowski	225/63			
		Specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne				
Podziałka	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54					Branża E
1 : 500	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C.Skłodowskiej w Gdyni					
	Obiekt	Oświetlenie ulicy ul.M.C.Skłodowskiej					
Faza proj.	Tytuł projektu	Przebudowa pasa drogowego ul.M.C.Skłodowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia - zadanie 2				Nr arch. proj. 3510/3511	
P.B.i P.W.	Tytuł rysunku	PLAN SIECI OŚWIETLENIOWEJ ..					
	Nk:	2015-12-Skłodow					

Gdańsk 2016-02-09

UZGODNIENIE NR 1\0077\2016

Temat Trasa projektowanej abonenckiej linii kablowej oświetleniowej nn 0,4kV wraz z lokalizacją słupów oświetleniowych przy ulicy Marii Curie - Skłodowskiej w Gdyni.

1. Uzgodnienie jest ważne 2 lata.
2. Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDAŃSKU, ul. Reja 23 tel. 0583473-426, rozpoczęcie robót 5 dni wcześniej, oddzielnie dla każdej kolizji z urządzeniami energetycznymi.
3. Nie wyklucza się istnienia innych niezarejestrowanych urządzeń podziemnych. Przy wykonywaniu robót napotykanym urządzeniom energetycznym traktować jako czynne (pod napięciem – mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W GDAŃSKU na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.
4. Uzgodnienie niniejsze ważne jest wraz z ostemplowaną przez Energa mapą do celów projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejącą sieć energetyczną zabezpieczyć zgodnie z normą.

Na zblizeniach i skrzyżowaniach z siecią energetyczną prace prowadzić metodą uniemożliwiającą powstanie awarii i pod nadzorem naszego pracownika Działu Zarządzania Eksploatacją.


Skrzyżowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizować zgodnie z normą SEP-E-004.

Lokalizacja złącza kablowego (szafka pomiarowej) - wyłączona z niniejszego uzgodnienia, zostanie uzgodniona odrębnie, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej przez ENERGA OPERATOR S.A.

Inżynier
ds. Dokumentacji Energetycznej


Piotr Ostrowka

Inżynier Wiodący
ds. Dokumentacji Energetycznej


Andrzej Kaszalski

Kopie otrzymują:

31MMD a/a (Gd)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
Spółka z o.o.

-1/2-

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
operator.gdansk@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 28 1050 0366 1000 0090 3005 4747
Kapitał zakładowy/ wpłacony 1 356 110 400 zł



I. Uzgadnianie dokumentacji projektowej (technicznej) w zakresie infrastruktury majątku sieciowego EOP

1. Dokumentację projektową w dwóch egzemplarzach (w tym oryginał) należy dostarczyć wraz z jej wersją elektroniczną w następującej postaci:

- opis techniczny wraz z obliczeniami elektrycznymi - 1 plik pdf,
 - tytuły prawne do nieruchomości wraz z ewentualnymi innymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi (bez decyzji o pozwoleniu na budowę) - 1 plik pdf,
 - TABELA - Zestawienie właścicieli działek przez które przechodzi projektowane przyłącze - 1 plik excel,
 - plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,
 - pozostałe rysunki - pliki pdf,
 - kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót elektronicznej plik pdf - (dołączyć tylko do uzgodnienia końcowego po PNB / Zgłoszenia),
2. Uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej planu projektowego.
3. Uzyskane pisemne zatwierdzenie tytułów prawnych przez Wydział Nieruchomości Energetycznych (tylko w przypadku służebności odpłatnych).
- Pismo przewodnie biura projektowego przekazujące dokumentację projektową do uzgodnienia winno odnosić się do numeru zadania inwestycyjnego EOP określonego wcześniej w opracowaniu będącym podstawą do projektowania.
- Numer ten dodatkowo winien być wprowadzony na stronie tytułowej dokumentacji projektowej oraz we wszystkich tabelkach informacyjnych na poszczególnych planach projektowych.

Jednocześnie prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższych zasad.

Wszystkie dokumentacje nie spełniające powyższych wymogów zostaną bezwzględnie zwrócone do biura projektowego.

II. Zawartość dokumentacji projektowej (w kolejności).

1. Strona tytułowa (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.)
2. Spis zawartości projektu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego)
3. Podstawę i zakres opracowania (wyszczególnienie poszczególnych rodzajów i ilości projektowanych urządzeń i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 – 0,150 km).
4. Opis techniczny:
 - inwentaryzacja,
 - opis zastosowanych rozwiązań.
5. Załączniki:
 - Uprawnienia projektowe autorów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie),
 - Zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów),
 - Warunki przyłączenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),
 - Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 - Uzgodnienia wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub w wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 - w tym: protokół Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
 - uzgodnienia wymagane w protokole ZUD.
6. Wykaz właścicieli nieruchomości na których zaprojektowano sieci elektroenergetyczne.
7. Mapa do celów ewidencyjnych z zaznaczonym schematycznie przebiegiem sieci.
8. Oświadczenia (zgody) właścicieli nieruchomości na których zaprojektowano sieci i urządzenia elektroenergetyczne.
9. Obliczenia techniczne.
10. Zestawienia:
 - demontażowe,
 - montażowe.
11. Rysunki zawierające metrykę projektu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego)
 - projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
 - z rzędnymi terenu i rzędnymi ułożenia projektowanych kabli
 - ze zwymiarowaną do punktów stałych lokalizacją projektowanych urządzeń i sieci.
 - schemat ideowy
 - szczegółowe rozwiązania techniczne (jeżeli zachodzi potrzeba)
 - karty katalogowe (jeżeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).
13. Przedmiar robót.

III Podstawa prawna.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38 ze zmianami.)
4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

-2/-

ZA ZGODNOŚĆ Z

NORD-Ing. Inżynieria

Strona 2/3


 - projek
z oprav

 - istniej

 - istnieje


SO  - projek

SP - szafka

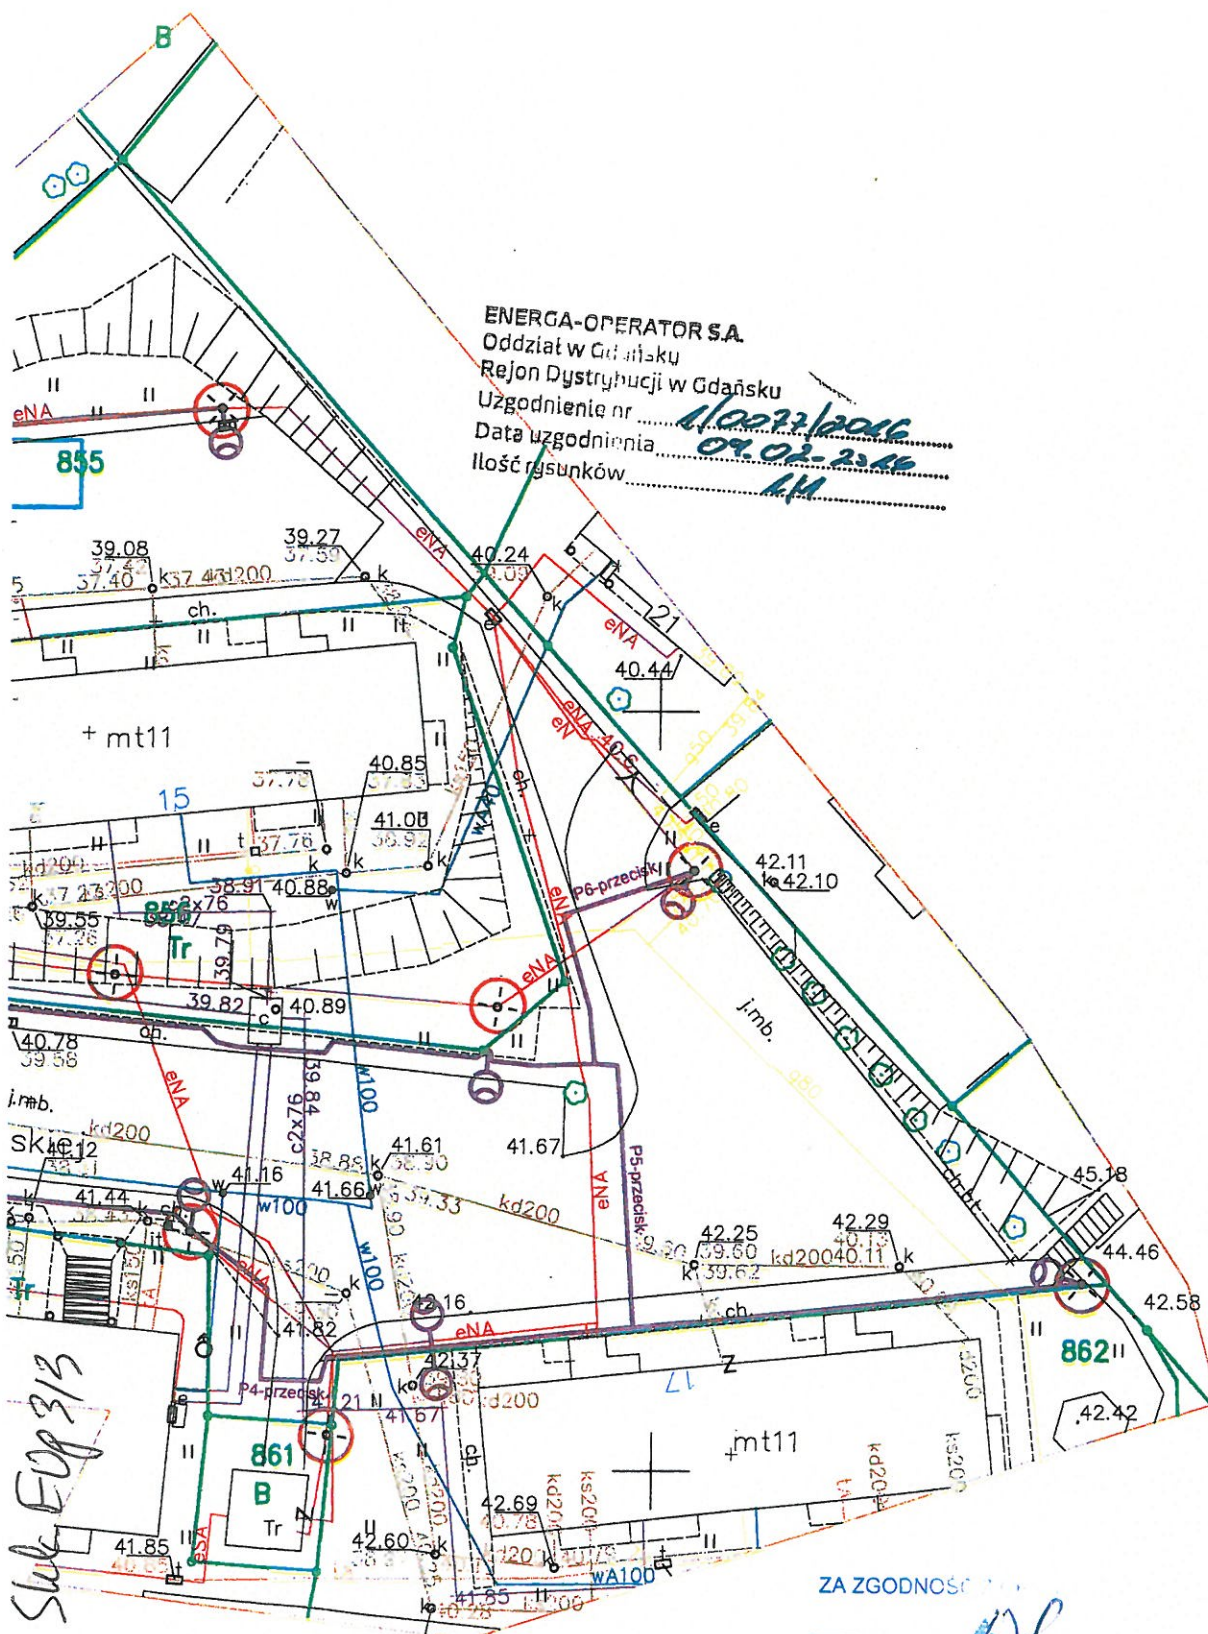


ZA ZGODNOŚĆ

NORD•1:

 NORD-Invest Investments S.A. Pruszczyński Głód ul. Komunalna 10	
Podziałka 1 : 500	I I C
Faza proj. P.B.W.	T F T r N

NORD-Ind

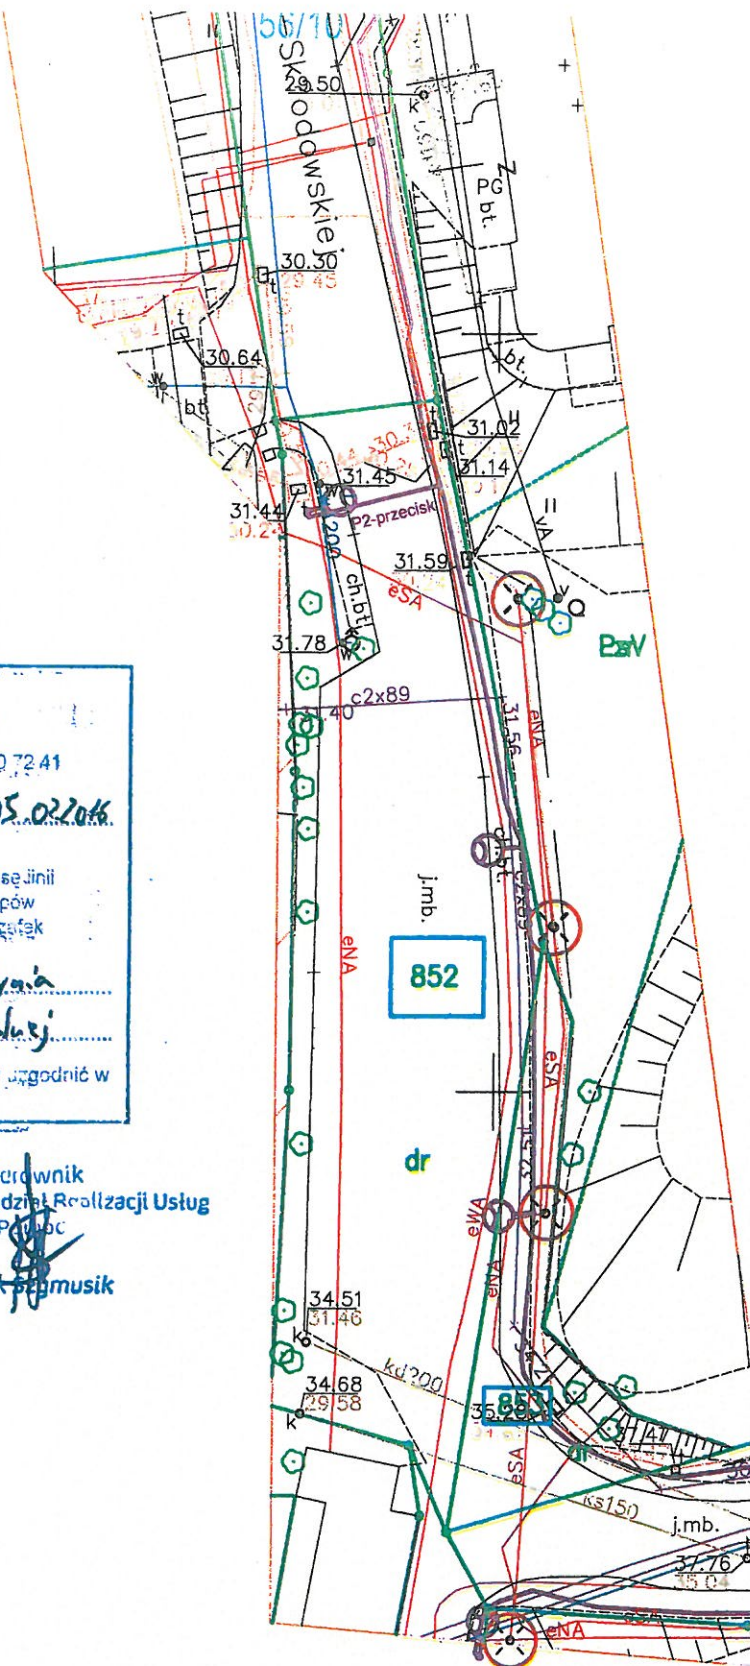

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
 ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot
 tel. 58 760 77 20

Uzgodnienie dokumentacji nr 20/2016 z dnia 04.03.2016
 dot. budowy oświetlenia

w m. Gdynia gm. Gdynia
 ul. M. C. Skłodowskiej

Dokumentację sprawdzono w zakresie:
 - zasilania i opomiarowania na zgodność z warunkami
 nr
 - projektowanych sieci odbiorczych.

Uwagi podano poniżej

Uzgodnienie jest ważne 2 lata od ww. daty.

- 1) Prace wykonywać po dopuszczeniu i pod nadzorem Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
- 2) Na czasimarkę 15 dni przed rozpoczęciem prac na sieci oświetleniowej poinformować Energa Oświetlenie Sp. z o.o. o tym fakcie.

Inżynier ds. Oświetlenia

Z
 Rafał Zajac

Kierownik
 Regionalny Wydział Realizacji Usług
 Północ

Marek Szumusik
 Marek Szumusik

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
 S.A. 10.0.

URZĄD MIASTA GDYNI
WYDZIAŁ GOSPODARSTWA NIERUCHOMOŚCIAMI
I GEODEZJI

Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej
Aleja Morzeckiego Piłsudskiego 52/54
81-802 Gdynia

*Integralną częścią odpisu protokołu narady
koordynacyjnej jest ostemplowany projekt
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji*

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne
i kartograficzne /t.j. Dz. U. z 2010r Nr193, poz.1287 z późn. zm/
Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r o zmianie ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2014r poz. 897/

PNU.6630.1.108.2016.KK

Gdynia, 17-03-2016 r.

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

na obiekcie : **m. Gdynia**
działki: **Grabówek – 0015.851, 852, 853, 855, 857, 864**
ulica: **Marii Curie-Skłodowskiej**
Inwestor : **GINA MIASTA GDYNI**

Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu przedłożonego przez
NORD INVESTMENTS SPÓŁKA Z O.O.

83-000 Pruszcz Gdański, ul. Komunalna 12

wniosku ze zleceniem z dnia **29-02-2016 r. nr -**

na naradzie koodrynacyjnej w dniu: **15-03-2016 r.**

uzgodnił usytuowanie następujących urządzeń inżynierskich:

1 przebudowa sieci oświetleniowej

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady koordynacyjnej
uzgodnili pozytywnie:

branża energetyczna: Energa Operator S.A. p. Piotr Ostrówka - uzg. 1/0077/2016

Energa Oświetlenie p. Rafał Zając - zgodnie z uzgodnieniem 31/2016 z dnia 05.02.2016

branża wodno-kanalizacyjna: PEWIK Gdynia p. Maria Kocoń - zgodnie z uzgodnieniem
ZDiZ Gdynia p. Maciej Kołodziejki - zgodnie z uzgodnieniem

branża gazowa: PSG RDG Rumia p. Adam Szyrwelski - uzgodniono bez uwag

branża ciepłownicza: OPEC Gdynia p. Zbigniew Smoliński - bez uwag

branża telekomunikacyjna: Orange Polska p. Piotr Wojtowicz - zgodnie z treścią uzgodnienia,
prace wykonać pod nadzorem służb OPL

Netia S.A. p. Teresa Osiecka - bez uwag

UPC Polska p. Mariusz Warawko - bez uwag

ZZWT Gdynia p. Marian Wilk - prace wykonać zgodnie z uzgodnieniem 127/2016

lokalizacja w drogach publicznych: ZDiZ Gdynia p. Elżbieta Poniecka - zgodnie z
uzgodnieniem

PKT Gdynia p. Zbigniew Mrula - bez uwag

Wydz. Inwestycji UM p. Aleksandra Cichoń - bez uwag

Wydz. Architektoniczno-Budowlany p. Hanna Netzel-Białecka - bez uwag

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
NORD-Investments Spółka z o.o.

Podczas wykonywania prac inwestycyjnych zobowiązuje się inwestora do ochrony i
zabezpieczenia znaków geodezyjnych – stosownie do przepisów Ustawy „Prawo geodezyjne i
kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w sprawie

UWAGI:

1. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
2. Rozpoczęcie robót budowlano – montażowych należy zgłosić na 7 dni przed terminem wg właściwości do instytucji branżowych – gestorów sieci, oddzielnie dla każdej kolizji.
3. Warunkiem odbioru realizowanych obiektów budowlanych jest ich pomiar powykonawczy wykonany przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalności) o jego wykonaniu.
4. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu układane w wykopach otwartych należy bezwzględnie wykonać przed ich zasypaniem.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krystyna Pawlikowska
GEODETA MIASTA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
Sp. z o.o.

ZUD - Skoś.

OZNACZENIA

— - projektowany kabel oświetleniowy YAKXS4x35,

○ - projektowany słup stalowy, z fundamentem prefabrykowanym, z oprawą oświetleniową LED, IP66, IK08

⊙ - istniejący słup oświetleniowy betonowy z oprawą - do demontażu

⊠ - istniejący słup oświetleniowy

SO = - projektowana szafka oświetleniowa

SP = - szafka pomiarowa (Energia Operator)

B1 □ - czujnik automatu zmierzchowego, montowany na słupie oświetleniowym



OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
81-213 GDYNIA, UL. OPAT HACKIEGO 14

UZGODNIENIE nr 34/K/16

Z DNIA 2.03.2016

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM nr

WAŻNE 2 LATA OD DNIA WYSTAWIENIA

DOTYCZY: Główna ul. Skłodowska



- sieć oświetleniowa - b. w. w. g.


OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spółka z o.o.
mgr inż. Zbigniew Smolinski
Specjalista ds. Technologii Uzgodnień Dokumentacji

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments

22.07
CO

 NORD-Investments		Projektant	mgr inż. R. Wielkowiec	GT-III-630/269/76	2016-01		Nr rys. E-2
NORD Investments Sp. z o.o. Pruszcz Gdański ul. Komunalna 12		Specjalność	instalacyjno - inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych				
		Sprawdzający	mgr inż. Cz. Kiedrowski	225/63			
		Specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne				
Podziałka	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54					Branża E
1 : 500	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C. Skłodowskiej w Gdyni					
	Obiekt	Oświetlenie ulicy ul. M.C. Skłodowskiej					
Faza proj.	Tytuł projektu	Przebudowa pasa drogowego ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia - zadanie 2				Nr arch. proj. 3510/3511	
P.B.i P.W.	Tytuł rysunku	PLAN SIECI OŚWIETLENIOWEJ					
	Nk: 2015-12-Sklodow						



OZNACZENIA

----- - projektowany kabel oświetleniowy YAKXS4x35,

① - projektowany słup stalowy, z fundamentem prefabrykowanym, z oprawą oświetleniową LED, IP66, IK08

⊙ - istniejący słup oświetleniowy betonowy z oprawą - do demontażu

⊙ - istniejący słup oświetleniowy

SO - projektowana szafka oświetleniowa

SP - szafka pomiarowa (Energia Operator)



Gdynia, dnia 16.02.2018 r. Uzgodnienie nr 56/16/TT

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Gdyni
akceptuje zawartość niniejszego projektu rozwiązania technicznego:

projektu sieci oświetleniowej
na ulicy M.C. Skłodowskiej
w Gdyni

pod warunkiem realizacji zamieszczonych poniżej uwag:

1. O rozpoczęciu robót należy pisemnie powiadomić PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia inspektorom PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzenia kontroli robót w trakcie ich realizacji.

Uzgodnienie ważne jest do dnia: 16.02.2018 r.

3. Podczas prowadzenia prac w pobliżu urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.

4. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej na skutek prowadzenia prac.



5. Integralną częścią uzgodnienia jest ostateczny rysunek nr E-6

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

mgr inż. Robert Bugala


ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
Sp. z o.o.


<div></div> <div>NORD Investments</div> <div>NORD Investments Sp. z o.o. Pruszczyk Gdański ul. Komunalna 12</div>		Projektant	mgr inż. R. Wiełkowicz	GT-III-630/269/76	2016-01		Nr rys. E-
		Specjalność	instalacyjno - inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych				
		Sprawdzający	mgr inż. Cz. Kiedrowski	225/63			
		Specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne				
Podziałka 1 : 500	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54					Branża E
	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C. Skłodowskiej w Gdyni					
	Obiekt	Oświetlenie ulicy ul. M.C. Skłodowskiej					
Faza proj.	Tytuł projektu	Przebudowa pasa drogowego ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia - zadanie 2				Nr arch. proj. 3510/3511	
P.B.i P.W.	Tytuł rysunku	PLAN SIECI OŚWIETLENIOWEJ ..					
	Nk: 2015-12-Sklodow						

4.46
42.58
1/12

oznaczenie miejsca skrzyżowania
na planie - SkW-1



oznaczenie miejsca skrzyżowania
na planie - SkW-3





Uwaga- rzędna terenu nad kablem obliczona na podstawie
rzędnych studzienek kanalizacji deszczowej

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Inwestments Sp. z o.o.
Pruszczyk Gdański
ul. Komunalna 12

DZIAŁ TECHNICZNY
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Uzgodnienie nr
56/16/TT.

 NORD-Inwestments NORD Investments Sp. z o.o. Pruszczyk Gdański ul. Komunalna 12		Projektant	mgr inż. R. Wiśniewicz	GT-III-630/269/16	2016-01 	Nr rys. E-6
		Specjalność	instalacyjno - elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznych			
		Sprawdzający	mgr inż. Cz. Kiedrowski	225/63		
		Specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne			
Podziałka :	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al. Marzalińskiego 52/54				Branża E
	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C. Skłodowskiej w Gdyni				
	Obiekt	Oświetlenie ulicy M.C. Skłodowskiej				
Faza proj.	Tytuł projektu	Przebudowa pasa drogowego ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia - zadanie 2				Nr arch. proj. 3510/3511
P.B. i P.W.	Tytuł rysunku	Profile skrzyżowania z wodociągiem ..				

Skł. 2/2

OZNACZENIA

— - projektowany kabel oświetleniowy YAKXS4x35,

⊙ - projektowany słup stalowy, z fundamentem prefabrykowanym, z oprawą oświetleniową LED, IP66, IK08

⊙ - istniejący słup oświetleniowy betonowy z oprawą - do demontażu

⊙ - istniejący słup oświetleniowy

SO = - projektowana szafka oświetleniowa

SP = - szafka pomiarowa (Energia Operator)

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 6- Olsztyn

ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn

6720/TODDROU/P/2016

Uzgodnienie nr z dnia 11.07.2016
Dotyczy: *Prac oświetl. ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni*

Uzgodnia się z zastrzeżeniami:

1. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z siecią telekomunikacyjną wykonywać zgodnie z wymogami normy PN-EN 50303-10-10.
2. Zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej infrastruktury Orange Polska S.A.
3. Celem sprawowania nadzoru ze strony Orange Polska S.A. wykonawca robót jest zobowiązany do najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić pisemnie

58 6603080 fax 58 3444300

o przystąpieniu do prac.
Osoba do kontaktu - rozpoczęcie prac:



4. Za uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.

Uzgodnienie ważne, *PRAC*
Dodatkowe uwagi:

Zabezpieczyć sieć OPL przed uszkodzeniem. Prace w miejscu zbliżeń i skrzyżowań wykonywać pod nadzorem uprawnionego pracownika OPL. Informacja o nadzorze na listce "BRANGE.PL/UMIOSEKONTOZOR/"


Piotr Wojtowicz

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi

<div>NORD Investments</div> <div>NORD Investments Sp. z o.o. Pruszyński Gdański ul. Komunalna 12</div>		Projektant	mgr inż.R. Wielkiewicz o inf. infrastruktury Olsztyn		2016-01		Nr rys. E-
		Specjalność	instalacyjno - inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych				
		Sprawdzający	mgr inż. Cz. Kiedrowski	225/63			
		Specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne				
Podziałka 1 : 500	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54					Branża E
	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C.Skłodowskiej w Gdyni					
	Obiekt	Oświetlenie ulicy ul.M.C.Skłodowskiej					
Faza proj.	Tytuł projektu	Przebudowa pasa drogowego ul.M.C.Skłodowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia - zadanie 2				Nr arch. proj. 3510/3511	
P.B.i P.W.	Tytuł rysunku	PLAN SIECI OŚWIETLENIOWEJ ..					
	Nk:	2015-12-Składow					

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments





Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym (OTI)
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 0599/BR/OTI/2016
z dnia: 2016-02-04

Zadanie: budowa sieci oświetleniowej

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Gdynia (gm. m. Gdynia)

Adres: Ul. Marii Curie-Skłodowskiej

Projektant: Roman Więłowicz, upr. nr: GT III-630/269/76

Inwestor: Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
Spółka z o.o.

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie właściwego, dla terenu inwestycji, Rejonu Dystrybucji Gazu, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Skrzyżowania wykonać zgodnie z załączonym technicznym rozwiązaniem kolizji.
6. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
7. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
8. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
9. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).
10. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej
11. Linie kablowe należy lokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągu.
12. Linie kablowe na skrzyżowaniach z gazociągami należy prowadzić w rurach ochronnych.
13. Skrzyżowania z gazociągiem, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwym Rejonie Dystrybucji Gazu.
14. Przewierty i przeciski, przy skrzyżowaniach z gazociągami, wykonać pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu / Placówki.
15. Zakończenie robót i gotowość do odbioru zgłosić pisemnie do właściwego, dla terenu inwestycji, Rejonu Dystrybucji Gazu.

KOORDYNATOR

Pieczętka i podpis ds. Ewidencji Majałtku i Uzgodnień


Robert Patefianowicz

Osoba do kontaktu: Anna Gołuniska (anna.golunska@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Im

602-Subd. 2/3

OZNACZENIA

----- - projektowany kabel oświetleniowy YAKXS4x35,


① - projektowany słup stalowy, z fundamentem prefabrykowanym,
z oprawą oświetleniową LED, IP66, IK08

⊙ - istniejący słup oświetleniowy betonowy z oprawą - do demontażu

⊙ - istniejący słup oświetleniowy

SO - projektowana szafka oświetleniowa

SP - szafka pomiarowa (Energia Operator)




Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

UZGODNIENIE NR 0599/BR/OTI/2016 z dnia 04.02.2016
Treść uzgodnienia stanowi załącznik do dokumentacji

Imię, nazwisko
Podpis

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Anna Gołufńska

 NORD-Investments		Projektant	mgr inż.R. Wieńłowicz	GT-III-630/269/16	2016-01	Nr rys. E-
NORD Investments Sp. z o.o. Pruszcze Gdański ul. Komunalna 12		Specjalność	instalacyjno - inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych			
		Sprawdzający	mgr inż. Cz. Kiedrowski	225/63		
		Specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne			
Podziałka	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54				Branża
1 : 500	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C.Skłodowskiej w Gdyni				E
	Obiekt	Oświetlenie ulicy ul.M.C.Skłodowskiej				
Faza proj.	Tytuł projektu	Przebudowa pasa drogowego ul.M.C.Skłodowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia - zadanie 2				Nr arch. proj. 3510/3511
P.B.i P.W.	Tytuł rysunku	PLAN SIECI OŚWIETLENIOWEJ ..				
	Nk: 2015-12-Składow					

SW. 3/3

USŁUGI GEODEZYJNE

inż. Adam Borowski
85-401 Gdańsk, ul. Startowa 23-C-30
tel. 0 51 852 902
NIP 584-005-02-67

(2)

KARTA WYWIADÓW W INSTYTUCJACH BRANŻOWYCH

Ks.rob. 2/15


Obiekt: fragment ul. PŁK DĄBKA - rejon wiaduktu kolejowego
ul. ONJANA, ul. KORDECKIEGO, ul. LUBIE-SKŁODOWSKIEJ


L.p.	Rodzaj przewodów	Pieczęć instytucji branżowej i podpis	Dł. przewodów
1	Wodociągowe Kanalizacyjne		
2	Gazowe		
3	Ciepłownicze		
4	Elektroenerg.		
5	Elektroenerg. (oświetlenie)		
6	Elektroenerg. (M.P.K.)		
7	Telekomunikacja (miejscowa)	<p>ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM</p> <p>NORD-Inżyniering Spółka z o.o.</p>	
8	Telekomunikacja (międzygminowa)	<p>UZGODNIENIE Nr. 817/2015</p> <p>UZGODNIONO Z WĘZŁEM TELEINFORMATYCZNYM GDYNIA W ZAKRESIE ŁĄCZNOŚCI PRZEWODOWEJ - INFORMACJA TECHNICZNA W GDYNIA - FRAGMENT UL. PŁK. DĄBKA - REJON WIADUKTU KOLEJOWEGO, UL. ONJANA, UL. KORDECKIEGO, UL. LUBIE-SKŁODOWSKIEJ</p> <p>UZGODNIONO Z ZASTĘPCEM. UZGODNIŁ PROJEKTY TECHNICZNE</p>	
9	Mar. Woj.	<p>Z WĘZŁEM TELEINFORMATYCZNYM GDYNIA Z WZGLĘDĄ NA KADŁUB ZŁWT-GDYNIA UŁOŻONE DOTIĘCIE. UZGODNIENIE WAPNÓ KIEROWNIK</p> <p>GDYNIA 19.05.2015</p> <p>GRUPY OBSŁUGI TECHNICZNEJ WT GDYNIA Zespołu Zarządzania Wspieraniem Teleinformatycznym</p> <p>chór. Grzegorz KLEPACZ</p>	

Tele Skod. 1/2

OZNACZENIA

- projektowany kabel oświetleniowy YAKXS4x35,

 - projektowany słup stalowy, z fundamentem prefabrykowanym, z oprawą oświetleniową LED, IP66, IK08

 - istniejący słup oświetleniowy betonowy z oprawą - do demontażu

 - istniejący słup oświetleniowy

SO  - projektowana szafka oświetleniowa

SP  - szafka pomiarowa (Energia Operator)

UZGODNIENIE Nr 124/2016

Uzgodnienie z Wzłem Teleinformatycznym Gdynia w zakresie łączności przewodowej projektu ~~planu przebudowy pasa drogowego~~ ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia - zadanie 2

Gdynia ul. (nazwa) **M.C. Skłodowskiej**

Uzgodniono z następującymi zastrzeżeniami:

- W ~~planie przebudowy~~ ulicy **M.C. Skłodowskiej**, Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym Gdynia posiada ułożony(e) kabel(ce) doprowadzony i w kanalizacji teletechnicznej.
- Strzałę kabla(i) i kanalizacji na planie zaznaczono kolorem **ciemnoniebieskim**.
- W terenie kabli i kanalizacji prace ziemne prowadzić ręcznie.
- W celu dokładnego zlokalizowania kabla w terenie wykonać przekopy próbne.
- Skryzowanie z kablem lub kanalizacją kablową należy: **projektowaną instalacją oświetleniową przejść pod kablem i kanalizacją teletechniczną ZŁWT Gdynia**.
- Przy zbliżeniu do kanalizacji i kabla ułożonego doziemnie należy zachować odległość minimum **0,5** m od osi kabla, rury kanalizacji teletechnicznej, studzienki kablowej do **projektowanej instalacji oświetleniowej**.

za uzgodnienia sieci telekomunikacyjnej **ZŁWT** powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.

Wzł:


Miejscu skrzyżowań i kolizji wzdłużnych przed zasypaniem zgłosić do Wzła Teleinformatycznego Gdynia celem spisania notatki służbowej odbierającej miejsca kolizji zapełniając formularz przedstawiętelowi Wzła Teleinformatycznego Gdynia.

Wykonanie i odbiór robót ziemnych prac ziemnych powinien być pisemnie **ZŁWT w Gdyni** Fax nr 261 260 717 oraz WT Gdynia fax nr 261 261 378, podając numer **uzgodnienia oraz dane kierownika robót**



Wzł: **ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA WSPARCIEM TELEINFORMATYCZNYM GDYNIA**
ul. Strzegomska 2, 81-460 GDYNIA

12. Uzgodnienie ważne 2 lata. **2016-02-05**

Gdynia dnia podpis



Słup

<div></div> <div>NORD Investments Sp. z o.o. Pruszczyk Gdański ul. Komunalna 12</div>		Projektant	mgr inż.R. Wieńkiewicz	GT-III-630/269/76	2016-01		Nr rys. E-
		Specjalność	instalacyjno - inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych				
		Sprawdzający	mgr inż.Cz.Kiedrowski	225/63			
		Specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne				
Podziałka 1 : 500	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54					Branża E
	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C.Skłodowskiej w Gdyni					
	Obiekt	Oświetlenie ulicy ul.M.C.Skłodowskiej					
Faza proj.	Tytuł projektu	Przebudowa pasa drogowego ul.M.C.Skłodowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia - zadanie 2				Nr arch. proj. 3510/3511	
P.B.i P.W.	Tytuł rysunku	PLAN SIECI OŚWIETLENIOWEJ ..					
	Nk: 2015-12-Składow						

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments

Składowa z o.o.