


Kąpielisko Gdynia Śródmieście

Parametr	Enterokoki /100ml	Escherichia coli/100ml	Zakwit sinic	Rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego	Obecność w wodzie zanieczyszczeń*
Wartość dopuszczalna	≤ 400	≤ 1000	brak	brak	brak
Ilość badań łącznie	5	5	x	x	x
Ilość badań z przekroczeniami	0	0	x	x	x
Wartość min	4	15	x	x	x
Wartość max	21	130	x	x	x
Ilość ocen organoleptycznych z przekroczeniami	x	x	1	0	0

* Obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające na skutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć)

Kąpielisko Gdynia Śródmieście 420 m od falochronu południowego

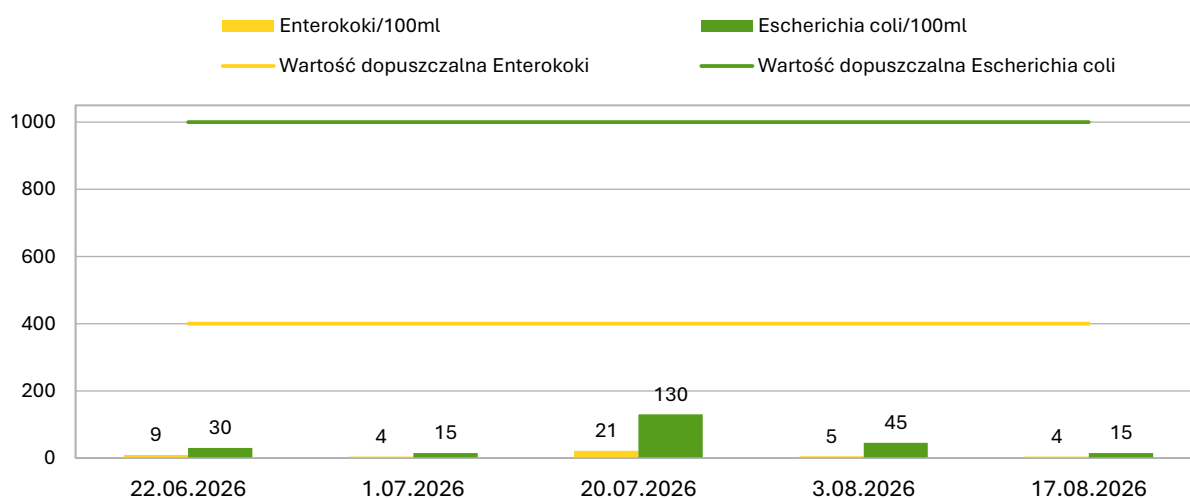


Kąpielisko Gdynia Redłowo

Parametr	Enterokoki /100ml	Escherichia coli/100ml	Zakwit sinic	Rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego	Obecność w wodzie zanieczyszczeń*
Wartość dopuszczalna	≤ 400	≤ 1000	brak	brak	brak
Ilość badań łącznie	5	5	x	x	x
Ilość badań z przekroczeniami	0	0	x	x	x
Wartość min	0	<15	x	x	x
Wartość max	37	77	x	x	x
Ilość ocen organoleptycznych z przekroczeniami	x	x	1	0	0

* Obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające na skutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć)

Kąpielisko Gdynia Redłowo 250 m od Bulwaru Nadmorskiego

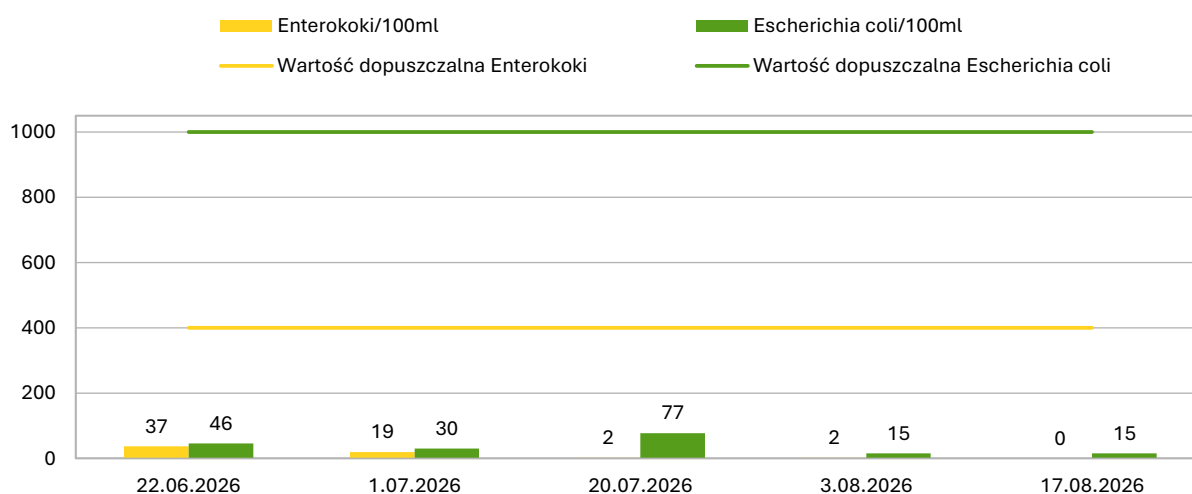


Kąpielisko Gdynia Orłowo

Parametr	Enterokoki /100ml	Escherichia coli/100ml	Zakwit sinic	Rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego	Obecność w wodzie zanieczyszczeń*
Wartość dopuszczalna	≤ 400	≤ 1000	brak	brak	brak
Ilość badań łącznie	5	5	x	x	x
Ilość badań z przekroczeniami	0	0	x	x	x
Wartość min	1	15	x	x	x
Wartość max	40	230	x	x	x
Ilość ocen organoleptycznych z przekroczeniami	x	x	x	0	0

* Obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające na skutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć)

Kąpielisko Gdynia Orłowo 400 m od mola w Orłowie

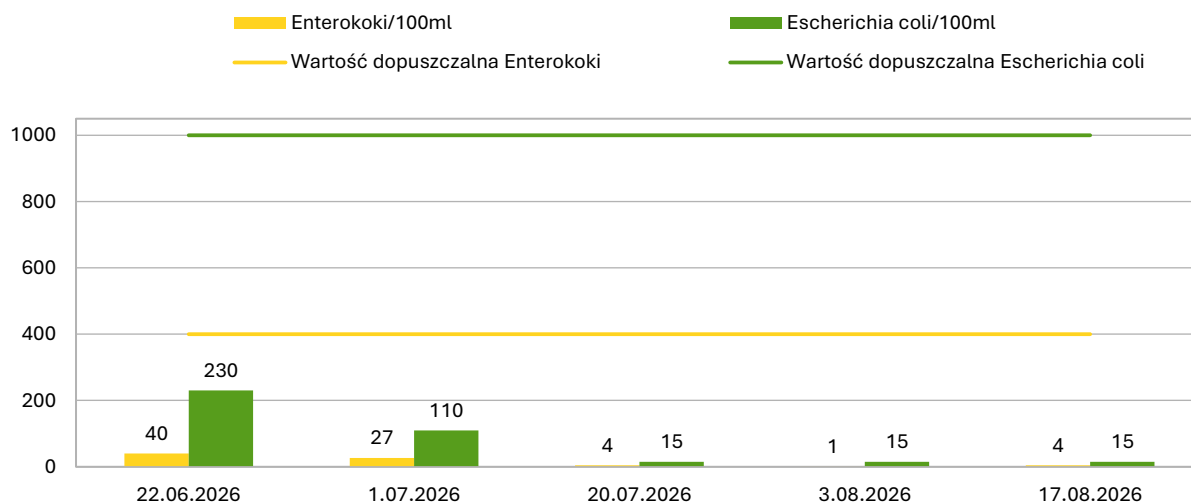


Kąpielisko Gdynia Babie Doły

Parametr	Enterokoki /100ml	Escherichia coli/100ml	Zakwit sinic	Rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego	Obecność w wodzie zanieczyszczeń*
Wartość dopuszczalna	≤ 400	≤ 1000	brak	brak	brak
Ilość badań łącznie	5	5	x	x	x
Ilość badań z przekroczeniami	0	0	x	x	x
Wartość min	1	<15	x	x	x
Wartość max	69	130	x	x	x
Ilość ocen organoleptycznych z przekroczeniami	x	x	x	0	0

* Obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające na skutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć)


Kąpielisko Gdynia Babie Doły 50 m od starej torpedowni

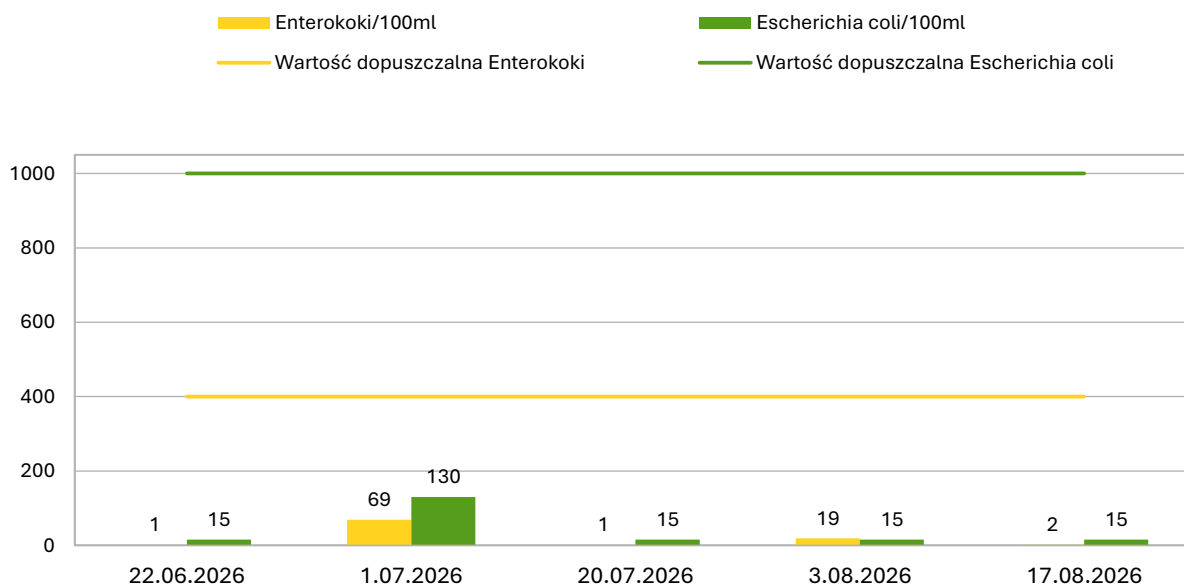

W trakcie sezonu letniego, na zlecenie Gdyńskiego Centrum Sportu, Laboratorium Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdyni wykonano badania jakości wody z Rzeki Kaczaj i Potoku Kolibkowskiego. Wg ustalonego harmonogramu pobrano 4 próbki wody z Rzeki Kaczaj i 4 próbki wody z Potoku Kolibkowskiego. Wartości badanych parametrów przedstawiono w poniższych tabelach:

Rzeka Kacza			
Liczba poborów	Wartość min	Wartość max	Wartość średnia
<i>E.coli</i>			
4	880	2100	1420
<i>Enterokoki</i>			
4	350	>1000	660

Ujście Rzeki Kaczaj

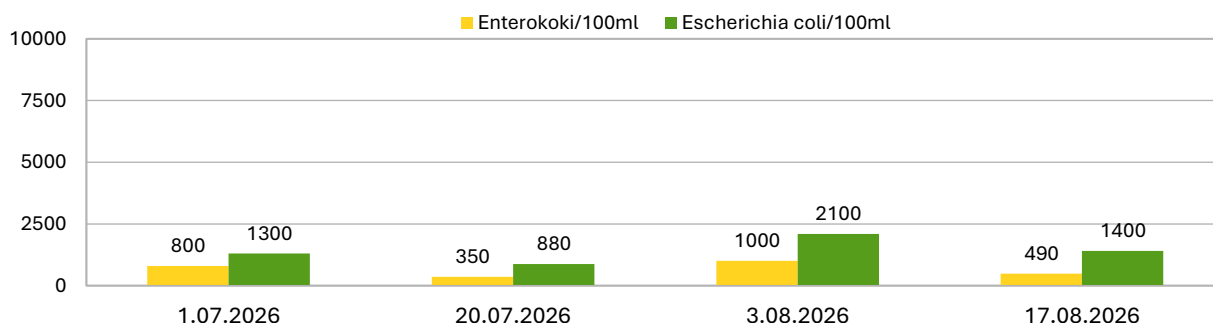

Potok Kolibkowski			
Liczba poborów	Wartość min	Wartość max	Wartość średnia
<i>E.coli</i>			
4	93	1200	590,7
<i>Enterokoki</i>			
4	190	570	392,5

Ujście Potoku Kolibkowskiego

